Métropole Aix-
Marseille-Provence

Territoire
du Pays d'Aix

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021
PRESIDENCE DE MONSIEUR GERARD BRAMOULLÉ

2021_CT2_436

OBJET : Environnement, cadre de vie, développement durable, déchets et cycle de l'eau - Cycle de l'eau et assainissement - Approbation du Rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l'eau et de l'assainissement du Territoire du Pays d'Aix

---

Le 30 septembre 2021, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire à la Salle polyvalente Reine Jeanne à Ventabren, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 23 septembre 2021, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Etaient Présents : AMAR Daniel – AMIEL Michel – ARDHUIN Philippe – BARRET Guy – BONFILLON CHIAVASSA Béatrice – BOULAN Michel – BRAMOULLÉ Gérard – BUCHAUT Romain – CHARRIN Philippe – CHAUVIN Pascal – CIOT Jean-David – CONTÉ Marie-Ange – CRISTIANI Georges – DELAVET Christian – DESVIGNES Vincent – DI CARO Sylvaine – FREGEAC Olivier – GARCIN Eric – GOURNES Jean-Pascal – GRANIER Hervé – GRUVEL Jean-Christophe – GUINIERI Frédéric – HUBERT Claudie – JOISSAINS Sophie – KLEIN Philippe – LANGUILLE Vincent – MALLIÉ Richard – MARTIN Régis – MERCIER Arnaud – MORBELLI Pascale – PENA Marc – PETEL Anne-Laurence – ROVARINO Isabelle – RUIZ Michel – TAULAN Francis – VENTRON Amapola – VINCENT Jean-Louis

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales : BENKACI Moussa donne pouvoir à TAULAN Francis – BURLE Christian donne pouvoir à GRUVEL Jean-Christophe – CANAL Jean-Louis donne pouvoir à CRISTIANI Georges – CESARI Martine donne pouvoir à GOURNES Jean-Pascal – DAGORNE Robert donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – FERNANDEZ Stéphanie donne pouvoir à TAULAN Francis – FILIPPI Claude donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – GACHON Loïc donne pouvoir à AMAR Daniel – GERARD Jacky donne pouvoir à BARRET Guy – JOISSAINS MASINI Maryse donne pouvoir à JOISSAINS Sophie – PELLENC Roger donne pouvoir à CONTÉ Marie-Ange – POUSSARDIN Fabrice donne pouvoir à BUCHAUT Romain – SERRUS Jean-Pierre donne pouvoir à VENTRON Amapola – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à DI CARO Sylvaine – ZERKANI-RAYNAL Karima donne pouvoir à JOISSAINS Sophie

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : BIANCO Kayané – CORNO Jean-François – PAOLI Stéphane – RAMOND Bernard – SANNA Valérie – SLISSA Monique

Secrétaire de séance : LANGUILLE Vincent

Rapporteur Frédéric GUINIERI donne lecture du rapport ci-joint.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

Environnement, cadre de vie, développement durable, déchets et cycle de l'eau
Cycle de l'eau et assainissement

■ **Séance du 30 Septembre 2021**

06_6_19

■ Rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l'eau et de l'assainissement du Territoire du Pays d'Aix

Madame le Président soumet au Conseil de Territoire le rapport suivant :

La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, a introduit diverses réformes dans la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Cette loi s'inscrit dans une perspective de transparence vis-à-vis des élus et des consommateurs. L'article 73 de ladite loi, et le Code général des collectivités territoriales (CGCT) dans ses articles D.2224-1 à D.2224-5 et ses annexes V et VI, prévoient la réalisation d'un rapport annuel du Président sur les prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Pour l'année 2020, le Territoire du Pays d'Aix a établi un rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'eau potable et de l'assainissement collectif et non collectif.

Ce rapport a pour objet de préciser les missions et les objectifs des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Il détaille des indicateurs d'activités des services obligatoires et prend en compte l'analyse des rapports d'activité des exploitants.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-après :

Le Conseil de Territoire du Pays d'Aix,

Vu

- Le Code général des collectivités territoriales ;
- La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
- La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- La délibération n°FBPA 054-9156/20/CM du Conseil de la Métropole du 17 décembre 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de Territoire du Pays d'Aix ;

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

- L'avis de la Commission de Territoire Environnement, déchets et cycle de l'eau du 22 septembre 2021.

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

- Que les services publics de l'eau et de l'assainissement du Territoire du Pays d'Aix doivent faire l'objet d'un rapport annuel relatif aux prix et à la qualité desdits services.
- Que ce rapport doit être présenté au Conseil de Territoire.
- Que ce rapport doit être présenté au Conseil de la Métropole et mis à disposition du public.

Délibère

Article 1 :
Est approuvé le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l'eau potable et de l'assainissement du Territoire du Pays d'Aix et ses trois annexes, ci-jointes, pour l'exercice 2020.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement

Note synthétique - Territoire du Pays d'Aix

Depuis le 1er janvier 2018, le Territoire du Pays d'Aix de la Métropole Aix-Marseille-Provence assure la maîtrise d'ouvrage du Service Public de l'Eau et de l'Assainissement sur l'ensemble de son territoire qui compte 36 Communes et une population de 401 906 habitants.

I / EAU POTABLE

La production et la distribution de l'eau potable sont déléguées à des sociétés privées ou gérées en régie selon la répartition indiquée dans la carte ci-après.

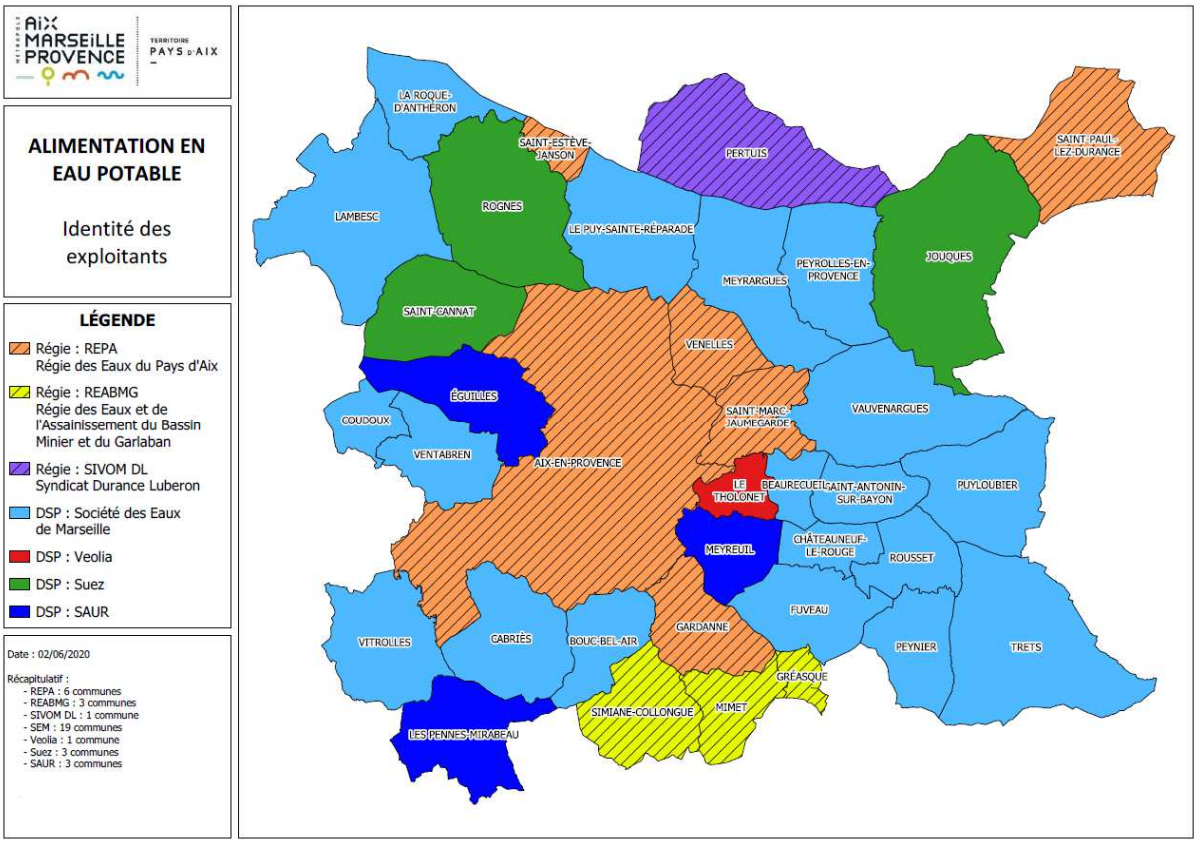

Les principales ressources d'alimentation en eau sont la Durance et le Verdon, via le canal de Marseille et le canal de Provence.

On compte aussi 12 captages dans des ressources souterraines en service, notamment dans la vallée de la Durance.

Des achats d'eau traitée du canal de Marseille (usine des Giraudets située sur la Commune des Pennes Mirabeau) complètent l'approvisionnement.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

En 2020, la production de 25,5 millions de m^3 a été assurée par 43 stations de potabilisation (ressources superficielles) et 7 unités de filtration (ressources souterraines).

2 148 km de réseaux ont permis l'alimentation des 113 513 abonnés (+11 % par rapport à 2019), avec un rendement moyen de 83,68 % sur le Territoire (-1,76 % par rapport à 2019).

En 2020, le volume d'eau potable facturé a été de 24 148 585 m^3.

D'après les 1 952 analyses microbiologiques et physico-chimiques de l'Agence Régionale de Santé, ainsi que les analyses réalisées par les délégataires et régies dans le cadre de l'autosurveillance, les eaux distribuées sur le territoire sont de très bonne qualité bactériologique.
Elles sont conformes aux normes règlementaires fixées pour les paramètres mesurés.

Principaux indicateurs de performance
Rendement moyen du réseau : 83,68 %
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable : 0,38 %
Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années : 41,03 km
Nombre de fuites réparées : 1 193
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau : 43 %
Durée d'extinction de la dette de la collectivité : 7,24 années (hors régies)

Le Territoire du Pays d'Aix et les délégataires ont réalisé en 2020 environ 2,3 millions d'euros HT de travaux d'investissement, pour des opérations de grands travaux, génie civil ; extension, renouvellement et réhabilitation de réseaux.

Les dépenses d'investissement de la Régie des Eaux du Pays d'Aix s'élèvent à environ 3,3 millions d'euros HT, pour les travaux d'extension, renouvellement et réhabilitation de réseaux, de sectorisation et d'équipements.

Les dépenses d'investissement de la Régie du Bassin Minier et du Garlaban s'élèvent à environ 1,5 million d'euros HT, pour les travaux d'extension, renouvellement et réhabilitation de réseaux, de sectorisation et d'équipements.

Les grands projets en cours ou programmés sont les suivants :

- Réhabilitation du réservoir des Pradeaux à Gréasque ;
- Création d'un secours au captage du Lion d'Or à Meyrargues ;
- Réhabilitation du forage des Cinq Onces et création d'un secours à Peyrolles ;
- Sécurisation de la distribution en eau sur la Commune de Meyreuil ;
- Etude pour la sécurisation de la ressource en eau des Communes de Peyrolles et Meyrargues ;
- Etude de renouvellement des réseaux en acier de la Zone Industrielle des Estroublans à Vitrolles ;
- Etude de faisabilité pour la sécurisation de la ressource des Communes de Coudoux, Ventabren, Berre-l'Etang, La Fare les Oliviers, Rognac et Velaux, pilotée par le Territoire du Pays Salonais.

II / ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES

La collecte, le transport et le traitement des eaux usées sont déléguées à des sociétés privées ou gérées en régie selon la répartition indiquée dans la carte ci-après.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

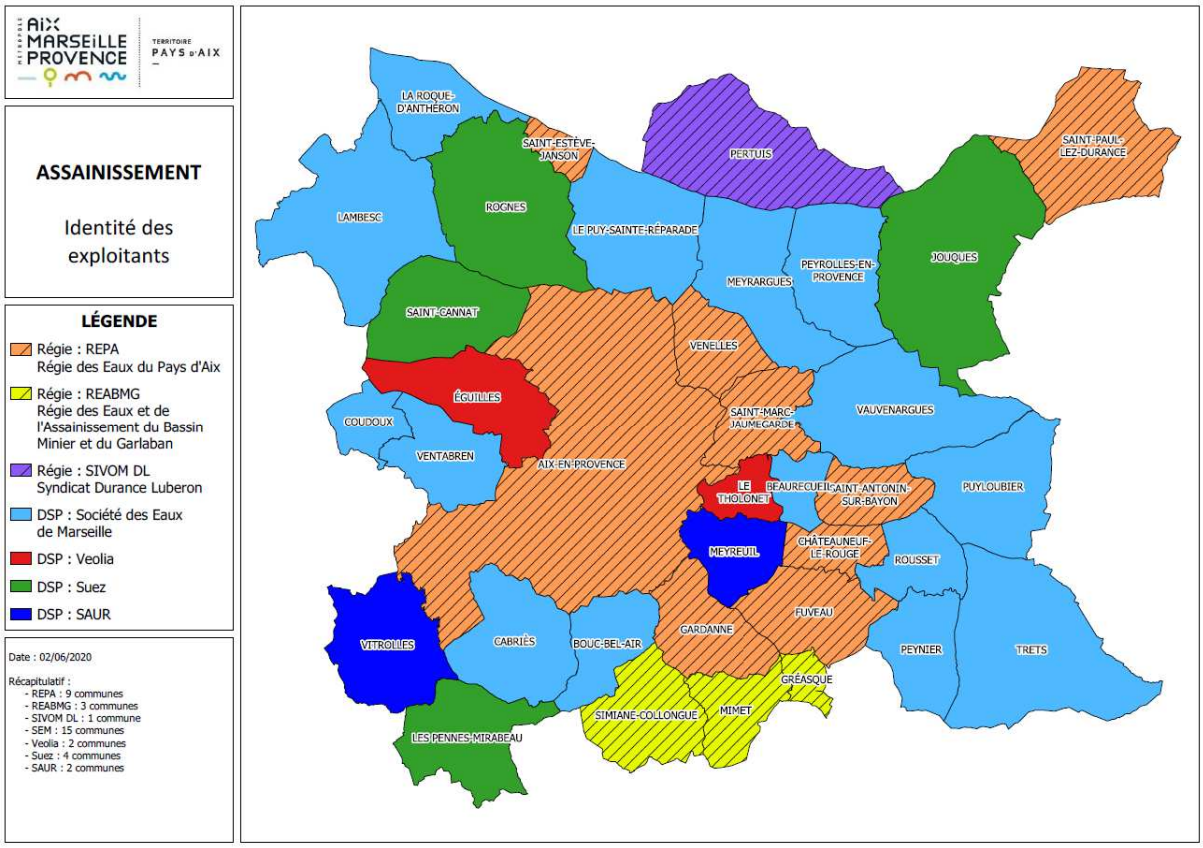

1 549 km de réseau permettent de collecter les eaux usées de 97 435 abonnés. En 2020, plus de 10,6 millions de m^3 d'eaux usées ont été traités dans 34 stations d'épuration.
Ces traitements ont généré 6 030 tonnes de matières sèches de boues, évacuées dans des filières de valorisation conformes à la règlementation (98 % dans une filière de compostage normé et 2% dans une filière de compostage non normé).

Les différents lieux de rejets des eaux traitées sont :

- 20 points de rejets dans l'Arc et ses affluents ;
- 3 points de rejets dans la Touloubre ;
- 7 points de rejet dans la Durance ;
- 1 point de rejet dans la Cadière (étang de Bolmon) ;
- 1 point de rejet dans le Vallat de Gourgonier (vers le bassin de Saint-Christophe, canal de Marseille) ;
- 2 rejets par infiltration (bassin versant de la Durance).

Principaux indicateurs de performance
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées : 0,36 %
Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années : 28,25 km
Linéaire d'inspections télévisées réalisé en 2020 : 43,7 km
Linéaire d'essais à la fumée réalisé : 37,3 km
Taux de conformité du réseau de collecte : 93,75 %
Taux de conformité de la performance des ouvrages d'épuration : 99,59 %
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel : 0 point (sur une échelle de 0 à 120)
Durée d'extinction de la dette de la collectivité : 3,39 années (hors régies)

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Le Territoire du Pays d'Aix et les délégataires ont réalisé en 2020 environ 4 millions d'euros HT de travaux d'investissement, pour des opérations de grands travaux, génie civil ; extension, renouvellement et réhabilitation de réseaux.

Les dépenses d'investissement de la Régie des Eaux du Pays d'Aix s'élèvent à environ 3,8 millions d'euros HT, pour les travaux de génie civil ; d'extension, renouvellement, mise en séparatif et réhabilitation de réseaux, ainsi que sur les équipements.

Les dépenses d'investissement de la Régie du Bassin Minier et du Garlaban s'élèvent à environ 1,2 million d'euros HT, pour les travaux de génie civil ; d'extension, renouvellement, mise en séparatif et réhabilitation de réseaux, ainsi que sur les équipements.

Les grands projets en cours ou programmés à court terme sont les suivants :

- Renouvellement de réseaux dans les Communes de Bouc-Bel-Air, Cabriès, Coudoux, Eguilles, La Roque d'Anthéron, Peyrolles, Rousset et Vitrolles ;
- Réhabilitation du bassin de décantation de la station d'épuration industrielle de Rousset ;

III / ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les missions du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) sont les suivantes :

- Contrôle technique et règlementaire relatif à la conception et à la réalisation (ou réhabilitation) des dispositifs d'assainissement non collectif ;
- Diagnostic de bon fonctionnement dans le cadre de ventes immobilières ;
- Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien avec une fréquence de :
  - 10 ans pour les installations traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 20 Equivalent-Habitants
  - 5 ans pour les installations traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 20 Equivalent-Habitants
- Conseil aux usagers.

Le nombre d'installations d'assainissement non collectif est estimé à :

- 24 100 installations d'une capacité inférieure à 20 EH (Equivalents-habitant) ;
- 400 installations d'une capacité supérieure à 20 EH.

Type de contrôle	Nombre réalisé en 2020
Examen préalable de conception	312
Vérification de l'exécution	234
Diagnostic de bon fonctionnement	1 136
Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien	0

Le taux de conformité des installations d'assainissement non collectif est de 94 %.

Le budget du SPANC est équilibré par les redevances payées par les usagers qui se sont élevées à 260 944 euros en 2020 pour les missions obligatoires.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

IV / LE PRIX DE L'EAU

Sur la base d'une consommation de 120 m³ au tarif ordinaire, le prix de l'eau au 1er janvier 2021 est de :

- 3,58 € TTC/m³ sur la Commune d'Aix-en-Provence, soit une évolution de + 3,6 % par rapport aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2020 ;
- 4,74 €/m³ sur la Commune de Beaurecueil, soit une évolution de + 4,3 % ;
- 3,29 €/m³ sur la Commune de Bouc-Bel-Air, soit une évolution de + 0,5 % ;
- 4,62 €/m³ sur la Commune de Cabriès soit une évolution de + 0,6 % ;
- 3,66 €/m³ sur la Commune de Châteauneuf-le-Rouge, soit une évolution de + 3,1 % ;
- 3,39 €/m³ sur la Commune de Coudoux, soit une évolution de + 2,1 % ;
- 4,58 €/m³ sur la Commune d'Eguilles, soit une évolution de + 0,8 % ;
- 3,95 €/m³ sur la Commune de Fuveau, soit une évolution de + 1,9 % ;
- 3,29 €/m³ sur la Commune de Gardanne, soit une évolution de + 9,8 % ;
- 4,01 €/m³ sur les Communes de Gréasque et Mimet, soit une évolution de + 0,2 % ;
- 4,20 €/m³ sur la Commune de Jouques, soit une évolution de + 0,3 % ;
- 4,53 €/m³ sur la Commune de La Roque-d'Anthéron, soit une évolution de – 0,7 % ;
- 3,65 €/m³ sur la Commune de Lambesc, soit une évolution de + 2,8 % ;
- 3,40 €/m³ sur la Commune Le Puy-Sainte-Réparade, soit une évolution de + 0,7 % ;
- 4,10 €/m³ sur la Commune Le Tholonet, soit une évolution de + 1,6 % ;
- 3,33 €/m³ sur la Commune Les Pennes-Mirabeau, soit une évolution de + 2,3 % ;
- 3,00 €/m³ sur la Commune de Meyrargues, soit une évolution de + 1,7 % ;
- 3,53 €/m³ sur la Commune de Meyreuil, soit une évolution de + 0,8 % ;
- 5,00 €/m³ sur la Commune de Pertuis, soit une évolution de + 0,2 % ;
- 3,62 €/m³ sur la Commune de Peynier, soit une évolution de + 0,2 % ;
- 3,57 €/m³ sur la Commune de Peyrolles, soit une évolution de + 0,6 % ;
- 3,70 €/m³ sur la Commune de Puyloubier, soit une évolution de + 3,0 % ;
- 4,48 €/m³ sur la Commune de Rognes, soit une évolution de + 14 % ;
- 4,59 €/m³ sur la Commune de Rousset, soit une évolution de + 0,03 % ;
- 4,57 €/m³ sur la Commune de Saint-Antonin-sur-Bayon, soit une évolution de + 2,8 % ;
- 3,81 €/m³ sur la Commune de Saint-Cannat, soit une évolution de + 1,1 % ;
- 3,10 €/m³ sur les Communes de Saint-Estève-Janson, Saint-Paul-lez-Durance et Venelles, soit une évolution de + 3,5 % ;
- 3,31 €/m³ sur la Commune de Saint-Marc-Jaumegarde, soit une évolution de – 4,3 % ;
- 4,66 €/m³ sur la Commune de Simiane-Collongue, soit une évolution de + 6,0 % ;
- 3,47 €/m³ sur la Commune de Trets, soit une évolution de + 1,4 % ;
- 4,68 €/m³ sur la Commune de Vauvenargues, soit une évolution de + 5,8 % ;
- 3,53 €/m³ sur la Commune de Ventabren, soit une évolution de + 7,2 % ;
- 2,95 €/m³ sur la Commune de Vitrolles, soit une évolution de + 2,7 %.

Les augmentations de tarifs des Communes de Beaurecueil, Puyloubier, Rognes, Trets et Vauvenargues sont principalement liées aux avenants notifiés aux délégataires en 2020, relatifs à l'intégration de nouveaux ouvrages au patrimoine délégué.

Les augmentations de tarifs sur les Communes de Ventabren et Vitrolles sont la conséquence des délibérations Métropolitaines d'augmentation de la surtaxe, afin de respecter le prix plancher imposé par l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse d'1 € HT/m³ pour la part assainissement.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

RAPPORT ANNUEL

sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement

EXERCICE 2020

Station de potabilisation des Terres Blanches – Bouc-Bel-Air

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BP 48014
13567 MARSEILLE CEDEX 02
T : 04 91 99 99 00

TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

facebook.com/ampmetropole

Préambule

Ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement est destiné à l'information du public et des élus. Il représente un élément majeur dans la mise en œuvre locale de la transparence et des principes de gouvernance des services d'eau et d'assainissement.

Il répond aux obligations règlementaires prévues par :

- La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques ;
- Les articles L.2224-5, D.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et le décret d'application n°2007-675 du 2 mai 2007 ;
- L'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement ;
- L'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 octobre 2007 ;
- L'arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 ;
- L'arrêté du 16 avril 2015 fixant les différents postes de coûts de gestion relatifs à la mise en place de l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau ;
- La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- Le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement.

La Métropole Aix-Marseille-Provence est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) unique, créée au 1er janvier 2016 par la fusion des six intercommunalités préexistantes sur son territoire. Les dispositions législatives encadrant cette création sont la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe du 7 août 2015.

La Métropole Aix-Marseille-Provence est l'une des trois métropoles à bénéficier d'un statut spécifique et elle est la plus vaste de France. Elle réunit 92 communes réparties sur trois départements, sur un territoire de 3 148 km². Ces 1,84 million d'habitants représentent 38 % de la population de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

SOMMAIRE

1. PRESENTATION GENERALE 5

1.1. L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DANS LA METROPOLE 5
1.2. TERRITOIRE CONCERNE ET POPULATION DESSERVIE 5
1.3. LES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT 7
1.3.1. Le service public de l'eau potable 7
1.3.2. Le service public de l'assainissement collectif 7
1.3.3. Le service public de l'assainissement non collectif 7
1.4. LES MODES DE GESTION 7
1.4.1. Délégations de service public (DSP) 8
1.4.2. Régies 9

2. LE SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE 10

2.1. LES CHIFFRES CLES DE L'ANNEE 2020 10
2.2. FAITS MARQUANTS 10
2.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE 10
2.3.1. L'adduction 10
2.3.2. La production 10
2.3.3. Le traitement 11
2.3.4. Le stockage 13
2.3.5. Le réseau de distribution 14
2.4. LA QUALITE DE L'EAU 15
2.5. LA DISTRIBUTION 17
2.5.1. Rendement 17
2.5.2. Gestion patrimoniale 19
2.6. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS 20
2.7. LA GESTION FINANCIERE 22
2.7.1. Les volumes facturés 22
2.7.2. Le taux d'impayés 23
2.7.3. Dégrèvements au titre de la loi Warsmann 23
2.7.4. Budget du service 24
2.7.5. Analyse du compte d'exploitation de l'exploitant (DSP et régies) 25
2.7.6. Contribution à un fonds de solidarité 28
2.8. LES ETUDES ET TRAVAUX 28
2.8.1. Travaux neufs 28
2.8.2. Travaux de réhabilitation et de renouvellement 29
2.8.3. Etudes et travaux programmés 29

3. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 31

3.1. LES CHIFFRES CLES DE L'ANNEE 2020 31
3.2. FAITS MARQUANTS 31
3.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE 31
3.3.1. La collecte 31
3.3.2. Le traitement 32
3.4. LE RESEAU DE COLLECTE 33
3.5. LES OUVRAGES D'EPURATION 35
3.6. LA GESTION DES DECHETS 36
3.7. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS 37
3.8. LA GESTION FINANCIERE 40
3.8.1. Les volumes facturés 40

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

3.8.2. Le taux d'impayés 40
3.8.3. Budget du service 41
3.8.4. Analyse du compte d'exploitation (DSP et régies personnalisées) 42
3.8.5. Contribution à un fonds de solidarité 46
3.9. LES ETUDES ET TRAVAUX 46
3.9.1. Travaux neufs 46
3.9.2. Travaux de réhabilitation et de renouvellement 46
3.9.3. Etudes et travaux programmés 47

4. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 48

4.1. LES CHIFFRES CLES DE L'ANNEE 2020 48
4.2. FAITS MARQUANTS 48
4.3. DESCRIPTION DU SERVICE 48
4.4. L'ACTIVITE DU SERVICE 49
4.5. LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS 50
4.6. BUDGET DU SERVICE 50

5. TARIFS DE L'EAU 53

5.1. LES TARIFS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 53
5.2. EVOLUTION DE LA FACTURATION SELON FICHE SISPEA 60
5.3. PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) 64

6. ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA SOLIDARITE 64

6.1. LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 64
6.2. ACTIONS ET PROJETS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 64
6.3. COOPERATION DECENTRALISEE 65

ANNEXES 66

ANNEXE 1 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU TERRITOIRE 67
ANNEXE 2 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR COMMUNES/MODE DE GESTION 70
ANNEXE 3 : FICHES ARS – QUALITE DES EAUX 75

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

1. PRESENTATION GENERALE

1.1. L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DANS LA METROPOLE

La Métropole Aix-Marseille-Provence est organisée en six territoires, correspondant aux six anciens EPCI :

- Marseille Provence (18 communes),
- Pays d'Aix (36 communes),
- Pays Salonais (17 communes),
- Pays d'Aubagne et de l'Etoile (12 communes),
- Istres-Ouest-Provence (6 communes),
- Pays de Martigues (3 communes).

Les six conseils de territoire exercent des compétences opérationnelles de proximité par délégation du conseil de la Métropole.

Ainsi, les services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont assurés par chacun des territoires, sur leur périmètre géographique, pour le compte et dans le respect des objectifs et règles fixés par la Métropole.

Au niveau métropolitain en 2020, les compétences Eau et Assainissement sont exercées sous la responsabilité de la présidente de la Métropole Madame Martine Vassal et du vice-président délégué à l'Eau et à l'Assainissement Monsieur Roland Giberti jusqu'au 17 juillet 2020, puis Monsieur Didier REAULT.

Le présent Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS), établit par chaque territoire, est :

- présenté en conseil de Territoire ;
- soumis à l'avis de la CCSPL (commission consultative des services publics locaux), composée d'élus métropolitains et d'associations ;
- présenté en conseil de la Métropole ;
- présenté en conseil Municipal de chaque commune.

Par ailleurs, les différents indicateurs des services publics de l'eau et de l'assainissement sont renseignés sur le site de l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement de l'ONEMA (www.service.eaufrance.fr).

1.2. TERRITOIRE CONCERNE ET POPULATION DESSERVIE

Le Territoire du Pays d'Aix de la Métropole Aix-Marseille-Provence est composé de 36 communes.

Il représente un bassin de vie de 401 906 habitants (population légale INSEE 2018 en vigueur au 1er janvier 2021), soit près de 21 % de la population totale de la Métropole.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

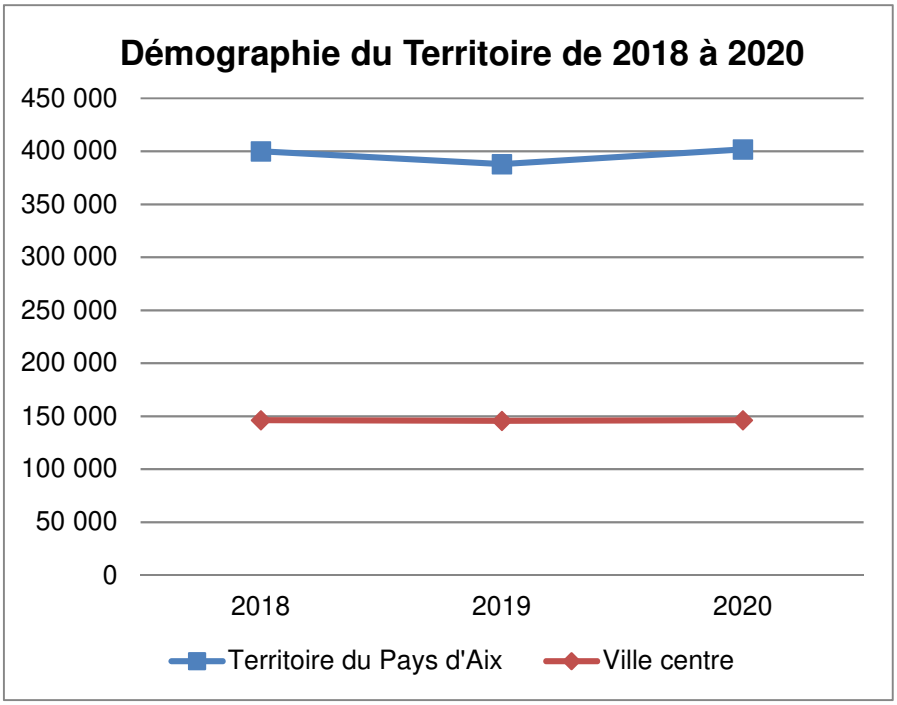

Le Territoire du Pays d'Aix couvre une superficie d'environ 1 333 km².

La ville « centre » est Aix-en-Provence (146 282 habitants, soit plus de 36 % de la population du Territoire).

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Au niveau du Territoire, les compétences « Eau et Assainissement » sont exercées sous la responsabilité du Président du Conseil de Territoire Madame Maryse JOISSAINS-MASINI et du Vice-Président délégué à l'Eau et à l'Assainissement Monsieur Arnaud MERCIER.

La gestion opérationnelle est assurée au sein de :

- La Direction de l'Eau, de l'Assainissement et du Pluvial du Territoire du Pays d'Aix ;
  - Le service réseaux ;
  - Le service usines ;
  - Le service exploitation et contrats ;
  - Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
  - Le service ressources,
- La Régie des eaux du Pays d'Aix pour les communes membres détaillées ci-après ;
- La Régie de l'eau et de l'assainissement du Bassin Minier et du Garlaban, pour les communes membres détaillées ci-après.

1.3. LES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT

1.3.1. LE SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

La mission du service public de l'eau potable consiste à assurer la protection de la ressource et à délivrer une eau propre à la consommation au robinet des usagers, selon les critères du code de la santé publique.

Pour cela l'eau est prélevée dans le milieu naturel (nappe phréatique, nappe alluviale ou source) ou puisée dans le canal de Marseille ou le canal de Provence. Cette eau brute est traitée afin de la rendre potable, puis distribuée sur l'ensemble du territoire à travers un réseau de canalisation et de stockage intermédiaire.

1.3.2. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les grands objectifs du service public de l'assainissement collectif sont de garantir les enjeux de santé publique liés au transport et au traitement des effluents, et de préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants. La qualité des rejets doit satisfaire aux normes imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation des différents systèmes d'assainissement.

L'eau, une fois consommée, est ainsi dépolluée dans une des stations d'épuration gérées par la Métropole Aix-Marseille-Provence.

1.3.3. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les missions du service public de l'assainissement non collectif consistent à contrôler le bon fonctionnement des installations privatives d'assainissement non collectif, afin de garantir l'efficacité du traitement des eaux usées et préserver ainsi la salubrité et la qualité des milieux récepteurs.

1.4. LES MODES DE GESTION

L'exploitation du service public de l'eau est assurée par :

- 26 délégations de service public ;
- 2 régies ;
- Un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM).

L'exploitation du service public de l'assainissement collectif est assurée par :

- 26 délégations de service public ;
- 2 régies ;
- Un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM).

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

L'exploitation du service public de l'assainissement non collectif est assurée en régie par le Service Public d'Assainissement Non Collectif du Territoire du Pays d'Aix.

1.4.1. DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP)

La gestion du service public de l'eau potable est déléguée à des sociétés privées qui assurent pour le compte de la collectivité, la production, le traitement, la distribution et la qualité de l'eau potable auprès des usagers, ainsi que l'entretien des installations et du patrimoine.

- Contrats de DSP avec la Société des Eaux de Marseille (SEM) pour les communes de :
  - Beaurecueil jusqu'au 30/03/2024 ;
  - Bouc-Bel-Air jusqu'au 31/12/2029 ;
  - Cabriès jusqu'au 31/12/2029 ;
  - Châteauneuf-le-Rouge jusqu'au 31/12/2024 ;
  - Coudoux jusqu'au 30/06/2023 ;
  - Fuveau jusqu'au 31/12/2023 ;
  - Lambesc jusqu'au 01/07/2025 ;
  - La Roque-d'Anthéron jusqu'au 31/12/2021 ;
  - Le Puy-Sainte-Réparade jusqu'au 31/12/2028 ;
  - Meyrargues jusqu'au 31/12/2027 ;
  - Peynier jusqu'au 31/12/2028 ;
  - Peyrolles-en-Provence jusqu'au 30/06/2025 ;
  - Puyloubier jusqu'au 31/12/2022 ;
  - Rousset jusqu'au 30/06/2024 ;
  - Saint-Antonin-sur-Bayon jusqu'au 30/10/2028 ;
  - Trets jusqu'au 08/06/2024 ;
  - Vauvenargues jusqu'au 30/06/2027 ;
  - Ventabren jusqu'au 18/10/2027 ;
  - Vitrolles jusqu'au 31/07/2022 ;
- Contrat de DSP avec la société SEERC-SUEZ pour les communes de :
  - Jouques jusqu'au 31/12/2032 ;
  - Rognes jusqu'au 31/12/2026 ;
  - Saint-Cannat jusqu'au 31/12/2027 ;
- Contrat de DSP avec la société SAUR pour les communes de :
  - Eguilles jusqu'au 31/12/2032 ;
  - Les Pennes-Mirabeau jusqu'au 30/06/2029 ;
  - Meyreuil jusqu'au 14/10/2025;
- Contrat de DSP avec la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone-VEOLIA pour Le Tholonet jusqu'au 31/12/2027.

La gestion du service public de l'assainissement collectif a été confiée à des sociétés privées qui assurent pour le compte de la collectivité la collecte et de la dépollution des eaux dans le respect des normes en vigueur. Elle assure également l'entretien des installations et du patrimoine.

- Contrats de DSP avec la Société des Eaux de Marseille (SEM) pour les communes de :
  - Beaurecueil jusqu'au 19/07/2024 ;
  - Bouc-Bel-Air : réseaux de collecte jusqu'au 31/12/2028 et station d'épuration jusqu'au 31/12/2029 ;
  - Cabriès jusqu'au 31/12/2029 ;
  - Coudoux : réseaux de collecte jusqu'au 30/06/2023 et station d'épuration jusqu'au 31/12/2021 ;
  - Lambesc jusqu'au 01/07/2025 ;
  - La Roque-d'Anthéron jusqu'au 31/12/2021 ;
  - Le Puy-Sainte-Réparade jusqu'au 31/12/2028 ;
  - Meyrargues jusqu'au 31/12/2027 ;
  - Peynier jusqu'au 31/12/2028 ;
  - Peyrolles-en-Provence jusqu'au 30/06/2025 ;

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

    - Puyloubier jusqu'au 31/12/2022 ;
    - Rousset jusqu'au 30/06/2024 ;
    - Trets jusqu'au 08/06/2024 ;
    - Vauvenargues jusqu'au 30/06/2027 ;
    - Ventabren jusqu'au 28/02/2023 ;
- Contrat de DSP avec la société SEERC-SUEZ pour les communes de :
    - Jouques jusqu'au 31/12/2032 ;
    - Les Pennes-Mirabeau jusqu'au 30/06/2029 ;
    - Rognes jusqu'au 14/02/2027;
    - Saint-Cannat jusqu'au 31/12/2027 ;
- Contrat de DSP avec la société SAUR pour les communes de :
    - Meyreuil jusqu'au 14/10/2025 ;
    - Vitrolles jusqu'au 31/07/2022 ;
- Contrat de DSP avec la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone-VEOLIA pour les communes de :
    - Eguilles jusqu'au 31/12/2032;
    - Le Tholonet jusqu'au 31/12/2027 ;
- Contrat de DSP du Groupement d'Epuration de Rousset (GER), avec le groupement de la société OTV (mandataire) et SEM, pour la station d'épuration des eaux résiduaires industrielles de Rousset, jusqu'au 31/12/2024.

Le contrôle des délégations est effectué par la Direction de l'Eau, de l'Assainissement et du Pluvial du Territoire du Pays d'Aix, service exploitation et contrats. Le pilotage et le suivi des contrats de délégation se traduisent par :

- des réunions de suivi avec les délégataires afin de :
    - suivre le respect des objectifs et des engagements contractuels (indicateurs de gestion);
    - échanger des informations sur la gestion du service public ;
    - étudier les aspects financiers des contrats ;
    - effectuer un suivi opérationnel et de coordination avec le territoire (suivi des demandes des abonnés/usagers/collectivités, travaux) ;
- l'analyse du Rapport Annuel du Délégataire (RAD) ;
- un audit financier réalisé sur l'ensemble des RAD par un prestataire externe ;
- le suivi des indicateurs techniques et financiers du service.

1.4.2. REGIES

Le service public de l'eau potable est géré en régie par :

- La Régie des Eaux du Pays d'Aix (REPA) sur les communes d'Aix en Provence, Gardanne, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-Lès-Durance, Saint-Estève-Janson et Venelles ;
- La Régie de l'eau et de l'assainissement du Bassin Minier et du Garlaban (REABMG) pour les communes de Gréasque, Mimet et Simiane-Collongue ;
- Le SIVOM Durance-Luberon pour la commune de Pertuis.

Le service public de l'assainissement collectif est géré en régie par :

- La Régie des Eaux du Pays d'Aix (REPA) sur les communes d'Aix en Provence, Châteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Gardanne, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-Lès-Durance, Saint-Estève-Janson et Venelles ;
- La Régie de l'eau et de l'assainissement du Bassin Minier et du Garlaban (REABMG) pour les communes de Gréasque, Mimet et Simiane-Collongue ;
- Le SIVOM Durance-Luberon pour la commune de Pertuis.

L'assainissement non collectif est géré par le Service d'Assainissement Non Collectif (SPANC), au sein de la Direction de l'Eau, de l'Assainissement et du Pluvial, et exerce les missions de contrôles relatives à la conception, l'implantation et la bonne exécution des travaux de création ou de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

2. LE SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

2.1. LES CHIFFRES CLES DE L'ANNEE 2020

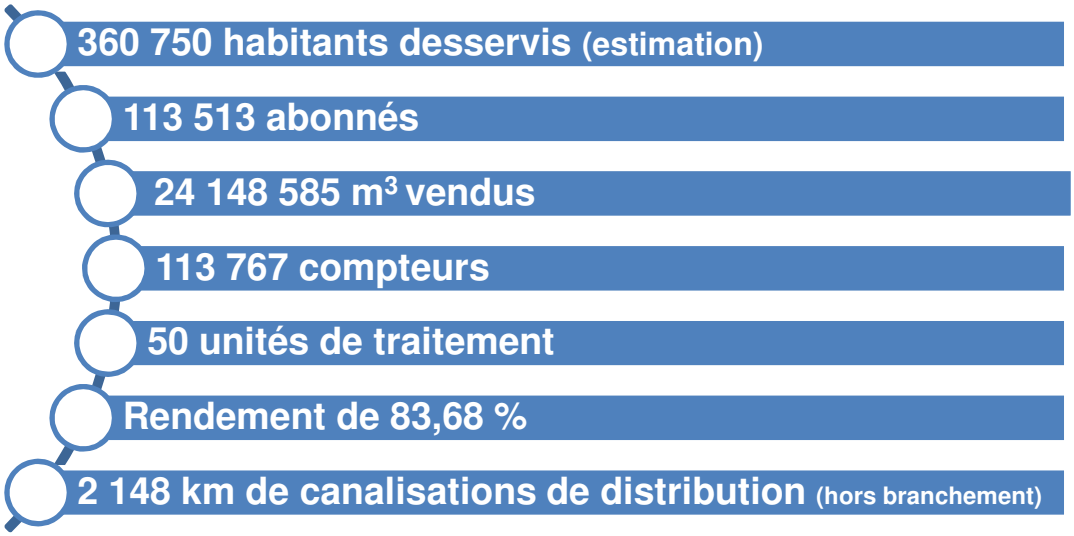

Ce rapport présente les données globales sur le territoire. Les données par mode de gestion sont détaillées en annexe 2.

2.2. FAITS MARQUANTS

Les faits et évènements marquants qui ont eu lieu sur le territoire au cours de l'année 2020 sont les suivants :

- Mise en service de la nouvelle usine de filtration de Traconnade, située sur la commune de Jouques ;
- Démarrage du nouveau contrat de délégation du service public d'eau potable de la commune des Pennes-Mirabeau le 1er mars 2020 ;
- Déclenchement des Plans de Continuité d'Activité durant la crise sanitaire du Covid-19 ;
- Cyber-attaque d'ampleur qui a notamment impacté les accès aux serveurs métropolitain et du Territoire durant le premier confinement.

2.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE

2.3.1. L'ADDUCTION

Non concerné.

2.3.2. LA PRODUCTION

- <u>Les prélèvements d'eau de la Collectivité et leur impact sur la ressource :</u>

En 2020, le Territoire a prélevé 11 490 244 m³ d'eau. Le tableau ci-après détaille les prélèvements effectués sur les eaux souterraines.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Ressources	Volume total prélevé en 2020 (en m³)
Beaurecueil - source du Bayon	6 857
Jouques - captage de la Traconnade	227 876
Lambesc - forage de Bertoire	258 960
La Roque d'Anthéron - forage du Vallon ou Castellas	89 061
La Roque d'Anthéron - forage de La Borde	453 109
Le Puy-Ste-Réparade - sources des Chenerilles	136 007
Meyrargues - source du Lion d'Or	212 306
Peyrolles - forage des 5 Onces	311 970
Rognes – forage St-Denis	187 170
St-Antonin-sur-Bayon - source la Cascade	35 716
St-Estève-Janson - forage du Vallon de l'Escale	15 326
St-Estève-Janson - forage St-Valentin	14 659
Vauvenargues - source du Lavoir ou du Château	12 092
Total territoire	**1 961 109**

- Les achats et ventes d'eau :

Le territoire achète de l'eau : 29 813 863 m³ en 2020 dont,
- traitée : 7 852 674 m³ en 2020
  - entre entités de gestion du Territoire : 777 434 m³ ;
  - au Territoire Marseille-Provence pour l'alimentation des communes de Bouc-Bel-Air, Cabriès, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau et Vitrolles ;
  - à la Société du Canal de Provence (SCP) pour la commune de Vitrolles ;
- brute : 21 961 189 m³ en 2020
  - au Territoire Marseille-Provence, notamment pour l'alimentation des communes de Coudoux et La Roque-d'Anthéron : 873 535 m³ ;
  - à la Société du Canal de Provence (SCP) pour les autres communes.

Par ailleurs, le territoire vend, par convention, de l'eau : 529 683 m³ en 2020 dont,
- traitée : 529 683 m³ en 2020
  - entre entités de gestion du Territoire : 1 846 m³ ;
  - au Territoire du Pays Salonais pour l'alimentation des communes de La Fare les Oliviers et Rognac.

- La sécurisation de la ressource :

L'adduction en eau potable d'un secteur est « sécurisée » lorsqu'au moins deux ressources distinctes sont ou peuvent être utilisées.

Les communes de Beaurecueil, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Gardanne, Jouques, Lambesc, La Roque-d'Anthéron, Le Puy-Sainte-Réparade, Pertuis, Puyloubier, Rognes et Vauvenargues disposent d'une double alimentation.

2.3.3. LE TRAITEMENT

50 unités de traitement permettent de produire 24 896 800 m³ d'eau potable par an.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Communes	Désignation de l'unité de traitement	Volume traité (m^3)	Type de traitement	Secteurs desservis	Secteurs pouvant être alimentés en secours
Aix en Provence	Saint-Eutrope	9 630 771	Ozone ou UV, chlore gazeux	NR	NR
	Fontcouverte	1 136 209	Ozone, chlore gazeux	NR	NR
	Puy du Roy	1 166 623	Ozone, chlore gazeux	NR	NR
	Arbois (gare TGV)	24 130	UV, chlore liquide	NR	NR
	Merindole	4 677	UV, chlore liquide	NR	NR
	Couteron	27 325	UV, chlore liquide	NR	NR
Beaurecueil	Les Roubauds	47 561	-	Beaurecueil et St-Antonin-sur-Bayon	-
	Source du Bayon		Chloration		
Bouc-Bel-Air	Terres Blanches	1 090 250	Oxydation, coagulation, filtration, chloration	Bouc-Bel-Air	-
Cabriès	Les Bolles	537 286	Filtration, chloration	Cabriès	-
	Trébillane		Filtration, chloration		
	Collège Marie Mauron		Filtration, chloration		
	L'Arbois *(abandonnée au 15/12/2020)*		Filtration, chloration		
	Câbre d'Or / Golf		Filtration, chloration		
Châteauneuf-le-Rouge	La Cardeline	255 278	Oxydation,décantation, filtration, chloration	Châteauneuf-le-Rouge	-
Coudoux	Coudoux-La Fare	814 354	Oxydation, coagulation, filtration, chloration	Coudoux et La Fare les Oliviers	-
Eguilles	Les Logissons	609 470	-	Eguilles	-
Fuveau	La Foux	768 266	Filtration, chloration	Fuveau	-
	ZAC St-Charles		Coagulation, filtration, chloration		
Gardanne	La Plaine	657 921	Chlore gazeux	NR	NR
	Usine les Ballons	904 136	Chlore gazeux	NR	NR
Gréasque	Usine de l'Ouvière (située à Fuveau)	821 416	Coagulation/floculation, filtration, chloration	Gréasque, Mimet, St Savournin, Cadolive, Belcodène	Secteur du Maltait
Jouques	Traconnade	225 876	Chloration	Jouques	-
Lambesc	Bertoire	503 005	Oxydation, filtration	Lambesc	-
La Roque-d'Anthéron	Barcot	527 710	Ultrafiltration	La Roque-d'Anthéron	-
Le Puy-Ste-Réparade	St-Canadet	359 532	Filtration, chloration	Le Puy-Ste-Réparade	-
	Les Taillades		Filtration, chloration		
	Les Savoyants		Coagulation, filtration, chloration		
	Les Arnajons		Filtration, UV, désinfection		
	La Cride		Décantation, filtration, chloration		
Meyrargues	Source du Lion d'Or	211 179	Chloration	Meyrargues	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Communes	Désignation de l'unité de traitement	Volume traité (m^3)	Type de traitement	Secteurs desservis	Secteurs pouvant être alimentés en secours
Meyreuil	Le Ballon	537 398	-	Meyreuil	-
Peynier	Village	343 569	Oxydation, coagulation, filtration, chloration	Peynier	Rousset
	Les Michels		Oxydation, coagulation, filtration		
Peyrolles-en-Provence	Captage des 5 Onces	314 555	Chloration	Peyrolles-en-Provence	-
Puyloubier	Station de traitement	145 660	Oxydation, coagulation, filtration	Puyloubier	-
Rognes	Centre-ville	176 080	-	Rognes	-
	Les Garrigues				
Rousset	Le Bouaou	444 295	-	Rousset	-
Simiane-Collongue	Usine des Molx	329 047	Coagulation/floculation, filtration, chloration	Simiane-Collongue	-
St-Cannat	Clos du Roy	311 030	-	St-Cannat	-
	La Pile				
St-Estève-Janson	Forage du Vallon de l'Escale	15 326	Chlore gazeux	St-Estève-Janson	-
	Forage St-Valentin	14 659	Chlore gazeux		
St-Marc-Jaumegarde	Prise SCP depuis Bimont	214 890	Chlore gazeux	St-Marc-Jaumegarde	-
St-Paul-lès-Durance	Font Reynaude	37 523	Chlore gazeux	St-Paul-lès-Durance	-
Trets	La Blaque	817 227	Oxydation, filtration, désinfection	Trets	-
Vauvenargues	Station	94 165	Coagulation/floculation, filtration, chloration	Vauvenargues	-
Venelles	Les Plaines	822 675	Chlore gazeux	Venelles	NR
Ventabren	Les Cauvets	530 933	Coagulation/floculation, filtration, chloration	Ventabren	-
Total territoire		**25 506 270**			

2.3.4. LE STOCKAGE

87 réservoirs d'une capacité globale de 133 750 m^3 permettent de desservir le territoire, soit 115 cuves.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Désignation du réservoir	Autonomie de consommation (heures)	Nombre de cuves	Capacité totale (m^3)	Secteurs desservis
Beaurecueil	8	2	100	Beaurecueil
Bouc-Bel-Air	19	5	4 750	Bouc-Bel-Air
Cabriès	32	5	4 200	Cabriès
Châteauneuf-le-Rouge	14	3	1 150	Châteauneuf-le-Rouge
Coudoux	11	3	1 700	Coudoux, La Fare-les-Oliviers
Eguilles	60	5	4 100	Eguilles
Fuveau	15	6	2 930	Fuveau
Gréasque, Mimet, Simiane-Collongue	NR	15	12 765	SIBAM historique, commun avec le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
Jouques	NR	2	1 800	Jouques
Lambesc	22	2	2 400	Lambesc
La Roque-d'Anthéron	19	3	2 300	La Roque-d'Anthéron
Le Puy-Ste-Réparade	18	5	1 575	Le Puy-Ste-Réparade
Le Tholonet	NR	1	100	Le Tholonet
Les Pennes-Mirabeau	28	7	7 500	Les Pennes-Mirabeau, Vitrolles, Cabriès (Plan de Campagne)
Meyrargues	23	2	1 000	
Meyreuil	33	4	2 000	
Peynier	36	7	3 200	Peynier, Rousset
Peyrolles-en-Provence	23	2	1 400	Peyrolles-en-Provence
Puyloubier	42	2	1 200	Puyloubier
Régie des Eaux du Pays d'Aix	NR	9	48 890	Régie des Eaux du Pays d'Aix
Rognes	36	4	980	Rognes
Rousset	22	6	2 200	Rousset
St-Antonin-sur-Bayon	41	3	490	St-Antonin-sur-Bayon
St-Cannat	10	1	500	St-Cannat
Trets	11	5	2 350	Trets
Vauvenargues	17	3	420	Vauvenargues
Ventabren	16	3	2 150	Ventabren
Vitrolles	19	9	19 600	Vitrolles, Marignane, Rognac
Total territoire	**-**	**115**	**133 750**	

2.3.5. LE RESEAU DE DISTRIBUTION

En 2020, le linéaire du réseau d'eau potable (hors branchements) est de 2 148 km.

Le linéaire de réseau 2020 est en augmentation de 9,15 % par rapport à l'année 2019. Cette augmentation est principalement liée à l'intégration des données de la commune de Pertuis : + 173 km de réseaux d'eau potable.
Le nombre de branchements est estimé à 110 863, soit un linéaire d'environ 421 km.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

2.4. LA QUALITE DE L'EAU

Des analyses et contrôles périodiques, réalisés par les exploitants dans le cadre de l'autosurveillance, permettent de s'assurer de la qualité de l'eau brute des ressources et de l'eau distribuée au robinet.

L'Agence régionale de santé (ARS) réalise également des contrôles sanitaires officiels chaque année sur les eaux brutes et les eaux traitées. Les fiches annuelles de synthèse par commune sont présentées en annexe 3 de ce rapport.

L'ensemble des résultats d'analyses du contrôle sanitaire est disponible sur le site internet : *solidarites-sante.gouv.fr*

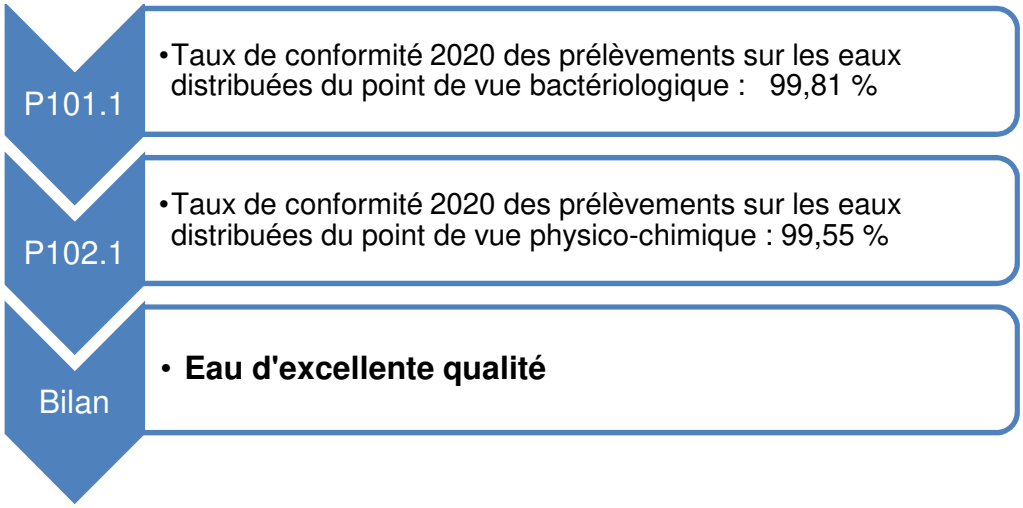

En 2020, quatre prélèvements ont été non conformes sur l'ensemble du territoire pour les analyses physico-chimiques, et deux pour les analyses microbiologiques. Toutes les contre-analyses réalisées suite à ces non-conformités ont été conformes.

En 2020, l'indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (P108.3) est de 44 %

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

- Etablissement des périmètres de protection des captages :

NOM DU FORAGE	*Source du Bayon*	*Captage de la Traconnade*	*Captage de Bertoire*	*Forage du Vallon ou Castellas*	*Forage de La Borde*	*Sources des Chenerilles*	*Source du Lion d'Or*	*Forage des 5 Onces*	*Forage du Vallon de l'Escale*	*Forage St-Valentin*	*Source La Cascade*	*Source du Lavoir ou du Château*
***0 %** : Aucune action.*												
***20 %** : Études environnementales et hydrogéologiques en cours.*											X	
***40 %** : Avis de l'hydrogéologue rendu.*			X			X						
***50 %** : Dossier recevable déposé en préfecture.*												
***60 %** : Arrêté préfectoral.*		X					X		X	X		
***80 %** : Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) tel que constaté en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005.*	X			X	X			X				X
***100 %** : Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté.*												
Résultats	80 %	60 %	40 %	80 %	80 %	40 %	60 %	80 %	60 %	60 %	20 %	80 %

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

- Le contrôle des forages privés :

Non concerné.

2.5. LA DISTRIBUTION

2.5.1. RENDEMENT

- Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2020 :

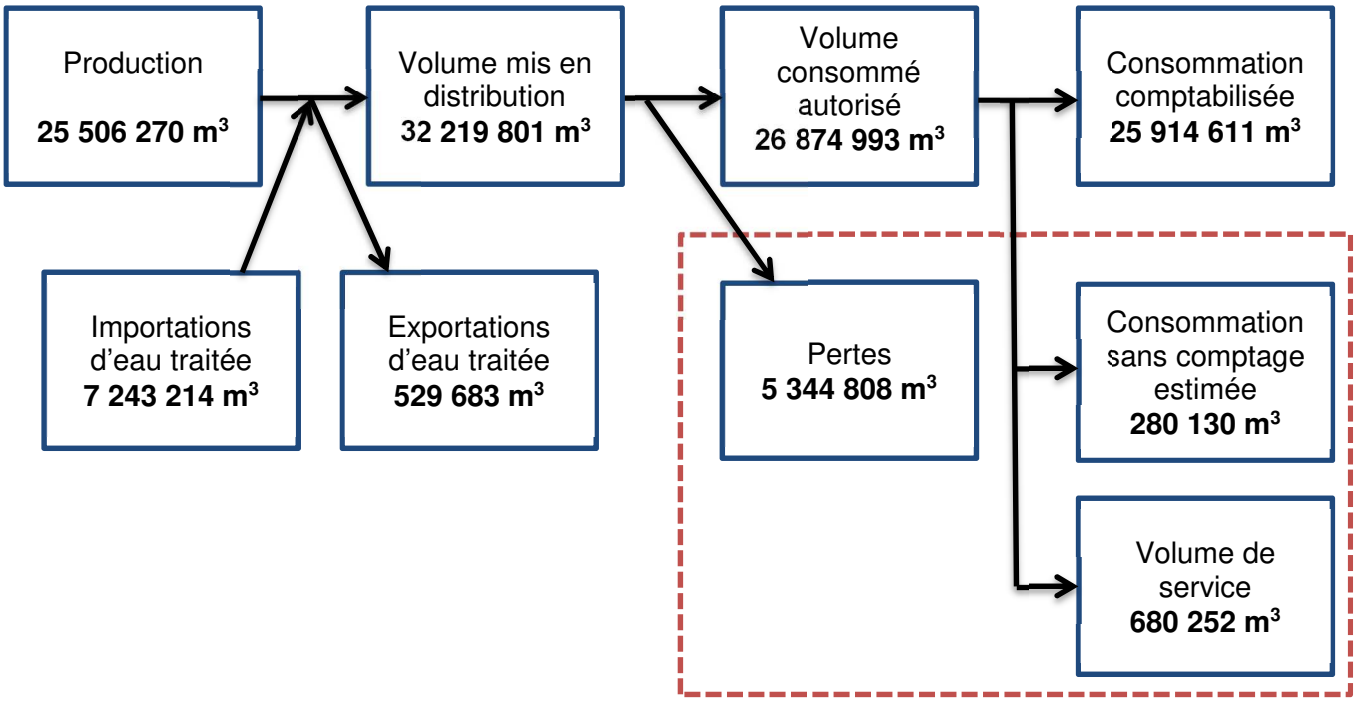

D'après la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 – annexe IV, la définition des termes indiqués sur le schéma est la suivante :

- Production (volume produit) : volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de distribution ;
- Volume mis en distribution : somme du volume produit et du volume acheté en gros, (importations) diminué du volume vendu en gros (exportations) ;
- Importations (volume acheté en gros) : volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur ;
- Exportations (volume vendu en gros) : volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Les ventes d'eau à des industriels ne sont pas des ventes en gros, mais des ventes à des abonnés de type industriel ;
- Consommation sans comptage : volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation ;
- Consommation comptabilisée : volume résultant des relevés des appareils de comptage des abonnés ;
- Volume de service : volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution.

- Performance du réseau :

En 2020, le rendement du réseau (P104.3) est de 83,68 %

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d'une part, le volume consommé autorisé augmenté des volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part, le volume produit, augmenté des volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable.

Cet indicateur est essentiel car il indique le niveau de vétusté du réseau et son efficacité.

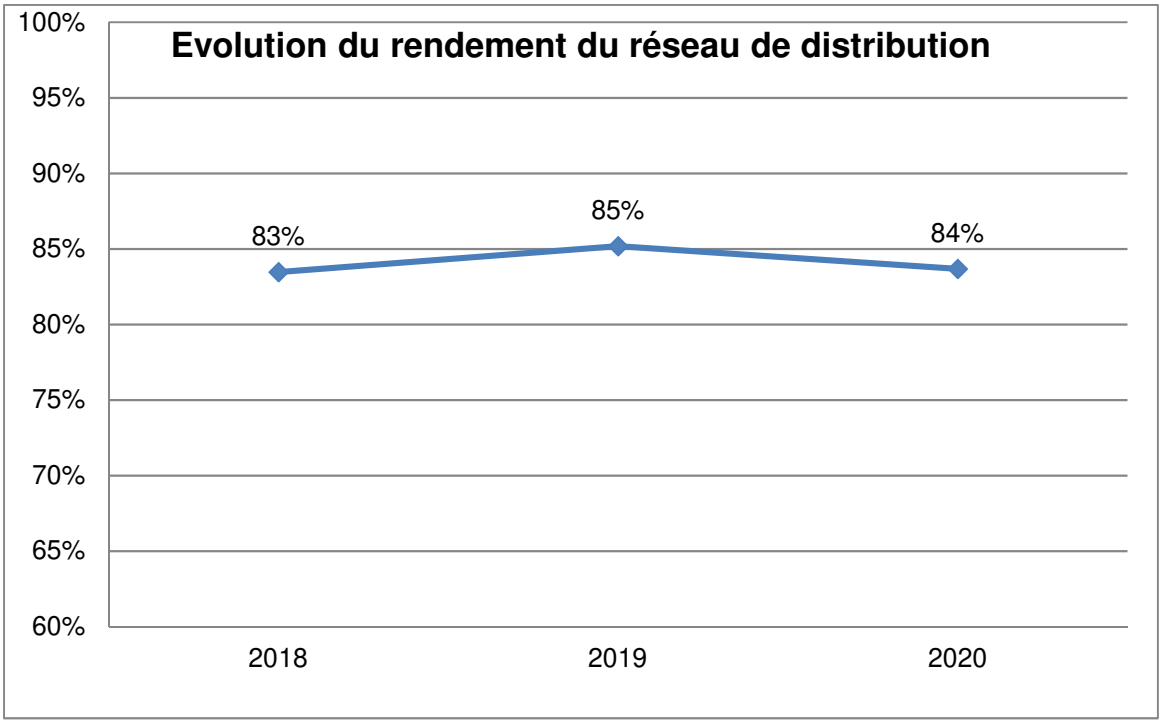

Les rendements par commune se trouvent en annexe 2.

Le seuil règlementaire de rendement fixé au décret 2012-97 du 27 janvier 2012 est atteint sur tout le Territoire.

En 2020, l'indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) est de 8,0 m³/km/jour

En 2020, l'indice linéaire de pertes (P106.3) du Territoire du Pays d'Aix est de 6,8 m³/km/jour

Les indices linéaires de pertes permettent de caractériser l'état ou le fonctionnement d'un réseau. Ce sont en outre des indicateurs intéressants, car ils permettent de comparer les réseaux de collectivités dont l'étendue et le degré d'urbanisation sont très distincts en les rapportant à des valeurs de référence.

L'indicateur d'indice linéaire de pertes est stable entre 2019 et 2020. Une attention particulière est portée sur l'amélioration du rendement des communes ayant le plus de pertes d'eau sur le réseau.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

2.5.2. GESTION PATRIMONIALE

En 2020, des campagnes de recherches systématiques de fuites ont été effectuées sur plus de 524 km de réseaux, soit presque un quart du linéaire total de réseaux.

- Renouvellement des réseaux :

En 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2) est de 0,38 %

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel, calculé sur les 5 dernières années, du réseau d'eau potable, par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.

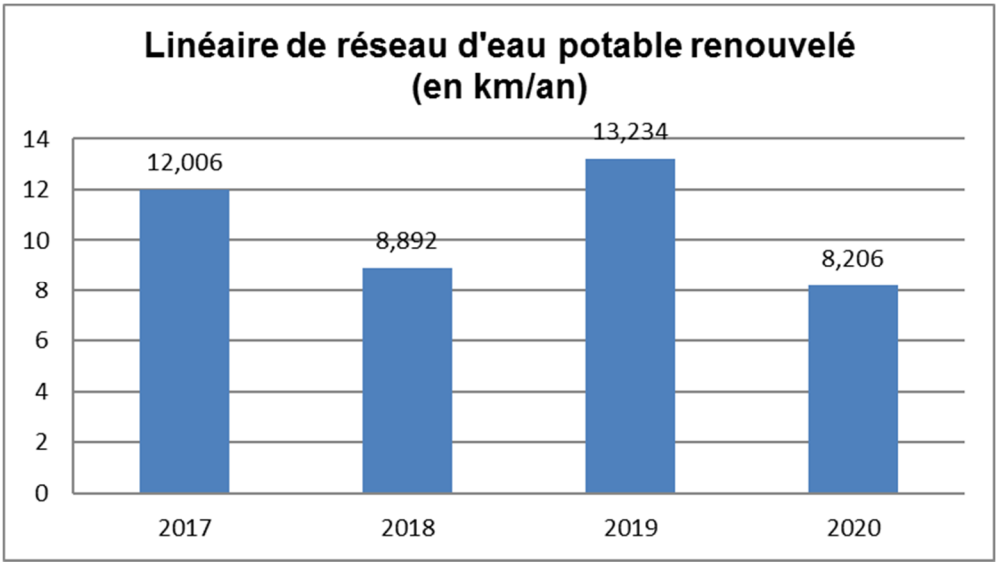

Le linéaire de réseaux renouvelé est en baisse, en raison de la crise sanitaire du Covid-19 ayant fortement ralenti l'activité du secteur des travaux publics durant l'année 2020.

- Connaissance du patrimoine :

En 2020, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2) du Territoire du Pays d'Aix est de 85 points/120

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et de suivre son évolution.

L'indice retenu cette année pour le Territoire est l'indice le plus faible de toutes les entités de gestion. Les indices fluctuent suivant les communes entre 85 et 115 points.
Les programmes de mises à jour du Système d'Information Géographique (SIG), à partir des données de terrain, permettent d'améliorer cet indicateur.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

2.6. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS

- L'accueil clientèle :

L'accueil clientèle s'effectue sur 8 sites différents, en fonction du mode de gestion des différentes communes. Les modes de gestion sont détaillés au chapitre 1.4.

- Communes en Délégation de Service Public :

  - Société des Eaux de Marseille :

L'accueil des abonnés s'effectue à l'agence d'Aix-en-Provence :

275 rue Pierre Duhem – Zone des Milles
13 290 AIX EN PROVENCE
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
Tel : Centre service Clients La Passerelle – 0 969 39 40 50 (numéro cristal, appel non surtaxé)
Site internet : eauxdemarseille.fr

Une permanence d'accueil est également ouverte dans la commune de Trets le mercredi de 8h à 12h et le vendredi de 13h30 à 17h.
3 avenue Mirabeau
13530 TRETS

  - SAUR :

L'accueil des abonnés s'effectue à l'agence de Salon-de-Provence :

140 Impasse de Dion Bouton – ZAC de la Crau
13 300 SALON DE PROVENCE
Service Clients du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Tel : 04 83 06 70 02
Site internet : www.saurclient.fr

Pour les usagers de la commune des Pennes-Mirabeau, en période de facturation, une permanence est assurée au CCAS de la commune du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, à l'adresse suivante :
8 avenue du Général Leclerc
13 170 LES PENNES-MIRABEAU

En dehors des horaires d'ouverture et en cas d'urgence, un numéro d'astreinte est disponible 24h/24 et 7j/7. Il s'agit du 04 83 06 70 09.

  - Compagnie des Eaux et de l'Ozone (VEOLIA) :

L'accueil des abonnés s'effectue à l'agence d'Aix-en-Provence :

VEOLIA EAU
Territoire Bouches-du-Rhône – Val de Durance
Europarc de Pichaury – 1330 rue Guilibert de la Lauzière
13 856 AIX EN PROVENCE
Tel : 09 69 329 328 (24h/24, 7j/7, appel non surtaxé)
Site internet : www.eau-services.com

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

- SEERC – SUEZ :

L'accueil des abonnés s'effectue à l'agence d'Istres :

8.1 Chemin du Capeau – ZAC de Trigane
13 800 ISTRES
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Service Clients du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30
Tel : 0 977 409 431 (appel non surtaxé)
Site internet : www.toutsurmoneau.fr

En dehors des horaires d'ouverture et en cas d'urgence, un numéro d'astreinte est disponible 24h/24 et 7j/7. Il s'agit du 0 977 429 431 (appel non surtaxé)

- Communes en Régie :

  - Régie des Eaux du Pays d'Aix :
    - Agence d'Aix-en-Provence

L'accueil des abonnés s'effectue à :

REPA - Agence d'Aix-en-Provence
185 avenue de Pérouse
13 100 AIX EN PROVENCE
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Tel : 04.13.57.39.00
Mail : contact-aix@eauxdupaysdaix.fr

- Agence de Gardanne

L'accueil des abonnés s'effectue à :

REPA - Agence de Gardanne
184 avenue Mistral
13 120 GARDANNE
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 (fermé le jeudi après-midi)
Tel : 04.42.51.79.75
Mail : contact-gardanne@eauxdupaysdaix.fr

- Agence de Venelles

L'accueil des abonnés s'effectue à :

REPA - Agence de Venelles
45 avenue Maurice Plantier
13 770 VENELLES
Tel : 04.42.54.33.82 (disponible 24h/24 et 7j/7)

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

- Régie de l'eau et de l'assainissement du Bassin Minier et du Garlaban

L'accueil des abonnés s'effectue au siège de la régie (ex-SIBAM) :

Auberge Neuve – Quartier Bédelin
13 124 PEYPIN
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tel : 04.42.04.65.43
Site internet : sibam.fr

En dehors des horaires d'ouverture et en cas d'urgence, un numéro d'astreinte est disponible 24h/24 et 7j/7. Il s'agit du 06.14.09.14.46.

- Les indicateurs de performance :

En 2020, le taux moyen d'occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1) est de 2,84 / 1 000 abonnés

Ces interruptions de service sont dues, en général, à des ruptures de canalisations. Des coupures peuvent être également décidées inopinément pour cause de pollution représentant un danger pour la population.
Ce taux est en baisse de 21 % par rapport à l'année 2019.

En 2020, le taux moyen de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (P152.1) est de 99,90 %

Ce délai est calculé à partir d'une demande complète (par téléphone ou par écrit) en permettant le traitement.

Le délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés définis par le service est variable en fonction des communes et est compris entre **1 jour et 8 jours.**

L'indicateur est en progression de + 1,6 % par rapport à 2019.

En 2020, le taux de réclamations (P155.1) est de 3,95 / 1 000 abonnés

Cet indicateur comprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de l'eau reçues par la collectivité et les gestionnaires, à l'exception de celles qui sont relatives au prix de l'eau.

Ce taux est en nette amélioration depuis 2019 : - 33,6 % en 2020.

2.7. LA GESTION FINANCIERE

2.7.1. LES VOLUMES FACTURES

Les volumes facturés en 2020 sont de 24 148 585 m³

Le détail des volumes facturés par commune et mode de gestion est fourni en annexe 2.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

2.7.2. LE TAUX D'IMPAYES

Le taux moyen d'impayés sur les factures d'eau (P154.0) est de 1,17 %

Il est à noter que la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 dite « loi Brottes », applicable depuis le 27 février 2014, interdit aux distributeurs de couper l'arrivée d'eau ou d'en réduire le débit dans un logement, lorsqu'un client ne paye plus ces factures. Cette loi diminue fortement les actions de coercition en cas d'impayés.

Le taux d'impayés est en forte baisse en 2020, après plusieurs années de hausse : 1,65 % en 2018 ; 2,84 % en 2019.

2.7.3. DEGREVEMENTS AU TITRE DE LA LOI WARSMANN

Les conditions et modalités selon lesquelles un abonné d'un immeuble à usage d'habitation peut bénéficier d'un écrêtement de sa facture d'eau, lorsqu'une fuite sur une canalisation après compteur est constatée, sont détaillées dans le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012, pris en application de l'article 2 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, dite « loi Warsmann ».

	2020
Volumes écrêtés au titre de la loi Warsmann	453 238 m^3
Nombre d'abonnés concernés	405
Montants dégrevés	398 266 €

Pour l'année 2019, les montants dégrevés étaient de 547 536 €.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

2.7.4. BUDGET DU SERVICE

- Les grands équilibres financiers du budget annexe Eau Potable en délégation du territoire :

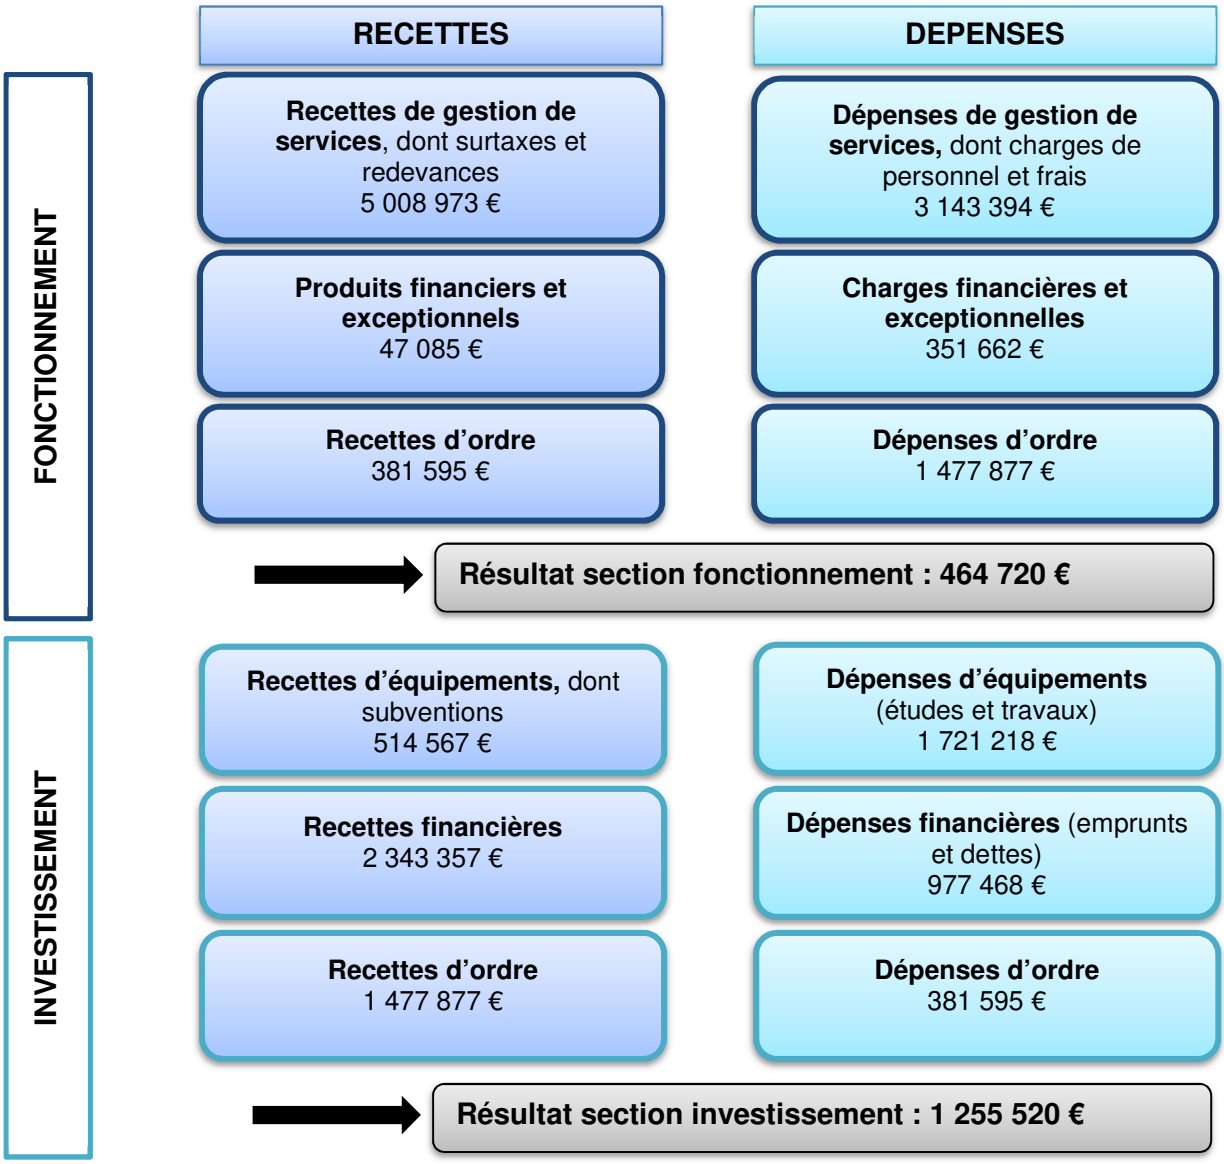

Les opérations d'ordre sont des opérations comptables permettant de passer les écritures nécessaires aux opérations de fin d'exercice budgétaire et n'ont aucune incidence sur les encaissements et les décaissements.

- Etat de la dette Eau au 31/12/2020 :

	Montant en €	
Recettes réelles	5 056 058	
Dépenses réelles	3 495 056	
Epargne brute	1 561 002	
Capital restant dû au 31/12/2020	11 299 214	
Durée d'extinction de la dette (P153.2)		**7,2 années**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

2.7.5. ANALYSE DU COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXPLOITANT (DSP ET REGIES)

- Suivi des CARE – montants globalisés à l'échelle du Territoire :

	Année 2017	2018	2019	2020	Ecart année N-1
Produits	22 134 616 €	23 380 083 €	24 402 434 €	24 085 799 €	- 1,30 %
Charges	23 267 252 €	25 783 023 €	26 187 911 €	27 603 245 €	+ 5,40 %
Résultat avant impôt	**- 1 132 638 €**	**- 2 680 682 €**	**- 1 785 477 €**	**- 3 517 446 €**	**- 97 %**

- Suivi des CARE 2020 par contrat :

Entité de gestion	Beaurecueil	Bouc-Bel-Air	Cabriès	Châteauneuf-le-Rouge	Coudoux	Eguilles
Produits	68 511 €	1 339 617 €	1 410 447 €	374 668 €	513 326 €	1 354 700 €
Charges	115 173 €	1 598 122 €	1 519 560 €	427 646 €	583 993 €	1 255 400 €
Résultat avant impôts	**- 46 662 €**	**- 258 505 €**	**- 109 113 €**	**- 52 978 €**	**- 70 667 €**	**99 300 €**

Entité de gestion	Fuveau	Jouques	La Roque d'Anthéron	Lambesc	Le Puy Ste Réparade	Le Tholonet
Produits	1 325 224 €	335 954 €	754 114 €	869 742 €	461 146 €	331 434 €
Charges	1 492 268 €	348 768 €	825 004 €	1 074 542 €	665 713 €	385 752 €
Résultat avant impôts	**- 167 044 €**	**- 12 814 €**	**- 70 890 €**	**- 204 800 €**	**- 204 567 €**	**- 54 318 €**

Entité de gestion	Les Pennes-Mirabeau	Meyrargues	Meyreuil	Peynier	Peyrolles	Puyloubier
Produits	3 309 009 €	291 749 €	580 500 €	590 337 €	475 032 €	225 958 €
Charges	3 595 814 €	341 620 €	638 600 €	723 279 €	505 267 €	299 596 €
Résultat avant impôts	**- 286 805 €**	**- 49 871 €**	**- 58 100 €**	**- 132 942 €**	**- 30 235 €**	**- 73 638 €**

Entité de gestion	Rognes	Rousset	Saint-Antonin-sur-Bayon	Saint-Cannat	Trets	Vauvenargues
Produits	263 480 €	769 012 €	70 995 €	529 330 €	1 147 957 €	205 438 €
Charges	319 410 €	910 198 €	89 635 €	622 800 €	1 387 659 €	244 148 €
Résultat avant impôts	**- 55 930 €**	**- 141 186 €**	**- 18 640 €**	**- 93 470 €**	**- 239 702 €**	**- 38 710 €**

Entité de gestion	Ventabren	Vitrolles
Produits	1 003 911 €	5 484 208 €
Charges	1 154 689 €	6 478 589 €
Résultat avant impôts	**- 150 778 €**	**- 994 381 €**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

- Compte Administratif des régies :

  - Régie des Eaux du Pays d'Aix

	2019	2020	Ecart année N-1
Produits	22 203 423,51 €	26 654 557,53 €	+ 20 %
Charges	18 457 067,52 €	22 926 299,51 €	+ 24 %
RESULTAT	**3 746 355,99 €**	**3 728 258,02 €**	**- 0,48 %**

  - Régie du Bassin Minier et du Garlaban

	2019	2020	Ecart année N-1
Produits	10 346 972 €	12 086 000 €	+ 17 %
Charges	7 497 286 €	11 149 000 €	+ 49 %
RESULTAT	**2 849 686 €**	**937 000 €**	**- 67 %**

- Suivi du compte de renouvellement (GER) :

Certains biens de la délégation devant être renouvelés une ou plusieurs fois au cours de la durée du contrat, un compte de renouvellement a été créé afin d'en faciliter le suivi. Pour chaque bien devant être renouvelé, il existe une provision pour renouvellement, qui prend la forme d'une dotation inscrite dans les charges du délégataire.

Entité de gestion	Bouc-Bel-Air	Cabriès	Châteauneuf-le-Rouge	Coudoux	Eguilles	Fuveau
Dotation 2020	40 601,29 €	40 294,53 €	29 041,09 €	37 153,23 €	16 513,00 €	45 460,46 €
Dépense 2020	13 202,51 €	38 972,58 €	8 667,35 €	20 830,42 €	10 464,00 €	19 347,17 €
Solde Annuel	27 398,78 €	1 321,95 €	20 373,74 €	16 322,81 €	6 049,00 €	26 113,29 €
Solde cumulé	**53,71 €**	**-106 619,60 €**	**74 659,37 €**	**60 552,83 €**	**28 867,00 €**	**- 59 288,07 €**

Entité de gestion	Jouques	La Roque d'Anthéron	Lambesc	Le Tholonet	Les Pennes-Mirabeau *(nouveau contrat)*	Meyrargues
Dotation 2020	39 450,00 €	37 817,00 €	64 013,93 €	2 150,71 €	34 745,00 €	18 078,21 €
Dépense 2020	43 957,14 €	31 701,00 €	27 390,63 €	581,51 €	0 €	1 990,54 €
Solde Annuel	- 4 507,14 €	6 116,00 €	36 623,30 €	1 569,20 €	34 745,00 €	16 087,67 €
Solde cumulé	**57 323,86 €**	**5 902,00 €**	**238 973,37 €**	**1 704,88 €**	**34 745,00 €**	**14 700,16 €**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Entité de gestion	Meyreuil	Peyrolles	Rognes	Rousset	Saint-Cannat	Trets
Dotation 2020	30 411,00 €	15 677,70 €	7 204,00 €	77 810,00 €	46 690,00 €	53 012,71 €
Dépense 2020	0 €	9 310,48 €	9 509,78 €	4 234,09 €	11 311,57 €	47 629,83 €
Solde Annuel	30 411,00 €	6 367,22 €	- 2 305,78 €	73 575,91 €	35 378,43 €	5 382,88 €
Solde cumulé	**92 107,00 €**	**10 724,30 €**	**60 982,00 €**	**73 365,87 €**	**106 563,00 €**	**5 306,69 €**

Entité de gestion	Vitrolles
Dotation 2020	166 052,25 €
Dépense 2020	19 228,88 €
Solde Annuel	146 823,37 €
Solde cumulé	**342 138,18 €**

Pour les contrats non mentionnés dans les tableaux, une provision pour renouvellement en cas de casse est prévue. Cette provision ne constitue pas un compte de renouvellement.

- Suivi des principaux engagements contractuels (DSP) :

Contrats	Engagement	Prévu au contrat	Réalisé en 2020	Atteinte des objectifs
Beaurecueil	Rendement mini	67,13 %	90,20 %	Oui
Bouc-Bel-Air	Rendement mini	86,50 %	84,30 %	Non
Cabriès	Rendement mini	68 %	83,70 %	Oui
Châteauneuf-le-Rouge	Rendement mini	89 %	89,80 %	Oui
Coudoux	Rendement mini	88,5 %	92,50 %	Oui
Eguilles	Rendement mini	80 %	87,70 %	Oui
Fuveau	Rendement mini	82 %	78,90 %	Non
Jouques	Renouvellement branchement	-	1	Oui
Lambesc	ILVNC max	4,75 à fin 2020	4,40	En cours
La Roque-d'Anthéron	ILP max	6,5	7,80	Non
Le Puy-Ste-Réparade	Rendement mini	83 %	83,20 %	Oui
Le Tholonet	Rendement mini	88,2 % moyen sur les 2 dernières années	89,85 %	Oui

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Contrats	Engagement	Prévu au contrat	Réalisé en 2020	Atteinte des objectifs
Les Pennes-Mirabeau	ILP max	6,80 à fin 2024	8,00	En cours
Meyrargues	Rendement mini	83,75 %	88,90 %	Oui
Meyreuil	Rendement mini	87,5 % en fin de contrat	66,90 %	En cours
Peynier	Travaux concessifs	430 000 €	Réalisé en début de contrat	Oui
Peyrolles-en-Provence	Rendement mini	80 % sur les 3 dernières années	86,50 %	Oui
Puyloubier	ILP max	3 sur les 3 dernières années	1,50	Oui
Rognes	Renouvellement branchements	Branchements plomb	1	En cours (reste 1,2 %)
Rousset	Rendement mini	85 %	88,80 %	Oui
St-Antonin-sur-Bayon	ILP max	2,5 moyen sur les 3 dernières années	1,00	Oui
St-Cannat	Rendement mini	80 % sur les 3 dernières années	82,10 %	Oui
Trets	ILVNC max	5,83	3,40	Oui
Vauvenargues	ILP max	4,5 sur les 3 dernières années	1,10	Oui
Ventabren	Rendement mini	80 %	89,40 %	Oui
Vitrolles	Rendement mini	85,5 %	81,60 %	Non

2.7.6. CONTRIBUTION A UN FONDS DE SOLIDARITE

Les délégataires contribuent au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) bénéficiant aux abonnés en difficulté financière.

En 2020, le montant des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (P109.0) est de 0,0002 €/m³

2.8. LES ETUDES ET TRAVAUX

Le Territoire, les délégataires et les régies ont engagé environ 7,1 millions d'euros HT pour les études et travaux en 2020.

2.8.1. TRAVAUX NEUFS

2.8.1.1. Sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité

Les principaux travaux réalisés par le Territoire du Pays d'Aix en 2020 sont les suivants :

- 311 mètres-linéaire (ml) de travaux d'extension de réseaux, sur les communes de Cabriès et Ventabren ;
- Travaux réalisés sous conventions de Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage (TTMO) et Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) avec les communes.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Les principales études réalisées sont :

- Schéma directeur d'alimentation en eau potable du secteur 1 de la commune des Pennes-Mirabeau ;
- Phase 1 de l'étude de faisabilité pour la sécurisation de la ressource des communes de Coudoux, Ventabren, Berre-l'Etang, La Fare les Oliviers, Rognac et Velaux, pilotée par le Territoire du Pays Salonais.

2.8.1.2. A la charge de(s) opérateur(s)/gestionnaire(s)

Les gestionnaires, délégataires et régies, sont chargés des travaux de réalisation des concessions nouvelles. A ce titre, 1 441 concessions nouvelles ont été créées en 2020, dont 681 branchements neufs.

Les principaux travaux réalisés sont les suivants :

- 3 397 ml de travaux d'extension de réseaux par la Régie des Eaux du Pays d'Aix (REPA) ;
- Mise en place d'installations d'injection de chlore gazeux sur le secteur Bassin Nord distribuant une partie des réseaux d'Aix en Provence nord par la REPA ;
- Création d'une usine de filtration de 70 m^3/h et sécurisation du forage de Traconnade à Jouques ;
- Démarrage des travaux de création du réservoir de 300 m^3, de la surpression et de la chloration des Vergers vers le Parc Club de l'Arbois à Cabriès ;
- Réalisation de travaux d'extension de réseaux par les délégataires, dans le cadre de programmes d'aménagement.

2.8.2. TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENOUVELLEMENT

2.8.2.1. Sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité

Les principaux travaux réalisés par le Territoire du Pays d'Aix en 2020 sont les suivants :

- Travaux d'adaptation électrique à la station de filtration de Peynier ;
- Diagnostic amiante de voirie en préparation de futurs chantier.

2.8.2.2. A la charge de(s) opérateur(s)/gestionnaire(s)

Les principaux travaux réalisés en 2020 sont les suivants :

- 835 ml de travaux de réhabilitation de réseaux et 66 branchements renouvelés par la REPA ;
- Remplacement du doseur chlore de l'usine de Molx à Simiane-Collongue par la REABMG ;
- Renouvellement dans le cadre des contrats de délégations de service public :
    - 141 équipements électromécaniques ;
    - 450 mètres linéaire de réseaux et 30 branchements ;
    - 3 742 compteurs ;
- Réparation des fuites :
    - 582 fuites sur canalisation ;
    - 611 fuites sur branchements ;
- Recherche systématique des fuites sur 524 km de réseaux.

2.8.3. ETUDES ET TRAVAUX PROGRAMMES

Le Territoire du Pays d'Aix poursuit son programme de travaux qui a pour objectif principal de contribuer à la continuité de service et à l'amélioration du rendement du réseau.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Les principales études et les principaux travaux en cours en 2021 sont les suivants :

- Réhabilitation du réservoir des Pradeaux à Gréasque ;
- Amélioration du process de la station de filtration de Coudoux ;
- Réhabilitation du réseau de l'avenue Kennedy à La Roque d'Anthéron ;
- Extension de réseaux secteur de la Félicité à La Roque d'Anthéron ;
- Aménagement du nouveau forage au captage de Chénerilles au Puy-Sainte-Réparade ;
- Sécurisation d'ouvrage au Tholonet ;
- Création d'un secours au captage du Lion d'Or à Meyrargues ;
- Extension de réseaux quartier de la Treille à Peynier ;
- Réhabilitation du forage des Cinq Onces et création d'un secours à Peyrolles ;
- Renouvellement des réseaux des rues Croix Blanche, Bareme et des Ecoles à Peyrolles ;
- Pose d'un stabilisateur de pression sur le réseau de Trets ;
- Création d'un by-pass au réservoir du Roucas à Vitrolles ;
- Etude du périmètre de protection du captage de Bertoire à Lambesc ;
- Etude de renouvellement des autorisations de captages dans les communes de Jouques, La Roque d'Anthéron, Meyrargues, Peyrolles et Vauvenargues ;
- Sécurisation de la distribution en eau sur la commune de Meyreuil ;
- Etude pour la sécurisation de la ressource en eau des communes de Peyrolles et Meyrargues ;
- Poursuite de l'étude de faisabilité pour la sécurisation de la ressource des communes de Coudoux, Ventabren, Berre-l'Etang, La Fare les Oliviers, Rognac et Velaux, pilotée par le Territoire du Pays Salonais ;
- Etude de renouvellement des réseaux en acier de la Zone Industrielle des Estroublans à Vitrolles.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

3. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

3.1. LES CHIFFRES CLES DE L'ANNEE 2020

Ce rapport présente les données globales sur le territoire. Les données par mode de gestion sont détaillées en annexe 2.

3.2. FAITS MARQUANTS

Les faits et évènements marquants qui ont eu lieu sur le territoire au cours de l'année 2020 sont les suivants :

- Démarrage du nouveau contrat de délégation du service public d'assainissement collectif de la commune des Pennes-Mirabeau le 1er mars 2020 ;
- Activation des Plans de Continuité d'Activité durant la crise sanitaire du Covid-19 ;
- Evolution règlementaire ne permettant plus l'épandage agricole, impactant les filières d'évacuation des boues des communes d'Eguilles, Le Puy-Sainte-Réparade et Saint-Cannat
    - *Arrêté du 30/04/2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19*
- Cyber-attaque d'ampleur qui a notamment impacté les accès aux serveurs métropolitain et du Territoire durant le premier confinement.

3.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE

3.3.1. LA COLLECTE

En 2020, le linéaire du réseau d'assainissement (hors branchements) est de 1 549,07 km

Le linéaire de réseau 2020 est en augmentation de 3,12 % par rapport à l'année 2019. Il comporte 2,51 km de réseau unitaire et 1 546,56 km de réseau d'eaux usées (séparatif).

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

3.3.2. LE TRAITEMENT

Désignation de la station d'épuration	Capacité nominale en EH*	Type de traitement	Volumes traités en m³	Lieu du rejet
Aix La Pioline	165 000	Boues activées	NR	Arc
Aix Ouest	30 000	Secondaire	NR	Arc
Beaurecueil	500	Lit bactérien	17 520	Ruisseau Brancaï / Arc
Bouc-Bel-Air – Simiane-Collongue	20 000	Boues activées aération prolongée	1 518 364	Grand Vallat / Arc
Cabriès – Lagremeuse	8 033	Boues activées faible charge	611 533	Grand Vallat / Arc
Cabriès – Parc Club	150	Boues activées faible charge		Grand Vallat / Arc
Châteauneuf-le-Rouge	2 600	Secondaire	NR	Arc
Coudoux-Ventabren-Velaux	16 000	Boues activées + traitement azote/phosphore	828 532	Arc
Eguilles	8 667	Boues activées	466 231	Ruisseau du Malvallat / Arc
Rives Hautes (Fuveau-Gréasque)	12 000	Boues activées aération prolongée	NR	Arc
Gardanne	50 000	Boues activées	NR	Vallat de cauvet/Arc
Jouques	4 000	Boues activées	116 931	Le Réal
Lambesc	13 500	Boues activées faible charge	339 244	Le Bourely / Touloubre
La Roque-d'Anthéron	12 000	Boues activées + biologique procédé « organica »	348 511	Durance
Le Puy-Ste-Réparade	5 600	Boues activées moyenne charge	208 896	La Durance du vallon de la Campane à l'amont de Mallemort
Le Puy-Ste-Réparade - Saint-Canadet	250	Lit bactérien		Infiltration dans le sol / Durance
Meyrargues	3 333	Boues activées aération prolongée	141 067	Grand Vallat / Durance
Meyreuil	9 700	Boues activées + traitement azote/phosphore	491 893	La Luynes / Arc
Peynier Village	3 000	Boues activées faible charge	123 827	Roubine / Arc
Peynier Hameau des Michels	300	Décantation/digestion anaérobie		Roubine / Arc

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Désignation de la station d'épuration	Capacité nominale en EH*	Type de traitement	Volumes traités en m³	Lieu du rejet
Peyrolles-en-Provence	6 133	Boues activées aération prolongée	268 444	Durance
Puyloubier	1 500	Lit bactérien	83 041	Ruisseau de Saint-Pancrace / Arc
Rognes nouvelle STEP	3 500	Boues activées	110 874	Vallat de Gourgonier vers le bassin de Saint-Christophe
Rognes lagune	280	Lagunage		Durance
Rousset Village	12 000	Boues activées aération prolongée	421 923	Arc
St-Antonin-sur-Bayon	50	Lit Macrophyte	NR	Le Bayon / Arc
St-Cannat	5 000	Boues activées	274 938	Ruisseau de Budéou / Touloubre
St-Estève-Janson	750	Lit Macrophyte	NR	Durance
St-Marc-Jaumegarde (STEP des Bonfillons)	150	Filtres plantés	NR	Arc
St-Paul-lès-Durance	1 300	Lagunage	NR	Sol – BV Durance
Trets	14 000	Boues activées faible charge	599 285	La Gardi / Arc
Vauvenargues	600	Filtres plantés	18 250	La Cause / Arc
Venelles Sud	9 500	Secondaire	NR	Touloubre
Vitrolles	120 000	Boues activées faible charge	3 561 704	La Cadière
Total territoire	**539 396**		**10 551 008**	

**EH : Equivalent-habitants*

3.4. LE RESEAU DE COLLECTE

- Gestion des eaux usées autres que domestiques :

115 autorisations de déversements d'effluents non domestiques ont été délivrées sur le Territoire du Pays d'Aix

Cet indicateur D.202.0 comptabilise le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte, en application et conformément aux dispositions de l'article L.1331-10 du code de la santé publique.

- Bilan de l'exploitation :

Les principales interventions réalisées sur le réseau de collecte sont listées dans le tableau ci-après :

Type d'intervention	Linéaire réalisé en 2020 (km)
Curage préventif	101,327
Interventions de débouchage	90,760
Inspections télévisées	43,709
Fumigation	37,263

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

10,52 points noirs en moyenne pour 100 km de réseau de collecte (P252.2)

Les points noirs du réseau de collecte des eaux usées sont des secteurs nécessitant des interventions fréquentes de curage, soit au moins deux interventions par an (préventives ou curatives).

Le nombre de points noirs a augmenté pour la deuxième année consécutive : + 23 %.

- Gestion patrimoniale du réseau de collecte :

Par temps de pluie, le réseaux d'assainissement est soumis à d'importantes entrées d'Eaux Claires Parasites (ECP), se caractérisant par la réception d'abondants volumes supplémentaires dans les systèmes de collecte des eaux usées et en entrée des stations d'épuration.

Afin de lutter contre ce dysfonctionnement, plusieurs diagnostics complets du système de collecte et modélisations hydrauliques ont été réalisés, notamment à Bouc-Bel-Air, Cabriès et Trets. Des inspections télévisuelles et essais à la fumée sont également réalisées régulièrement afin d'identifier les problèmes d'étanchéité et les mauvais raccordement (eaux pluviales sur eaux usées).

En 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement (P253.2) est de 0,36 %

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel, calculé sur les 5 dernières années, du réseau d'eaux usées, par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.

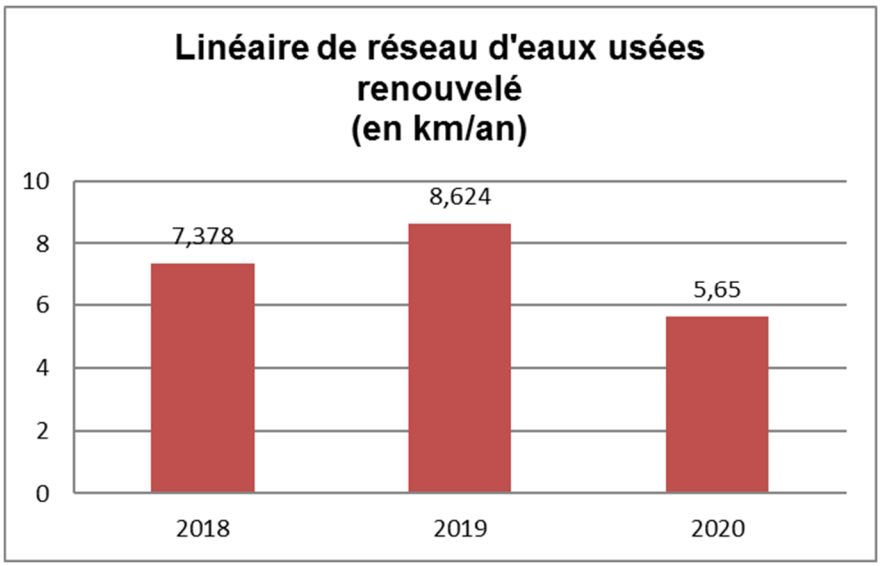

En 2020, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement (P202.2) du Territoire du Pays d'Aix est de 15 points/120

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'assainissement et de suivre son évolution.

L'indice retenu cette année pour le Territoire est l'indice le plus faible de toutes les entités de gestion. Les indices fluctuent suivant les communes entre 15 et 92 points.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Les programmes de mises à jour du Système d'Information Géographique (SIG), à partir des données de terrain, permettent d'améliorer cet indicateur.

En 2020, le taux de conformité du réseau de collecte (P203.3) est de 93,75 %

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU.

En 2019, la DDTM13 avait jugé le système de collecte de Bouc-Bel-Air/Simiane non conforme.

Au regard des déversements observés en 2020 sur les systèmes de collecte de Bouc-Bel-Air/Simiane-Collongue, Meyrargues et Meyreuil-Le Pontet, ceux-ci sont jugés non conformes par le Territoire du Pays d'Aix. Ces non-conformités devront être confirmées par la DDTM 13.

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) est de 0 points

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau de connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles) des réseaux de collecte des eaux usées, au milieu naturel (rejets des déversoirs d'orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…).

L'indice retenu cette année pour le Territoire est l'indice le plus faible de toutes les entités de gestion. Les indices fluctuent suivant les communes entre 0 et 110 points.

- Bilan d'autosurveillance :

Les données d'autosurveillance des points de mesures situés sur le réseau sont transmises régulièrement à l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, ainsi qu'au service chargé de la Police de l'eau, au format SANDRE.

Des contrôles règlementaires des dispositifs d'autosurveillance sont réalisés chaque année par un bureau de contrôle. Les rapports sont déposés sur le portail « Mesures des Rejets » de l'Agence de l'Eau ;

Le tableau ci-après synthétise les déversements répertoriés sur le réseau.

Année	Nombre	Volume déversé en m^3	% par rapport au volume entrant à la STEP
2019	NR	310 361	2,15
2020	214	172 352	1,63

L'année 2020 a globalement été beaucoup moins pluvieuse que l'année 2019, ce qui explique la baisse des déversements.

3.5. LES OUVRAGES D'EPURATION

Les contrôles périodiques d'autosurveillance, ainsi que les contrôles inopinés de la Police de l'Eau, permettent de déterminer le taux de conformité des stations d'épuration aux arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Indicateur de performance	Niveau de conformité 2019 - validé par DDTM13	Taux de conformité 2020 – proposé – sous réserve du rapport de conformité de la DDTM13
P204.3 : conformité des équipements d'épuration	1 STEP non conforme (Venelles Nord)	100 %
P205.3 : conformité de la performance des ouvrages d'épuration	1 STEP non conforme (Peynier)	99,59 %
P254.3 : conformité des performances des équipements d'épuration	8 STEP non conformes	96,48 %

Les 8 stations d'épuration ayant présentées des non-conformités au regard des prescriptions locales en 2019 sont les suivantes :

- Non-conformité autosurveillance : Fuveau-Gréasque ;
- Non-conformité performance : Châteauneuf-le-Rouge, Eguilles, Meyrargues, Meyreuil, Peynier, Rousset et Vitrolles.

3.6. LA GESTION DES DECHETS

- La gestion des boues :

6 030 tonnes de boues issues des stations d'épuration ont été évacuées en 2020 (indicateur D203.3)

Il s'agit des boues produites par les stations d'épuration et qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou élimination. Cet indicateur ne prend pas en compte les sous-produits, les boues de curage et les matières de vidange qui transitent par la station sans être traitées par les files eau ou boue de la station.

100 % des boues issues des ouvrages d'épuration sont évacuées selon les filières conformes à la règlementation (indicateur P206.3)

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

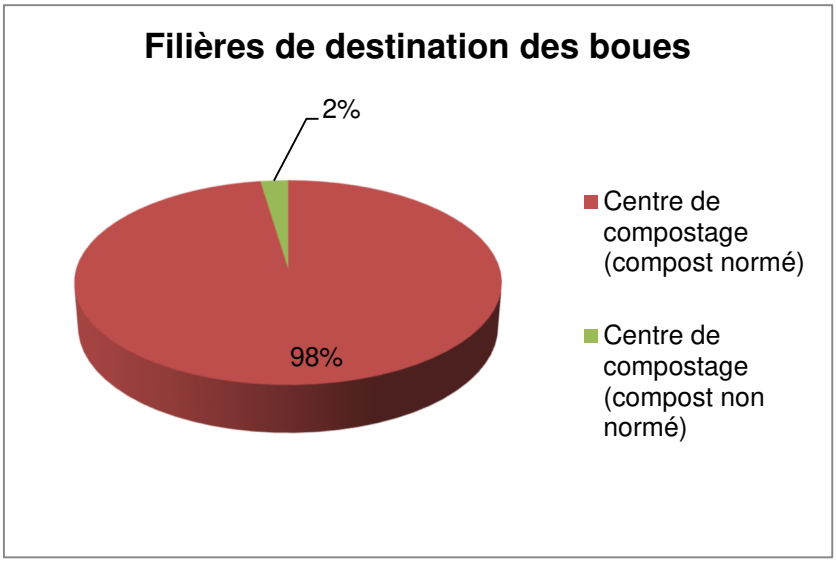

Suite à l'évolution de la règlementation sur le traitement des boues liée à la période du Covid-19, des travaux ont été engagés par le délégataire sur la station d'épuration d'Eguilles, afin de pouvoir réaliser un compost rustique sur site respectant les prescriptions d'hygiénisation des boues.

- La gestion des autres sous-produits :

Type de sous-produit	Tonnage évacué	Destination
Sables	30	Décharge
Graisses	125	Traitées en STEP
Refus de dégrillage	357	Décharge

3.7. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS

- L'accueil clientèle :

L'accueil clientèle s'effectue sur 8 sites différents, en fonction du mode de gestion des différentes communes. Les modes de gestion sont détaillés au chapitre 1.4.

- Communes en Délégation de Service Public :
  - Société des Eaux de Marseille :

L'accueil des abonnés s'effectue à l'agence d'Aix-en-Provence :

275 rue Pierre Duhem – Zone des Milles
13 290 AIX EN PROVENCE
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
Tel : Centre service Clients La Passerelle – 0 969 39 40 50 (numéro cristal, appel non surtaxé)
Site internet : eauxdemarseille.fr

Une permanence d'accueil est également ouverte dans la commune de Trets le mercredi de 8h à 12h et le vendredi de 13h30 à 17h.
3 avenue Mirabeau
13530 TRETS

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

- SAUR :

L'accueil des abonnés s'effectue à l'agence de Salon-de-Provence :

140 Impasse de Dion Bouton – ZAC de la Crau
13 300 SALON DE PROVENCE
Service Clients du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Tel : 04 83 06 70 02
Site internet : www.saurclient.fr

Pour les usagers de la commune de Vitrolles, un accueil physique s'effectue sur rendez-vous à :
Station d'épuration
Rue de la Glacière
13 127 VITROLLES

En dehors des horaires d'ouverture et en cas d'urgence, un numéro d'astreinte est disponible 24h/24 et 7j/7. Il s'agit du 04 83 06 70 09.

- Compagnie des Eaux et de l'Ozone (VEOLIA) :

L'accueil des abonnés s'effectue à l'agence d'Aix-en-Provence :

VEOLIA EAU
Territoire Bouches-du-Rhône – Val de Durance
Europarc de Pichaury – 1330 rue Guilibert de la Lauzière
13 856 AIX EN PROVENCE
Tel : 09 69 329 328 (24h/24, 7j/7, appel non surtaxé)
Site internet : www.eau-services.com

- SEERC – SUEZ :

L'accueil des abonnés s'effectue à l'agence d'Istres :

8.1 Chemin du Capeau – ZAC de Trigane
13 800 ISTRES
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Service Clients du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30
Tel : 0 977 409 431 (appel non surtaxé)
Site internet : www.toutsurmoneau.fr

En dehors des horaires d'ouverture et en cas d'urgence, un numéro d'astreinte est disponible 24h/24 et 7j/7. Il s'agit du 0 977 429 431 (appel non surtaxé)

- Communes en Régie :

  - Régie des Eaux du Pays d'Aix :
    - Agence d'Aix-en-Provence

L'accueil des abonnés s'effectue à :

REPA - Agence d'Aix-en-Provence
185 avenue de Pérouse
13 100 AIX EN PROVENCE
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Tel : 04.13.57.39.00
Mail : contact-aix@eauxdupaysdaix.fr

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

- Agence de Gardanne

L'accueil des abonnés s'effectue à :

REPA - Agence de Gardanne
184 avenue Mistral
13 120 GARDANNE
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 (fermé le jeudi après-midi)
Tel : 04.42.51.79.75
Mail : contact-gardanne@eauxdupaysdaix.fr

- Agence de Venelles

L'accueil des abonnés s'effectue à :

REPA - Agence de Venelles
45 avenue Maurice Plantier
13 770 VENELLES
Tel : 04.42.54.33.82 (disponible 24h/24 et 7j/7)

- Régie de l'eau et de l'assainissement du Bassin Minier et du Garlaban

L'accueil des abonnés s'effectue au siège de la régie (ex-SIBAM) :

Auberge Neuve – Quartier Bédelin
13 124 PEYPIN
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tel : 04.42.04.65.43
Site internet : sibam.fr

En dehors des horaires d'ouverture et en cas d'urgence, un numéro d'astreinte est disponible 24h/24 et 7j/7. Il s'agit du 06.14.09.14.46.

- Les indicateurs de performance :

En 2020, le taux moyen de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (P201.1) est de 99,61 %

Le taux de desserte est défini comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif, rapporté au nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif issu du zonage d'assainissement.
On estime qu'un abonné est desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau existe devant l'immeuble.

Le taux débordement des effluents en domaine privé (P251.1) est de 0,12 / 1 000

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

En 2020, le taux de réclamations (P258.1) est de 0,73 / 1 000 abonnés

Cet indicateur comprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de l'assainissement reçues par la collectivité et le(s) opérateur(s)/gestionnaire(s), à l'exception de celles qui sont relatives au prix de l'eau.

Cet indicateur est en hausse par rapport à l'année 2019, après une forte baisse entre 2018 et 2019.

3.8. LA GESTION FINANCIERE

3.8.1. LES VOLUMES FACTURES

Les volumes facturés en 2020 sont de 18 069 663 m³

Le détail des volumes facturés par commune et mode de gestion est fourni en annexe 2.

3.8.2. LE TAUX D'IMPAYES

Le taux moyen d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année 2020 (P257.0) est de 1,06 %

Ce taux d'impayés ne concerne que les factures émises au titre de l'assainissement seul, pour les abonnés non facturés directement par le service de l'eau.

Le taux d'impayés est en baisse en 2020, après plusieurs années successives de hausse.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

3.8.3. BUDGET DU SERVICE

- Les grands équilibres financiers du budget annexe Assainissement en délégation du territoire:

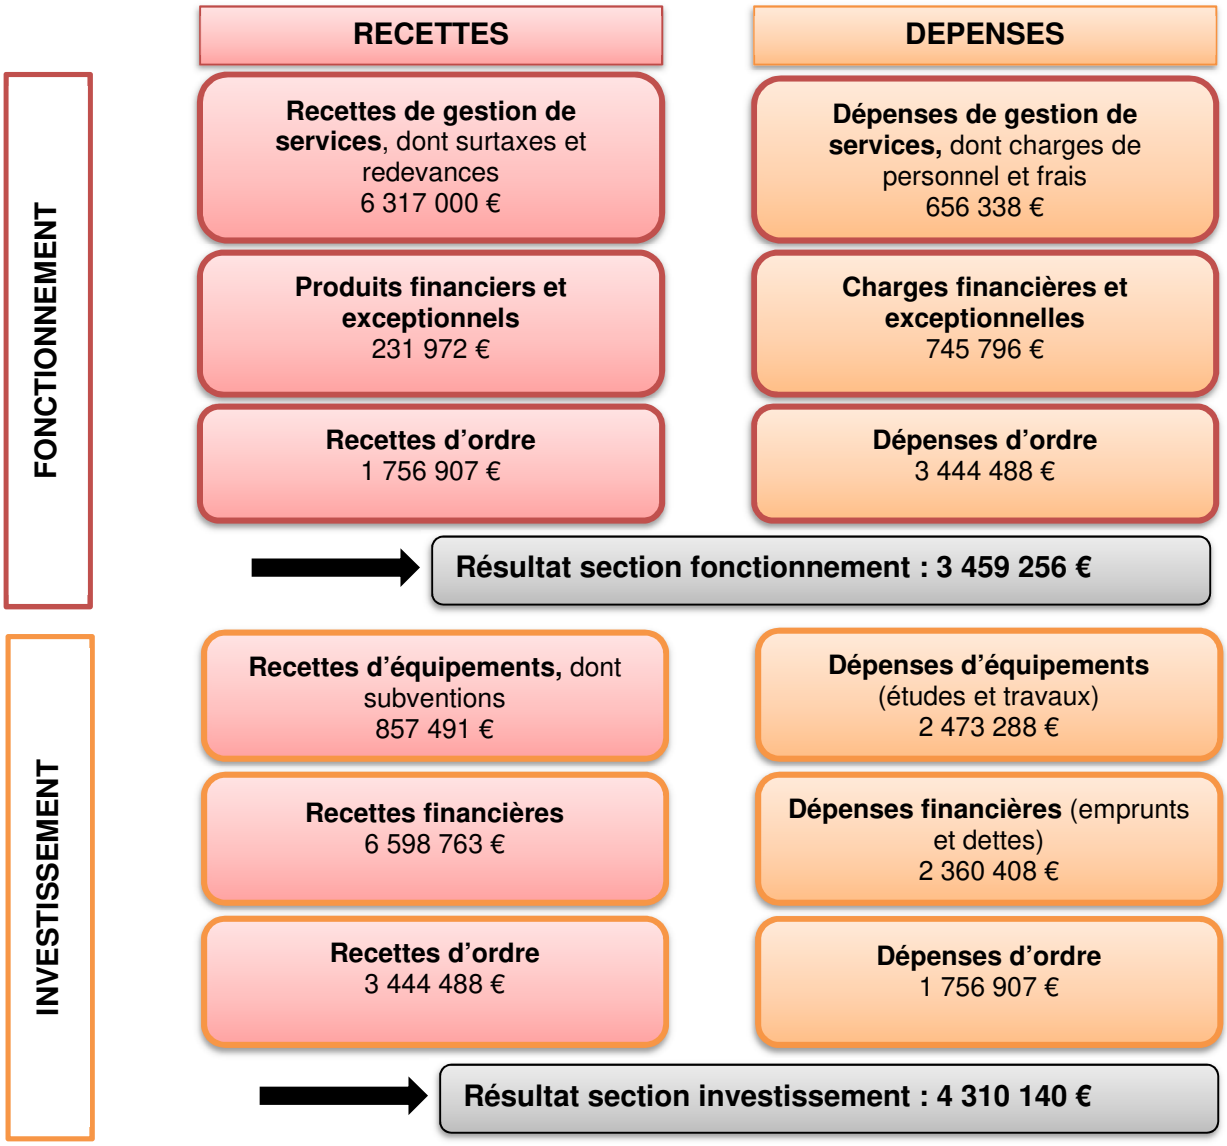

Les opérations d'ordre sont des opérations comptables permettant de passer les écritures nécessaires aux opérations de fin d'exercice budgétaire et n'ont aucune incidence sur les encaissements et les décaissements.

- Etat de la dette Assainissement au 31/12/2020 :

	Montant en €
Recettes réelles	6 548 972
Dépenses réelles	1 402 134
Epargne brute	5 146 838
Capital restant dû au 31/12/2020	17 442 596
Durée d'extinction de la dette (P256.2)	**3,4 années**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

3.8.4. ANALYSE DU COMPTE D'EXPLOITATION (DSP ET REGIES PERSONNALISEES)

- Suivi des CARE – montants globalisés à l'échelle du Territoire *(y compris STEP industrielle de Rousset) :*

	Année 2017	2018	2019	2020	Ecart année N-1
Produits	12 117 922 €	11 911 176 €	15 555 974 €	15 422 160 €	- 0,8%
Charges	12 952 831 €	13 440 522 €	18 265 862 €	18 175 224 €	- 0,5 %
Résultat avant impôt	**- 844 887 €**	**- 1 628 809 €**	**- 2 709 889 €**	**- 2 753 064 €**	**- 1,6 %**

- Suivi des CARE 2020 par contrat :

Entité de gestion	Beaurecueil	Bouc-Bel-Air	STEP Bouc-Bel-Air / Simiane	Cabriès	Coudoux	STEP Coudoux / Ventabren / Velaux
Produits	16 498 €	657 178 €	565 871 €	637 727 €	77 171 €	331 694 €
Charges	45 865 €	765 895 €	752 204 €	894 233 €	101 878 €	584 277 €
Résultat avant impôts	**- 29 367 €**	**- 108 717 €**	**- 186 333 €**	**- 256 506 €**	**- 24 707 €**	**- 252 583 €**

Entité de gestion	Eguilles	Jouques	La Roque d'Anthéron	Lambesc	Le Puy Ste Réparade	Le Tholonet
Produits	733 352 €	250 270 €	531 416 €	417 838 €	303 002 €	210 459 €
Charges	672 437 €	263 960 €	673 480 €	695 422 €	465 096 €	207 272 €
Résultat avant impôts	**60 915 €**	**- 13 690 €**	**- 142 064 €**	**- 277 584 €**	**- 162 094 €**	**3 187 €**

Entité de gestion	Les Pennes-Mirabeau	Meyrargues	Meyreuil	Peynier	Peyrolles	Puyloubier
Produits	1 461 539 €	168 284 €	551 000 €	174 868 €	326 096 €	108 949 €
Charges	1 723 794 €	256 261 €	586 600 €	276 213 €	582 994 €	287 221 €
Résultat avant impôts	**- 262 255 €**	**- 87 977 €**	**- 35 600 €**	**- 101 345 €**	**- 256 898 €**	**- 178 272 €**

Entité de gestion	Rognes	Rousset	Saint-Cannat	Trets	Vauvenargues	Ventabren
Produits	155 650 €	761 181 €	275 350 €	539 190 €	31 902 €	92 879 €
Charges	214 380 €	988 958 €	274 640 €	745 946 €	47 288 €	126 210 €
Résultat avant impôts	**- 58 730 €**	**- 227 777 €**	**710 €**	**- 206 756 €**	**- 15 386 €**	**- 33 331 €**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Entité de gestion	Vitrolles
Produits	2 663 100 €
Charges	2 803 400 €
Résultat avant impôts	**- 140 300 €**

- Compte Administratif des régies :
  - Régie des Eaux du Pays d'Aix

	2019	2020	Ecart année N-1
Produits	20 975 512,09 €	25 983 345,46 €	+ 24 %
Charges	17 264 421,71 €	23 513 886,44 €	+ 36 %
RESULTAT	**3 711 090,38 €**	**2 469 459,02 €**	**- 33 %**

  - Régie du Bassin Minier et du Garlaban

	2017	2018	2019	2020	Ecart année N-1
Produits	2 068 359 €	2 180 102 €	3 464 620 €	4 236 948 €	+ 22 %
Charges	1 114 960 €	2 724 519 €	3 357 741 €	3 506 043 €	+ 4 %
RESULTAT	**953 399 €**	**- 544 417 €**	**106 879 €**	**730 905 €**	**+ 584 %**

- Suivi du compte de renouvellement (GER) :

Certains biens de la délégation devant être renouvelés une ou plusieurs fois au cours de la durée du contrat, un compte de renouvellement a été créé afin d'en faciliter le suivi. Pour chaque bien devant être renouvelé, il existe une provision pour renouvellement, qui prend la forme d'une dotation inscrite dans les charges du délégataire.

Jouques Entité de gestion	Bouc-Bel-Air	Cabriès	Coudoux	STEP Coudoux / Ventabren / Velaux	Eguilles	Lambesc
Dotation 2020	31 080 €	70 129 €	2 644 €	43 859 €	112 552 €	54 184 €
Dépense 2020	8 682 €	14 205 €	2 759 €	28 918 €	210 072 €	74 635 €
Solde Annuel	22 398 €	55 924 €	- 115 €	14 941 €	- 97 519 €	- 20 451 €
Solde cumulé	**39 679 €**	**- 141 789 €**	**3 364 €**	**- 8 855 €**	**- 306 854 €**	**95 797 €**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Entité de gestion	Le Puy Ste Réparade	Le Tholonet	Les Pennes-Mirabeau	Meyrargues	Meyreuil	Rognes
Dotation 2020	17 714 €	1 411 €	29 199 €	7 295 €	13 918 €	2 285 €
Dépense 2020	3 102 €	- €	207 875 €	6 242 €	11 578 €	2 822 €
Solde Annuel	14 612 €	1 411 €	- 178 676 €	1 053 €	2 340 €	- 537 €
Solde cumulé	**44 617 €**	**- 10 794 €**	**81 253 €**	**24 086 €**	**27 413 €**	**7 976 €**

Entité de gestion	Rousset	Saint-Cannat	Trets	Vitrolles
Dotation 2020	103 886 €	42 488 €	55 621 €	226 306 €
Dépense 2020	338 488 €	5 040 €	10 860 €	272 200 €
Solde Annuel	- 234 602 €	37 448 €	44 761 €	- 45 894 €
Solde cumulé	**474 767 €**	**153 177 €**	**36 456 €**	**49 817 €**

Pour les contrats non mentionnés dans les tableaux, une provision pour renouvellement en cas de casse est prévue. Cette provision ne constitue pas un compte de renouvellement.

- Suivi des principaux engagements contractuels (DSP) :

Contrats	Engagement	Prévu au contrat	Réalisé en 2020	Atteinte des objectifs
Beaurecueil	Curage préventif	10 % du linéaire/an	8,54 %	En cours
Bouc-Bel-Air	Curage préventif ITV Fumigation	17 % du linéaire / an 8 % du linéaire / an 6 500 ml / an moyen	19 % 10 % 8 243 ml	Oui Oui Oui
STEP Bouc-Bel-Air / Simiane	Curage préventif ITV Fumigation	33 % du linéaire / an 100 % fin de contrat 100 % fin de contrat	46 % 0 % 10 %	Oui En cours En cours
Cabriès	Curage préventif ITV Fumigation	20 % du linéaire / an 45 600 ml fin de contrat 45 600 ml fin de contrat	17 % 7 903 ml 14 491 ml	En cours En cours En cours
Coudoux	Curage préventif	15 % du linéaire/an	14,5 %	En cours
Eguilles	Indice P202.2B ILE max	105 points mini en 2021 4,5 en 2020	29 points 3,84	En cours Oui
Jouques	Curage préventif	20 % du linéaire/an	0	En cours
Lambesc	Curage préventif ITV Fumigation	40 000 ml fin de contrat 16 000 ml fin de contrat 10 000 ml fin de contrat	4 087 ml 0 ml 0 ml	En cours
La Roque d'Anthéron	Curage préventif	10 % du linéaire/an	13 %	Oui
Le Puy-Ste-Réparade	Curage préventif ITV	5 % du linéaire / an 5 % du linéaire / an	6 % 3 %	Oui En cours
Le Tholonet	Curage préventif	10 % du linéaire/an	2 %	En cours

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Contrats	Engagement	Prévu au contrat	Réalisé en 2020	Atteinte des objectifs
Les Pennes-Mirabeau	Curage préventif ITV Videopériscope Contrôle branchements à la fumée	7 950 ml / an 5 400 ml / an 26 500 ml/an les 2 premières années 1 263/an (les 2 premières années	3 667 ml 2 320 ml 0 0	En cours En cours En cours En cours
Meyrargues	Curage préventif	15 % du linéaire/an en moyenne	12 %	En cours
Meyreuil	Curage préventif	1 750 ml/an	2 852 ml	Oui
Peynier	Travaux concessifs	150 000 € de dépenses	100 %	Oui
Peyrolles-en-Provence	Curage préventif	20 % du linéaire/an	27 %	Oui
Puyloubier	Curage préventif Dératisation/désinsectisation ITV Fumigation	1 350 ml / an moyen 450 ml / an 900 ml / an 450 ml / an moyen	1 704 ml 625 ml 1 704 ml 635 ml	Oui Oui Oui Oui
Rognes	Curage préventif	15 % du linéaire/an	15 %	Oui
Rousset	Plans et inventaire	Mise à jour annuelle	Oui	Oui
St-Cannat	Curage préventif ITV Fumigation	2 850 ml / an moyen 600 ml / an moyen 300 ml / an moyen	3 459 ml 611 ml 369 ml	Oui Oui Oui
Trets	Curage préventif ITV Fumigation	5 622 ml / an moyen 18 000 ml fin de contrat 21 000 ml fin de contrat	5 951 ml 2 177 ml 3 143 ml	Oui En cours En cours
Vauvenargues	Curage préventif ITV Dératisation/désinsectisation Fumigation	10% du linéaire/an 12% fin de contrat 12% fin de contrat 12% fin de contrat	7 % 0 0 0	En cours En cours En cours En cours
Ventabren	Curage préventif ITV	10% du linéaire/an 200 ml/an	10 % 0	Oui En cours
Vitrolles	ITV Fumigation	7 135 ml/an 7 135 ml/an	6 477 ml 7 386 ml	En cours Oui

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

3.8.5. CONTRIBUTION A UN FONDS DE SOLIDARITE

Les délégataires contribuent au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) bénéficiant aux abonnés en difficulté financière.

En 2020, le montant des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (P207.0) est de 0,0001 €/m³

3.9. LES ETUDES ET TRAVAUX

Le Territoire, les délégataires et les régies ont engagé environ 9 millions d'euros HT pour les études et travaux en 2020.

3.9.1. TRAVAUX NEUFS

3.9.1.1. Sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité

Les principaux travaux réalisés par le Territoire du Pays d'Aix en 2020 sont les suivants :

- 217 mètres-linéaire (ml) de travaux d'extension de réseaux, chemin du Rioulet à Cabriès et chemin de Pepioux à Ventabren ;
- Travaux réalisés sous conventions de Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage (TTMO) et Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) avec les communes.

Les principales études réalisées par le Territoire en 2020 sont :

- Schéma directeur d'assainissement des eaux usées du secteur 1 de la commune des Pennes-Mirabeau ;
- Schéma directeur d'assainissement des eaux usées de la commune de Vitrolles.

3.9.1.2. A la charge de(s) opérateur(s)/gestionnaire(s)

Les gestionnaires, délégataires et régies, sont chargés des travaux de réalisation des concessions nouvelles. A ce titre, 661 branchements neufs ont été créés en 2020.

Les principaux travaux réalisés sont les suivants :

- 2 241 ml de travaux d'extension de réseaux par la REPA ;
- 1 398 ml de travaux d'extension de réseaux et création du poste de relevage de la Reynardière à Cabriès.

3.9.2. TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENOUVELLEMENT

3.9.2.1. Sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité

Les principaux travaux réalisés par le Territoire du Pays d'Aix en 2020 sont les suivants :

- 1 029 mètres-linéaire (ml) de travaux de renouvellement et réhabilitation de réseaux, avenue d'Aix à Puyloubier, avenue Denis Padovani et Bord du lac à Vitrolles ;
- Sécurisation et consignation hydraulique du poste principal de la station d'épuration de Saint-Cannat ;
- Réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment administratif et dévoiement aérien de la canalisation aéraulique de la file 2 de la station d'épuration de Vitrolles ;
- 1 403 ml de diagnostics par inspection télévisuelle des canalisations ;
- Diagnostic amiante de voirie en préparation de futurs chantier.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

3.9.2.2. A la charge de(s) opérateur(s)/gestionnaire(s)

Les principaux travaux réalisés en 2020 sont les suivants :

- 877 ml de travaux de réhabilitation de réseaux et 17 branchements renouvelés par la REPA ;
- Achèvement des travaux de réhabilitation de réseaux par chemisage à Simiane-Collongue ;
- Réparation de casses sur canalisations et branchements ;
- Renouvellement dans le cadre des contrats de délégations de service public :
    - 386 équipements électromécaniques ;
    - 100 mètres linéaire de réseaux et 48 branchements ;
- 43,7 km de diagnostic des réseaux par inspection télévisuelle ;
- 37,3 km de diagnostic par essais à la fumée.

3.9.3. ETUDES ET TRAVAUX PROGRAMMES

Le Territoire du Pays d'Aix poursuit son programme de travaux qui a pour objectif principal de contribuer à la continuité de service et à une réduction des entrées d'Eaux Claires Parasites sur les systèmes de collecte.

Les principales études et les principaux travaux en cours en 2021 sont les suivants :

- Renouvellement de réseaux dans les communes de Bouc-Bel-Air, Cabriès, Coudoux, Eguilles, La Roque d'Anthéron, Peyrolles, Rousset et Vitrolles ;
- Mise en sécurité des équipements de la station d'épuration d'Eguilles ;
- Travaux d'adaptation électrique pour le remplacement de la centrifugeuse de la station d'épuration de Peyrolles ;
- Réhabilitation du bassin de décantation de la station d'épuration industrielle de Rousset ;
- Diagnostic par inspection télévisuelle des réseaux ;
- Investigations pour la recherche d'eaux claires parasites dans la commune de Meyreuil ;
- Etude de faisabilité pour la reprise et le traitement des effluents du collège de Rognes (lagune du collège) ;
- Dossier Loi sur l'Eau pour le rabattement de la nappe de la station d'épuration de Vitrolles.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

4. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

4.1. LES CHIFFRES CLES DE L'ANNEE 2020

56 000 habitants desservis (estimation)

1 682 contrôles effectués en 2020

Taux de conformité des installations : 94 %

4.2. FAITS MARQUANTS

L'activité du SPANC a été fortement impactée durant l'année 2020, en raison :

- du confinement de la population lié à l'état de crise sanitaire en lien avec la Covid-19 ;
- de l'inertie à la reprise d'activité lors du déconfinement : activité de terrassement ralentie, temps nécessaire à la reprogrammation des contrôles de diagnostics de bon fonctionnement réalisés dans le cadre des transactions immobilières et de la campagne de diagnostics périodiques ;
- de l'annulation de visites de contrôles périodiques liée notamment à la crainte des usagers vis-à-vis de la réception des techniciens sur leur propriété pendant la pandémie.

4.3. DESCRIPTION DU SERVICE

Le SPANC du Territoire du Pays d'Aix existe depuis 2004. Le parc des installations d'assainissement non collectif sur le territoire du Pays d'Aix est composé d'environ :

- 24 100 installations d'une capacité inférieure à 20 EH (Equivalent-habitants) ;
- 400 installations d'une capacité supérieure à 20 EH.

Les missions du SPANC sont les suivantes :

- Contrôle technique et règlementaire relatif à la conception et à la réalisation (ou réhabilitation) des dispositifs d'assainissement non collectif ;
- Diagnostic de bon fonctionnement dans le cadre de ventes immobilières ;
- Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien avec une fréquence de :
  - 10 ans pour les installations traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 20 Equivalent-Habitants
  - 5 ans pour les installations traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 20 Equivalent-Habitants
- Conseil aux usagers.

En 2020, la valeur de l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) est de 80 points/140

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

	Indices de mise en œuvre de l'assainissement non collectif	Nombre de points	Mise en œuvre	
			OUI	NON
A/ Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service public d'assainissement non collectif	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	**20**		**X**
	Application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération	**20**	**X**	
	Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans	**30**	**X**	
	Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations (cas des transactions immobilières)	**30**	**X**	
B/ Éléments facultatifs du service public d'assainissement non collectif	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations	**10**		**X**
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations	**20**		**X**
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange	**10**		**X**

4.4. L'ACTIVITE DU SERVICE

- Nombre de contrôles et diagnostics réalisés :

Type de contrôle	2018	2019	2020	Depuis la création du service
Examen préalable de conception DC 332	327	338	312	9 472
Vérification de l'exécution DC 333	307	287	234	5 489
Vérification du bon fonctionnement et de l'entretien (VP.334)	1 744	1 675	1 136	37 945

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

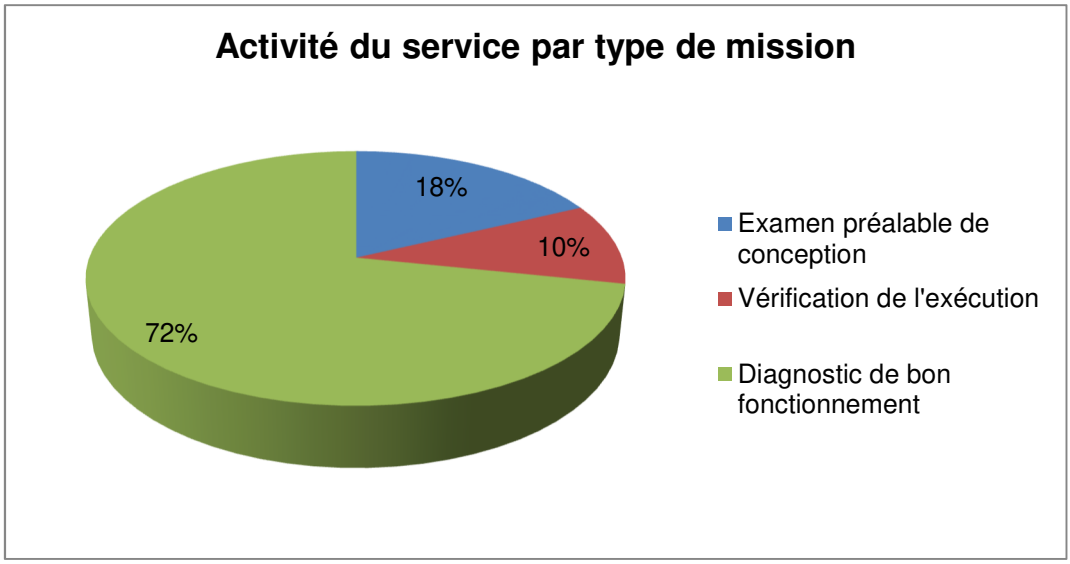

4.5. LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS

• Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité depuis 2012 (VP.166) = 5 798

• Autres installations contrôlées depuis 2012 ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement (VP.267) = 6 884

• Nombre total d'installations contrôlées depuis 2012 (VP.167) = 13 498

• Nombre d'immeubles contrôlés avec absence d'installation depuis 2012 (DC.320) = 116

• Nombre d'installations contrôlées depuis 2012 présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque pour l'environnement au sens de l'arrêté contrôle (DC.321) = 818

• Nombre d'installations neuves ou réhabilitées, contrôlées non conformes au titre du contrôle de bon exécution depuis 2012 (DC.322) = 5

• Nombre d'installations réhabilitées dans l'année (DC.331) = 175

En 2020, le taux de conformité des installations d'assainissement non collectif est de 94 %

Cet indicateur est calculé, à compter des contrôles réalisés, suivant la formule suivante :

$$\text{Taux de conformité} = \frac{\text{Nombre d'installations contrôlées depuis 2012 ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes}}{\text{Nombre d'installations contrôlées depuis 2012}} \times 100$$

4.6. BUDGET DU SERVICE

- La tarification :

Le montant des redevances affectées à chaque type de contrôle a été fixé par délibération du conseil n° 2017_CT2_518 du 14/12/2017 applicable depuis le 01/01/2018. Le service est non assujetti à la TVA pour ces missions de contrôle.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Type de contrôle	Montant forfaitaire
Contrôle de conception d'installations nouvelles	164 €
Contrôle de conception d'installations à réhabiliter	128 €
Contrôle de bonne exécution d'installations nouvelles	246 €
Contrôle de bonne exécution d'installations à réhabiliter	192 €
Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations de capacité ≤ à 20 EH	110 € (160 € si diagnostic réalisé à la demande de l'usager, vente ou demande d'urbanisme)
Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations de capacité > à 20 EH	260 €

- Les grands équilibres financiers du budget du SPANC :

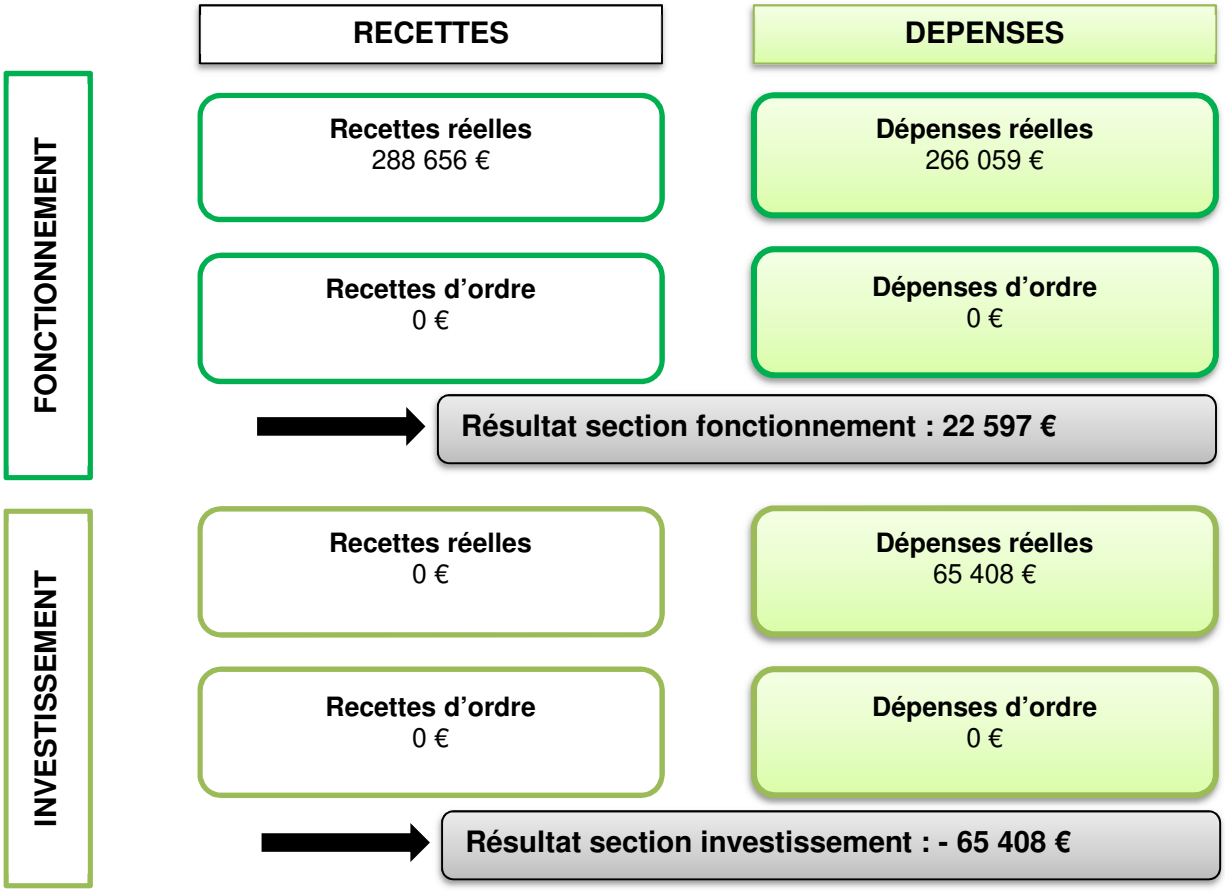

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Les recettes générées par le service sont les suivantes :

- Service obligatoire : 260 944 € ;
- Service facultatif : 0 €.

Les charges de personnel sont prises en compte dans le budget présenté ci-avant.

Le budget du Service Public d'Assainissement Non Collectif est inclut dans un budget unique incluant l'assainissement collectif et non collectif.

La crise sanitaire a considérablement impacté les recettes de fonctionnement de l'année 2020.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

5. TARIFS DE L'EAU

5.1. LES TARIFS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Afin de permettre de suivre l'évolution d'une facture d'eau normalisée, la consommation de référence, définie par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), telle que publiée au Journal Officiel du 29 novembre 1995, est celle d'un abonné domestique, ayant une résidence principale, et consommant annuellement 120 m³ d'eau.

- Récapitulatif des prix de l'eau Tarifs au 1er janvier 2021 (en €/m³):

Les tarifs ci-dessous se conforment strictement à la fiche SISPEA : « Pour la partie proportionnelle, attention à bien prendre en compte les éventuelles tranches tarifaires. Il s'agit du prix que paierait un abonné s'il consommait les 120 m³ le 1er janvier ». Les tranches semestrielles ne sont donc pas prises en compte dans ces modalités de calcul. Certains services de l'Eau et de l'Assainissement présentent donc un tarif supérieur à ce qu'il serait s'il était tenu compte des tranches semestrielles (identifiées par * dans le tableau suivant).

Distribution de l'eau	Délégataire		Collectivité - surtaxe Métropole		Agence de l'Eau		Tarif moyen au m³ HT	Tarif moyen au m³ TTC (TVA 5,5 %)
Commune	Part fixe	Part variable	Part fixe	Part variable	Préservation des ressources en eau	Lutte contre la pollution		
Aix en Provence*	- €	- €	30,00 €	163,41 €	5,30 €	33,60 €	1,9359 €	**2,0424 €**
Beaurecueil	82,03 €	85,68 €	10,00 €	86,40 €	3,60 €	33,60 €	2,5109 €	**2,6490 €**
Bouc Bel Air	40,46 €	75,72 €	3,52 €	24,00 €	7,20 €	33,60 €	1,5375 €	**1,6221 €**
Cabriès	40,29 €	205,15 €	- €	39,60 €	8,40 €	33,60 €	2,7254 €	**2,8752 €**
Châteauneuf le Rouge	21,18 €	157,12 €	6,12 €	38,40 €	- €	33,60 €	2,1368 €	**2,2543 €**
Coudoux*	30,90 €	85,13 €	- €	85,19 €	6,00 €	33,60 €	2,0069 €	**2,1173 €**
Eguilles	62,32 €	141,52 €	- €	48,00 €	10,80 €	33,60 €	2,4687 €	**2,6044 €**
Fuveau*	36,12 €	159,31 €	17,38 €	22,33 €	6,00 €	33,60 €	2,2895 €	**2,4154 €**
Gardanne*	- €	- €	30,00 €	144,77 €	5,30 €	33,60 €	1,7807 €	**1,8786 €**
Gréasque*	- €	- €	47,86 €	172,10 €	- €	33,60 €	2,1130 €	**2,2292 €**
Jouques	54,00 €	118,80 €	- €	27,44 €	7,20 €	33,60 €	2,0087 €	**2,1192 €**
La Roque d'Anthéron*	43,58 €	141,38 €	28,61 €	29,98 €	7,20 €	33,60 €	2,3696 €	**2,4999 €**
Lambesc	35,12 €	125,76 €	- €	52,80 €	2,40 €	33,60 €	2,0807 €	**2,1951 €**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Distribution de l'eau	Délégataire		Collectivité - surtaxe Métropole		Agence de l'Eau		Tarif moyen au m³ HT	Tarif moyen au m³ TTC (TVA 5,5 %)
Commune	Part fixe	Part variable	Part fixe	Part variable	Préservation des ressources en eau	Lutte contre la pollution		
Le Puy Sainte Réparade	18,06 €	81,11 €	2,00 €	48,00 €	9,60 €	33,60 €	1,6031 €	**1,6912 €**
Le Tholonet*	16,96 €	199,06 €	- €	24,00 €	4,32 €	33,60 €	2,3162 €	**2,4436 €**
Les Pennes Mirabeau	10,36 €	147,74 €	- €	16,42 €	6,00 €	33,60 €	1,7843 €	**1,8825 €**
Meyrargues	14,92 €	92,26 €	- €	12,00 €	8,40 €	33,60 €	1,3431 €	**1,4170 €**
Meyreuil	21,78 €	91,48 €	- €	12,00 €	8,40 €	33,60 €	1,3939 €	**1,4705 €**
Mimet*	- €	- €	47,86 €	172,10 €	- €	33,60 €	2,1130 €	**2,2292 €**
Pertuis	- €	- €	64,50 €	205,20 €	7,20 €	33,60 €	2,5875 €	**2,7298 €**
Peynier	14,58 €	174,31 €	- €	12,00 €	4,80 €	33,60 €	1,9941 €	**2,1038 €**
Peyrolles	15,63 €	117,52 €	- €	21,60 €	7,32 €	33,60 €	1,6305 €	**1,7202 €**
Puyloubier	50,42 €	131,16 €	- €	9,60 €	6,00 €	33,60 €	1,9232 €	**2,0289 €**
Rognes	40,14 €	113,27 €	5,00 €	38,40 €	9,72 €	33,60 €	2,0011 €	**2,1111 €**
Rousset*	10,94 €	130,32 €	- €	30,00 €	7,20 €	33,60 €	1,7672 €	**1,8644 €**
Saint Antonin sur Bayon	32,73 €	163,66 €	47,56 €	67,42 €	- €	33,60 €	2,8747 €	**3,0328 €**
Saint Cannat	9,50 €	136,04 €	- €	84,00 €	6,60 €	33,60 €	2,2479 €	**2,3715 €**
Saint Estève Janson	- €	- €	13,00 €	127,16 €	5,30 €	33,60 €	1,4922 €	**1,5743 €**
Saint Marc Jaumegarde*	- €	- €	30,00 €	132,60 €	5,30 €	33,60 €	1,6792 €	**1,7715 €**
Saint Paul lez Durance	- €	- €	13,00 €	127,16 €	5,30 €	33,60 €	1,4922 €	**1,5743 €**
Simiane Collongue*	- €	- €	31,94 €	194,62 €	4,46 €	33,60 €	2,2052 €	**2,3265 €**
Trets	39,18 €	88,64 €	13,16 €	31,84 €	6,00 €	33,60 €	1,7701 €	**1,8675 €**
Vauvenargues	21,90 €	181,16 €	15,20 €	86,40 €	1,20 €	33,60 €	2,8289 €	**2,9845 €**
Venelles	- €	- €	13,00 €	127,16 €	5,30 €	33,60 €	1,4922 €	**1,5743 €**
Ventabren	10,74 €	176,41 €	1,92 €	27,60 €	7,20 €	33,60 €	2,1456 €	**2,2636 €**
Vitrolles	5,28 €	131,88 €	- €	18,60 €	2,40 €	33,60 €	1,5980 €	**1,6859 €**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

- Récapitulatif des prix de l'assainissement Tarifs au 1er janvier 2020 :

Collecte et traitement des eaux usées	Délégataire		Collectivité - surtaxe Métropole		Agence de l'Eau	Tarif moyen au m³ HT	Tarif moyen au m³ TTC (TVA 10 %)
Commune	Part fixe	Part variable	Part fixe	Part variable	Modernisation des réseaux de collecte		
Aix en Provence	- €	- €	4,50 €	145,22 €	18,0000 €	1,3977 €	**1,5375 €**
Beaurecueil	21,34 €	168,44 €	- €	20,14 €	18,0000 €	1,8993 €	**2,0893 €**
Bouc Bel Air	17,76 €	104,53 €	1,52 €	39,60 €	18,0000 €	1,5118 €	**1,6629 €**
Cabriès	- €	158,84 €	- €	13,20 €	18,0000 €	1,5837 €	**1,7421 €**
Châteauneuf le Rouge	- €	- €	13,00 €	122,75 €	18,0000 €	1,2812 €	**1,4094 €**
Coudoux*	17,04 €	73,12 €	- €	30,17 €	18,0000 €	1,1527 €	**1,2680 €**
Eguilles	44,30 €	110,76 €	- €	42,00 €	18,0000 €	1,7922 €	**1,9714 €**
Fuveau	- €	- €	4,50 €	145,22 €	18,0000 €	1,3977 €	**1,5375 €**
Gardanne	- €	- €	13,00 €	122,75 €	18,0000 €	1,2812 €	**1,4094 €**
Gréasque	- €	- €	48,21 €	128,40 €	18,0000 €	1,6217 €	**1,7839 €**
Jouques	57,50 €	128,04 €	- €	23,78 €	18,0000 €	1,8944 €	**2,0838 €**
La Roque d'Anthéron*	43,60 €	104,64 €	25,14 €	29,94 €	18,0000 €	1,8443 €	**2,0288 €**
Lambesc	25,44 €	93,62 €	- €	21,60 €	18,0000 €	1,3222 €	**1,4544 €**
Le Puy Sainte Réparade	- €	72,90 €	2,00 €	93,60 €	18,0000 €	1,5542 €	**1,7096 €**
Le Tholonet	20,52 €	123,08 €	- €	19,20 €	18,0000 €	1,5067 €	**1,6574 €**
Les Pennes Mirabeau	4,06 €	109,18 €	- €	26,65 €	18,0000 €	1,3157 €	**1,4473 €**
Meyrargues	- €	126,83 €	- €	28,36 €	18,0000 €	1,4432 €	**1,5875 €**
Meyreuil*	19,82 €	126,57 €	- €	60,00 €	18,0000 €	1,8699 €	**2,0569 €**
Mimet	- €	- €	48,21 €	128,40 €	18,0000 €	1,6217 €	**1,7839 €**
Pertuis	- €	- €	44,00 €	186,00 €	18,0000 €	2,0667 €	**2,2733 €**
Peynier	- €	110,87 €	- €	36,00 €	18,0000 €	1,3739 €	**1,5113 €**
Peyrolles	15,60 €	164,72 €	- €	3,60 €	18,0000 €	1,6827 €	**1,8510 €**
Puyloubier	22,50 €	99,84 €	28,00 €	14,40 €	18,0000 €	1,5228 €	**1,6751 €**
Rognes*	16,52 €	165,97 €	12,00 €	45,60 €	18,0000 €	2,1508 €	**2,3658 €**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Collecte et traitement des eaux usées	Délégataire		Collectivité - surtaxe Métropole		Agence de l'Eau	Tarif moyen au m³ HT	Tarif moyen au m³ TTC (TVA 10 %)
Commune	Part fixe	Part variable	Part fixe	Part variable	Modernisation des réseaux de collecte		
Rousset*	10,88 €	208,80 €	- €	60,00 €	18,0000 €	2,4807 €	**2,7287 €**
Saint Antonin sur Bayon	- €	- €	4,50 €	145,22 €	18,0000 €	1,3977 €	**1,5375 €**
Saint Cannat	9,40 €	128,47 €	- €	1,20 €	18,0000 €	1,3089 €	**1,4398 €**
Saint Estève Janson	- €	- €	6,00 €	142,46 €	18,0000 €	1,3872 €	**1,5259 €**
Saint Marc Jaumegarde	- €	- €	4,50 €	145,22 €	18,0000 €	1,3977 €	**1,5375 €**
Saint Paul lez Durance	- €	- €	6,00 €	142,46 €	18,0000 €	1,3872 €	**1,5259 €**
Simiane Collongue	- €	64,45 €	- €	172,13 €	18,0000 €	2,1215 €	**2,3337 €**
Trets	33,38 €	78,40 €	25,86 €	19,42 €	18,0000 €	1,4588 €	**1,6046 €**
Vauvenargues	- €	126,37 €	- €	40,80 €	18,0000 €	1,5431 €	**1,6974 €**
Venelles	- €	- €	6,00 €	142,46 €	18,0000 €	1,3872 €	**1,5259 €**
Ventabren	- €	56,71 €	- €	63,60 €	18,0000 €	1,1526 €	**1,2679 €**
Vitrolles	5,24 €	84,72 €	- €	29,40 €	18,0000 €	1,1447 €	**1,2591 €**

- Récapitulatif des prix de l'eau et de l'assainissement, tarifs au 1er janvier 2021 (en €/m³) pour les services avec tranches semestrielles :

Les tarifs présentés ci-dessous sont plus représentatif d'une facture annuelle pour un usager car elle prend en compte la réalité des tranches facturées.

Il est à noter que quel que soit le mode de calcul retenu, la facture 120 m³ reste une facture théorique.

Les tarifs impactés par ce mode de calcul différent sont les suivants :

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Prix en € TTC/m³ au 01/01/2021		Indicateur SISPEA	Tarif usager
Aix-en-Provence	Distribution de l'eau	2,0424 €	1,5547 €
	Collecte et traitement des eaux usées	1,5375 €	1,5375 €
	Total	**3,5799 €**	**3,0922 €**
Coudoux	Distribution de l'eau	2,1173 €	2,1128 €
	Collecte et traitement des eaux usées	1,2680 €	1,2499 €
	Total	**3,3853 €**	**3,3627 €**
Fuveau	Distribution de l'eau	2,4154 €	2,1819 €
	Collecte et traitement des eaux usées	1,5375 €	1,5375 €
	Total	**3,9529 €**	**3,7194 €**
Gardanne	Distribution de l'eau	1,8786 €	1,6846 €
	Collecte et traitement des eaux usées	1,4094 €	1,4094 €
	Total	**3,2880 €**	**3,0940 €**
Gréasque	Distribution de l'eau	2,2292 €	2,0402 €
	Collecte et traitement des eaux usées	1,7839 €	1,7839 €
	Total	**4,0131 €**	**3,8241 €**
La Roque d'Anthéron	Distribution de l'eau	2,4999 €	2,1045 €
	Collecte et traitement des eaux usées	2,0288 €	1,4397 €
	Total	**4,5287 €**	**3,5442 €**
Le Tholonet	Distribution de l'eau	2,4436 €	1,8265 €
	Collecte et traitement des eaux usées	1,6574 €	1,6574 €
	Total	**4,1010 €**	**3,4839 €**
Meyreuil	Distribution de l'eau	1,4705 €	1,4705 €
	Collecte et traitement des eaux usées	2,0569 €	2,0445 €
	Total	**3,5274 €**	**3,5150 €**
Mimet	Distribution de l'eau	2,2292 €	2,0402 €
	Collecte et traitement des eaux usées	1,7839 €	1,7839 €
	Total	**4,0131 €**	**3,8241 €**
Rognes	Distribution de l'eau	2,1111 €	2,1111 €
	Collecte et traitement des eaux usées	2,3658 €	2,3652 €
	Total	**4,4769 €**	**4,4763 €**
Rousset	Distribution de l'eau	1,8644 €	1,4793 €
	Collecte et traitement des eaux usées	2,7287 €	2,4251 €
	Total	**4,5931 €**	**3,9044 €**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Prix en € TTC/m³ au 01/01/2021		Indicateur SISPEA	Tarif usager
Saint-Marc-Jaumegarde	Distribution de l'eau	1,7715 €	1,5130 €
	Collecte et traitement des eaux usées	1,5375 €	1,5375 €
	Total	**3,3090 €**	**3,0505 €**
Simiane-Collongue	Distribution de l'eau	2,3265 €	2,0733 €
	Collecte et traitement des eaux usées	2,3320 €	2,3320 €
	Total	**4,6585 €**	**4,4053 €**

- Récapitulatif des prix de l'eau et de l'assainissement, tarifs au 1er janvier 2020 :

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

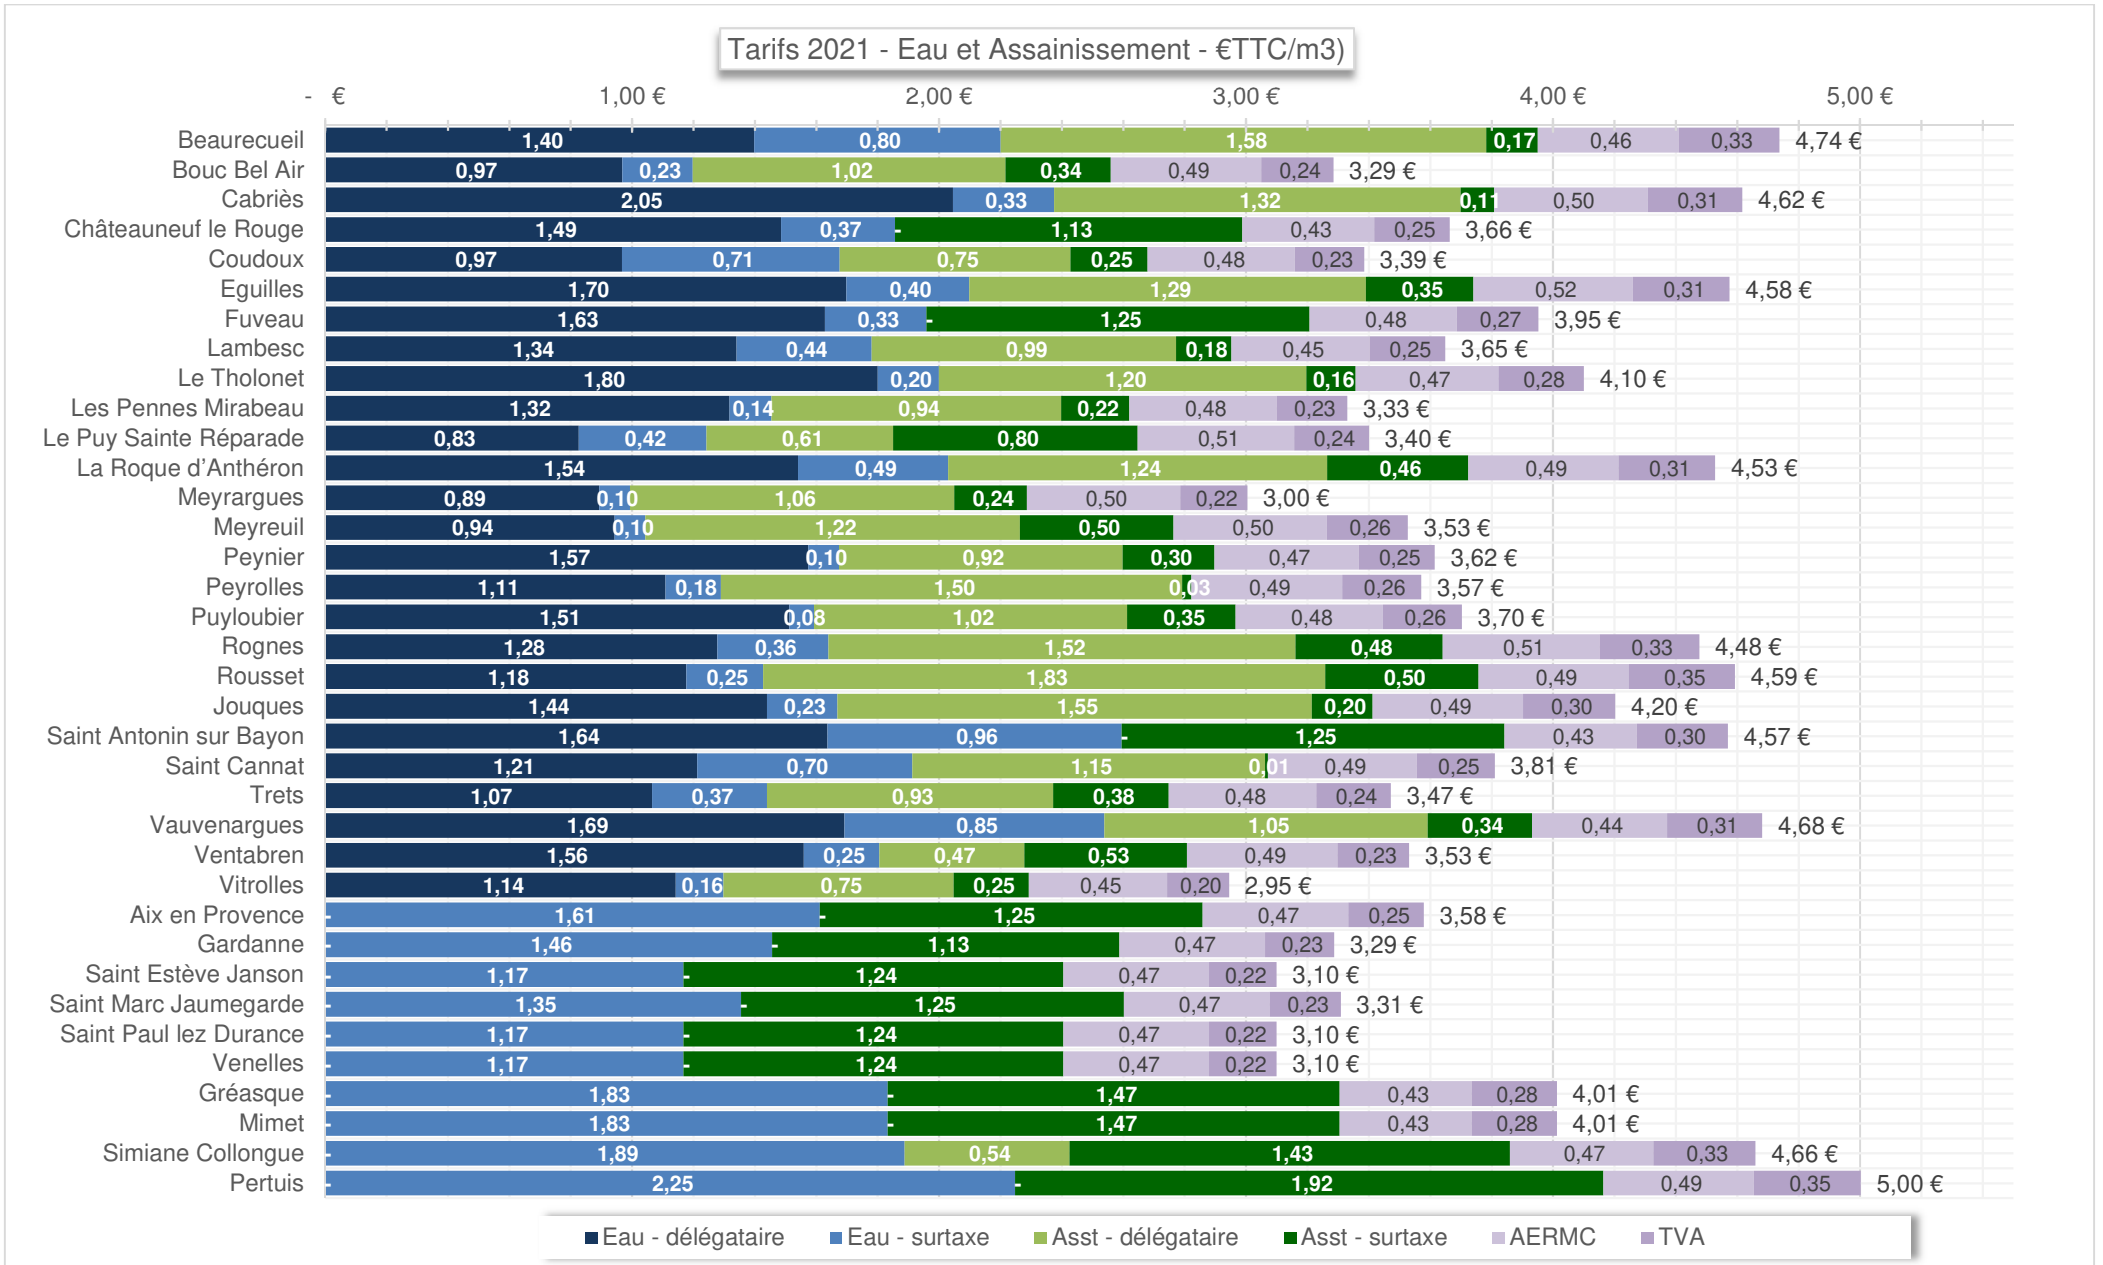

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

5.2. EVOLUTION DE LA FACTURATION SELON FICHE SISPEA

Prix en € TTC/m³		01/01/2020	01/01/2021	Evolution N/N-1
Aix en Provence	Distribution de l'eau	2,0010 €	2,0424 €	2,07%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,4558 €	1,5375 €	5,61%
	Total	**3,4568 €**	**3,5799 €**	**3,56%**
Beaurecueil	Distribution de l'eau	2,6094 €	2,6490 €	1,52%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,9343 €	2,0893 €	8,01%
	Total	**4,5437 €**	**4,7383 €**	**4,28%**
Bouc Bel Air	Distribution de l'eau	1,6097 €	1,6221 €	0,77%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,6593 €	1,6629 €	0,22%
	Total	**3,2690 €**	**3,2850 €**	**0,49%**
Cabriès	Distribution de l'eau	2,8604 €	2,8752 €	0,52%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,7289 €	1,7421 €	0,76%
	Total	**4,5893 €**	**4,6173 €**	**0,61%**
Châteauneuf le Rouge	Distribution de l'eau	2,2294 €	2,2543 €	1,12%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,3248 €	1,4094 €	6,39%
	Total	**3,5542 €**	**3,6637 €**	**3,08%**
Coudoux	Distribution de l'eau	2,2370 €	2,1173 €	-5,35%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,0781 €	1,2680 €	17,61%
	Total	**3,3151 €**	**3,3853 €**	**2,12%**
Eguilles	Distribution de l'eau	2,5793 €	2,6044 €	0,97%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,9596 €	1,9714 €	0,60%
	Total	**4,5389 €**	**4,5758 €**	**0,81%**
Fuveau	Distribution de l'eau	2,4220 €	2,4154 €	-0,27%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,4558 €	1,5375 €	5,61%
	Total	**3,8778 €**	**3,9529 €**	**1,94%**
Gardanne	Distribution de l'eau	1,6705 €	1,8786 €	12,46%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,3248 €	1,4094 €	6,39%
	Total	**2,9953 €**	**3,2880 €**	**9,77%**
Gréasque - Mimet	Distribution de l'eau	2,2198 €	2,2292 €	0,42%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,7851 €	1,7839 €	-0,07%
	Total	**4,0049 €**	**4,0131 €**	**0,20%**
Jouques	Distribution de l'eau	2,1086 €	2,1192 €	0,50%
	Collecte et traitement des eaux usées	2,0838 €	2,0838 €	0,00%
	Total	**4,1924 €**	**4,2030 €**	**0,25%**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Prix en € TTC/m³		01/01/2020	01/01/2021	Evolution N/N-1
La Roque d'Anthéron	Distribution de l'eau	2,5401 €	2,4999 €	-1,58%
	Collecte et traitement des eaux usées	2,0181 €	2,0288 €	0,53%
	Total	**4,5582 €**	**4,5287 €**	**-0,65%**
Lambesc	Distribution de l'eau	2,1170 €	2,1951 €	3,69%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,4344 €	1,4544 €	1,39%
	Total	**3,5514 €**	**3,6495 €**	**2,76%**
Le Puy Sainte Réparade	Distribution de l'eau	1,6697 €	1,6912 €	1,29%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,7065 €	1,7096 €	0,18%
	Total	**3,3762 €**	**3,4008 €**	**0,73%**
Le Tholonet	Distribution de l'eau	2,4082 €	2,4436 €	1,47%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,6271 €	1,6574 €	1,86%
	Total	**4,0353 €**	**4,1010 €**	**1,63%**
Les Pennes Mirabeau	Distribution de l'eau	1,8242 €	1,8825 €	3,20%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,4305 €	1,4473 €	1,17%
	Total	**3,2547 €**	**3,3298 €**	**2,31%**
Meyrargues	Distribution de l'eau	1,3760 €	1,4170 €	2,98%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,5776 €	1,5875 €	0,63%
	Total	**2,9536 €**	**3,0045 €**	**1,72%**
Meyreuil	Distribution de l'eau	1,4607 €	1,4705 €	0,67%
	Collecte et traitement des eaux usées	2,0399 €	2,0569 €	0,83%
	Total	**3,5006 €**	**3,5274 €**	**0,77%**
Pertuis	Distribution de l'eau	2,7193 €	2,7298 €	0,39%
	Collecte et traitement des eaux usées	2,2733 €	2,2733 €	0,00%
	Total	**4,9926 €**	**5,0031 €**	**0,21%**
Peynier	Distribution de l'eau	2,1018 €	2,1038 €	0,10%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,5070 €	1,5113 €	0,29%
	Total	**3,6088 €**	**3,6151 €**	**0,17%**
Peyrolles	Distribution de l'eau	1,7047 €	1,7202 €	0,91%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,8450 €	1,8510 €	0,33%
	Total	**3,5497 €**	**3,5712 €**	**0,61%**
Puyloubier	Distribution de l'eau	1,9282 €	2,0289 €	5,22%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,6696 €	1,6751 €	0,33%
	Total	**3,5978 €**	**3,7040 €**	**2,95%**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Prix en € TTC/m³		01/01/2020	01/01/2021	Evolution N/N-1
Rognes	Distribution de l'eau	2,0952 €	2,1111 €	0,76%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,8325 €	2,3658 €	29,10%
	Total	**3,9277 €**	**4,4769 €**	**13,98%**
Rousset	Distribution de l'eau	1,8786 €	1,8644 €	-0,76%
	Collecte et traitement des eaux usées	2,7133 €	2,7287 €	0,57%
	Total	**4,5919 €**	**4,5931 €**	**0,03%**
Saint Antonin sur Bayon	Distribution de l'eau	2,9922 €	3,0328 €	1,36%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,4558 €	1,5375 €	5,61%
	Total	**4,4480 €**	**4,5703 €**	**2,75%**
Saint Cannat	Distribution de l'eau	2,3362 €	2,3715 €	1,51%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,4339 €	1,4398 €	0,41%
	Total	**3,7701 €**	**3,8113 €**	**1,09%**
Saint Estève Janson - Saint Paul lez Durance - Venelles	Distribution de l'eau	1,5549 €	1,5743 €	1,25%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,4405 €	1,5259 €	5,93%
	Total	**2,9954 €**	**3,1002 €**	**3,50%**
Saint Marc Jaumegarde	Distribution de l'eau	2,0010 €	1,7715 €	-11,47%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,4558 €	1,5375 €	5,61%
	Total	**3,4568 €**	**3,3090 €**	**-4,28%**
Simiane Collongue	Distribution de l'eau	2,0635 €	2,3265 €	12,75%
	Collecte et traitement des eaux usées	2,3320 €	2,3337 €	0,07%
	Total	**4,3955 €**	**4,6602 €**	**6,02%**
Trets	Distribution de l'eau	1,8664 €	1,8675 €	0,06%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,5569 €	1,6046 €	3,06%
	Total	**3,4233 €**	**3,4721 €**	**1,43%**
Vauvenargues	Distribution de l'eau	2,7471 €	2,9845 €	8,64%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,6774 €	1,6974 €	1,19%
	Total	**4,4245 €**	**4,6819 €**	**5,82%**
Ventabren	Distribution de l'eau	2,3968 €	2,2636 €	-5,56%
	Collecte et traitement des eaux usées	0,8979 €	1,2679 €	41,21%
	Total	**3,2947 €**	**3,5315 €**	**7,19%**
Vitrolles	Distribution de l'eau	1,6804 €	1,6859 €	0,33%
	Collecte et traitement des eaux usées	1,1860 €	1,2591 €	6,16%
	Total	**2,8664 €**	**2,9450 €**	**2,74%**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Evolution du prix de l'eau en € TTC/m³

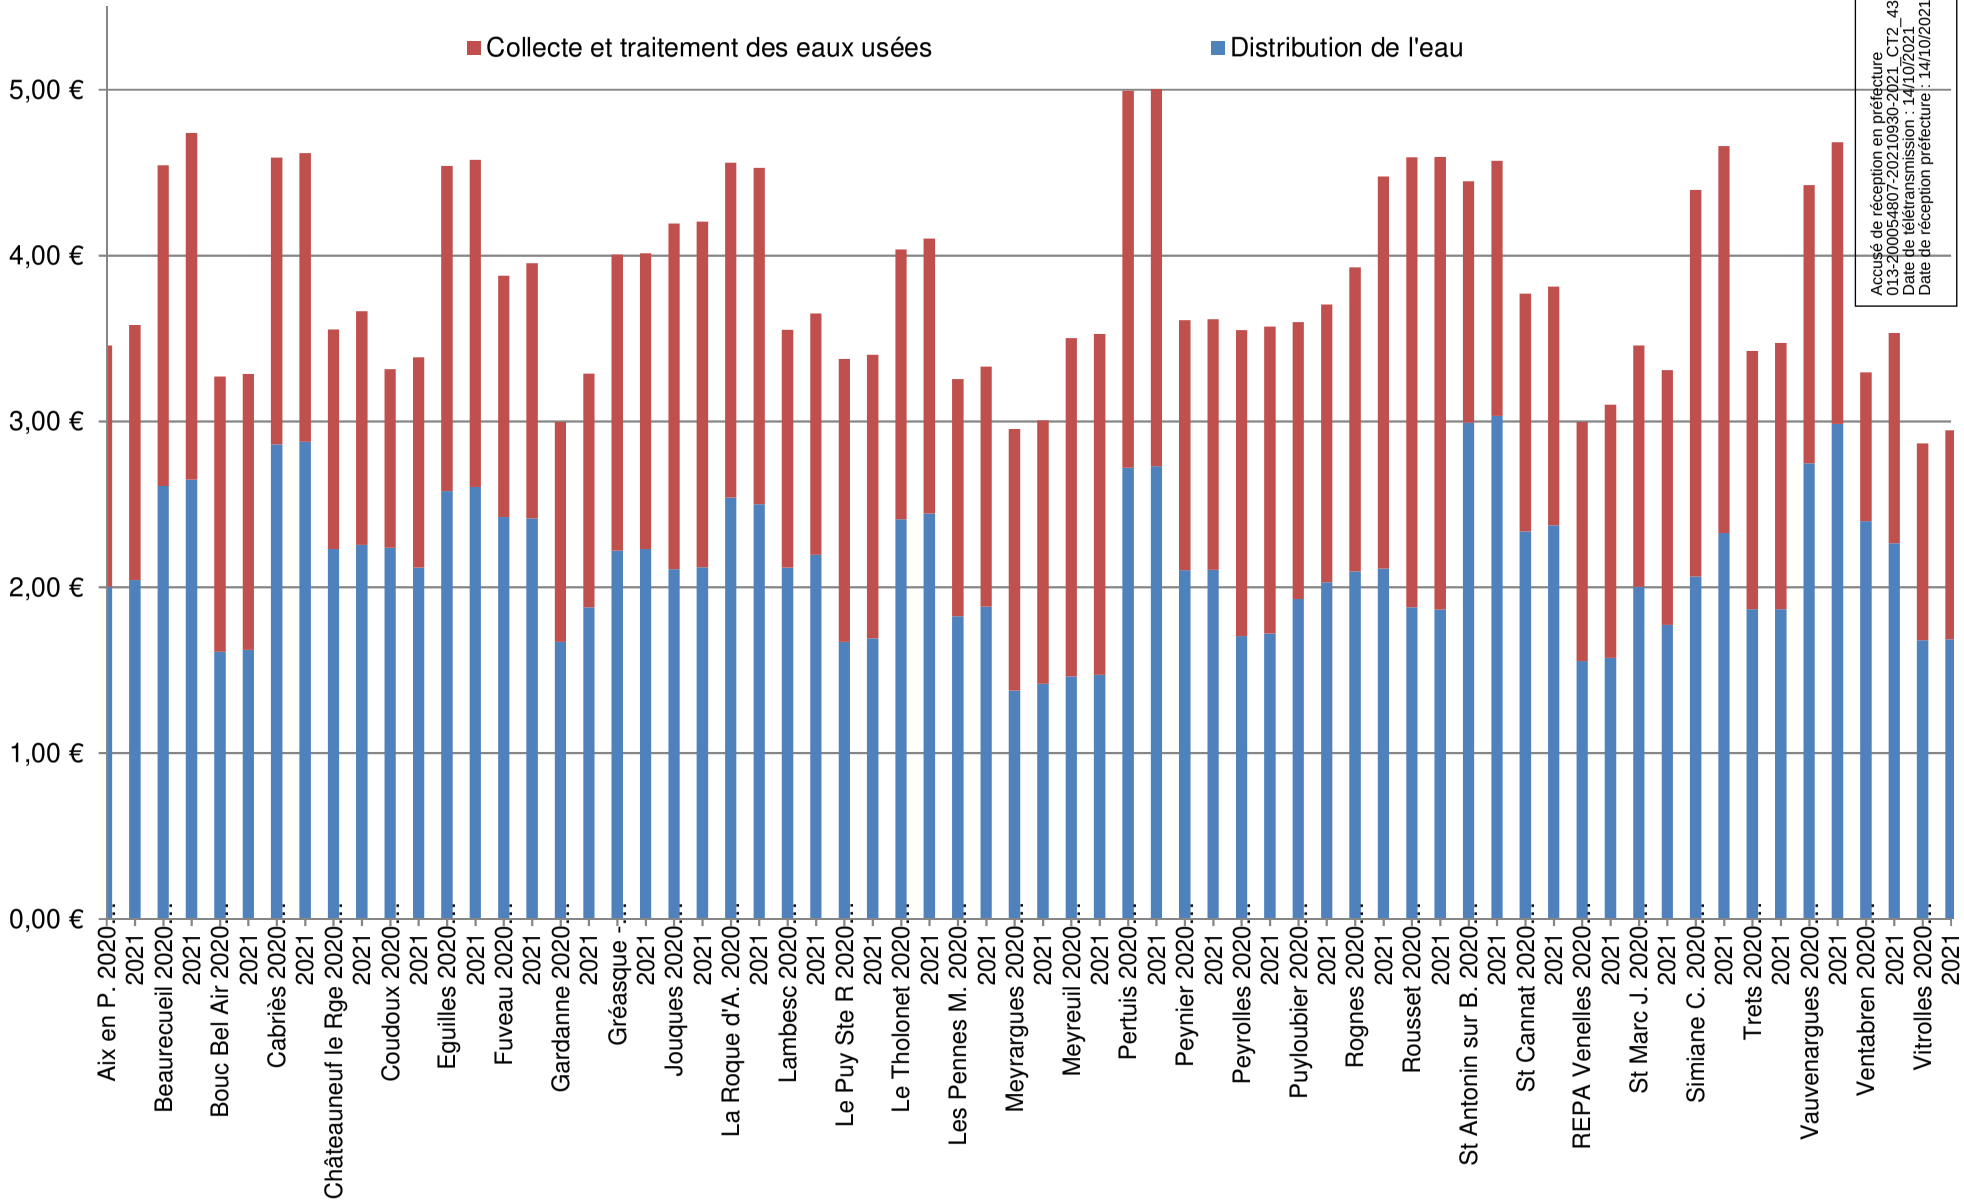

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

5.3. PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)

La PRE (participation pour raccordement à l'égout) a été remplacée à compter du 1er juillet 2012 par la PFAC (participation pour le financement de l'assainissement collectif) créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative de mars 2012.
Le mécanisme de la PFAC est prévu à l'article L.1331-7 du code de la santé publique (CSP).

La PFAC est applicable à toute personne titulaire d'un immeuble raccordable au réseau collectif des eaux usées. Elle s'applique pour les constructions neuves, les modifications de constructions déjà raccordées (extensions notamment) et les constructions existantes (donc sur assainissement non collectif (ANC) avant le raccordement).

Les modalités de la PFAC ont été établies par délibération des communes et syndicat intercommunaux compétents, avant le transfert de la compétence assainissement à la Métropole Aix-Marseille-Provence le 1er janvier 2018.

Le montant total des recettes 2020 liées à la PFAC s'élève à 3 161 734 €.

6. ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA SOLIDARITE

6.1. LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

Les délégataires se sont engagés à réduire les consommations d'énergie sur les principaux ouvrages de leur périmètre.

Les évolutions les plus marquantes pour l'année 2020 sont les suivantes :

- Baisse des consommations électriques pour le fonctionnement des ouvrages d'assainissement de - 19,4 % à Eguilles, – 1,6 % à Jouques, - 9 % à Saint-Cannat et – 2,4 % à Vitrolles.

Par ailleurs, le délégataire de la station d'épuration industrielle de Rousset a réalisé une actualisation du bilan carbone de la station datant de 2012 et réalise un suivi annuel des émissions de CO2. Ces émissions sont en baisse constante, soit -32% entre 2013 et 2020, dont -3,6 % entre 2019 et 2020.

6.2. ACTIONS ET PROJETS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les actions mises en œuvre par le Territoire du Pays d'Aix en faveur du développement durable sont les suivantes :

- Lutte contre les fuites sur les réseaux d'eau : mise en place de points de mesure de sectorisation permanente, modélisation hydraulique, campagne de recherches de fuite par méthode acoustique ;
- Lutte contre les Eaux Claires Parasites dans les réseaux d'assainissement par l'intermédiaire de diagnostics réseaux, mise en place de points de mesure de sectorisation permanente, modélisations hydrauliques, inspections télévisuelles, fumigation et enquêtes de terrain.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

6.3. COOPERATION DECENTRALISEE

Le Territoire du Pays d'Aix participe au financement d'actions de solidarité internationale.

Conformément aux dispositions des contrats de délégation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif de la commune de Vitrolles, la SEM et la SAUR versent chaque année à la Métropole Aix-Marseille-Provence une contribution financière forfaitaire respectivement de 6 200 € et 6 800 € au titre d'actions de coopération, d'actions d'aides d'urgence ou d'actions de solidarité internationales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.

Le nouveau contrat de délégation du service public de l'eau potable de la commune des Pennes-Mirabeau, en vigueur depuis le 1er mars 2020, prévoit également le versement par la SAUR d'une contribution financière dans le cadre de la solidarité internationale (loi Oudin-Santini), de 0,5 % de recettes de vente d'eau.

Chaque année, la Métropole Aix-Marseille-Provence lance un appel à projets à destination des associations souhaitant mener des projets de mise en œuvre d'un programme de Solidarité et de Coopération Internationale pour l'eau et l'assainissement dans les pays défavorisés.

En 2020, deux volontaires de la Direction de l'Eau, de l'Assainissement et du Pluvial, chacun en binôme avec un représentant des délégataires, ont participé à l'analyse technique et financière de ces projets.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

ANNEXE 1 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU TERRITOIRE

Indicateurs de performance du service public de l'eau potable	Unité	**Territoire du Pays d'Aix**
INDICATEURS RELATIFS AUX TARIFS		
D102.0 - Prix TTC du service au m^3 pour 120 m^3 (facture INSEE)	€	**variable**
INDICATEURS RELATIFS A LA QUALITE DE L'EAU		
VP126 - Nombre de prélèvements sur la microbiologie	u	**1 060**
VP127 - Nombre de prélèvements non conformes sur la microbiologie	u	**2**
P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	%	**99,81**
VP.128 - Nombre de prélèvements sur les paramètres physico-chimiques	u	**892**
VP.129 - Nombre de prélèvements non conformes sur les paramètres physico-chimiques	u	**4**
P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	%	**99,55**
VP.062 - Volume prélevé	m^3	**11 490 244**
VP.059 - Volume produit	m^3	**25 506 270**
VP.060 - Volume importé *(achats d'eau à d'autres services)*	m^3	**7 243 214**
Volume importé depuis un service extérieur de la métropole	*m^3*	**0**
P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	**43**
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION		
VP.061 - Volume exporté *(ventes d'eau à d'autres services)*	m^3	**529 683**
Volume exporté hors métropole	*m^3*	**0**
VP.063 - Volume comptabilisé domestique	m^3	**25 707 952**
VP.201 - Volume comptabilisé non domestique	m^3	**199 539**
VP.232 - Volume consommé comptabilisé	m^3	**25 914 611**
VP.221 - Volume consommé sans comptage	m^3	**280 130**
VP.220 - Volume de service du réseau	m^3	**680 252**
VP.077 - Linéaire de réseau *(hors branchements)*	km	**2 148**
P104.3 - Rendement du réseau de distribution	%	**83,68**
P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés	m^3/km/j	**8,0**
P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau	m^3/km/j	**6,8**
VP.140 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années	km	**41,03**
P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	%	**0,38**
P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	/120	**85**
INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L'USAGER		
VP.056 - Nombre d'abonnés	u	**113 513**
D101.0 - Nombre d'habitants desservis	u	**360 750**
VP.020 - Nombre d'interruptions de service non programmées	u	**322**
P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	u/1000 ab	**2,84**
D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	j	**1**
P152.1 - Taux de respect de délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	%	**99,90**
VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites	u	**448**
P155.1 - Taux de réclamations	u/1000 ab	**3,95**
INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE		
VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (FSL et fonds d'aide spécifique au territoire si existant, TVA exclue)	€	**4 296,72**
Volume facturé 2020	*m^3*	*24 148 585*
P109.0 - Montants des actions de solidarité	€/m^3	**0,0002**
VP.182 - Encours de la dette	€	
VP.183 - Epargne brute annuelle	€	
P153.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité	années	**7,24 années hors régies et Syndicat**
Volume facturé 2019	*m^3*	*23 120 261*
P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2019	%	**1,17**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Indicateurs de performance du service public de l'assainissement collectif	Unité	Territoire du Pays d'Aix
INDICATEURS RELATIFS AUX TARIFS		
D204.0 - Prix TTC du service au m^3 pour 120 m^3 (facture INSEE)	€	**variable**
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE COLLECTE		
D.202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte	u	**115**
VP.077 - Linéaire de réseau *(hors branchements)*	km	**1 549,07**
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées	/120	**15**
VP.046 - Nombre de points noirs	u	**163**
P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	u/100km	**10,52**
VP.140 : Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années	km	**28,25**
P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées	%	**0,36**
P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	**93,75**
P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	/120	**0**
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A L'EPURATION		
VP.176 - Charge moyenne entrante en DBO5 (kg DBO5/j)	*kg DBO5/j*	***14 664,68***
P204.3 - Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	**100**
P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	**99,59**
P254.3 - Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel	%	**96,48**
D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	**6 030**
P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon les filières conformes à la réglementation	%	**100**
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L'USAGER		
VP.056 - Nombre d'abonnés	u	**97 435**
D201.0 - Nombre d'habitants desservis	u	**327 459**
VP.124 - Nombre potentiels d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif	u	**97 814**
P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	%	**99,61**
VP.023 - Nombre d'inondations dans les locaux de l'usager	u	**12**
P251.1 - Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers	u/1000ab	**0,12**
VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites	u	**71**
P258.1 - Taux de réclamations	u/1000ab	**0,73**
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE		
VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité *(FSL et fonds d'aide spécifique au territoire si existant, TVA exclue)*	€	**913,32**
Volume facturé 2020	*m^3*	*18 069 663*
P207.0 - Montants des actions de solidarité	€/m^3	**0,0001**
VP.182 - Encours total de la dette	€	
VP.183 - Epargne brute annuelle	€	
P256.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité	années	**3,39 années hors régies et Syndicat**
Volume facturé 2019	*€*	*22 438 822*
P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2019	%	**1,06**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Indicateurs de performance du service public de l'assainissement non collectif	Unité	Territoire du Pays d'Aix
INDICATEURS RELATIFS AU SERVICE		
VP.181 - Nombre d'habitants résidant sur le territoire du service	u	**381 202**
VP.230 - Taux de couverture de l'ANC	%	**15**
D301.0 - Evaluation du nombre d'habitants desservis par le SPANC	u	**56000**
D302.0 - Indice de mise en œuvre de l'ANC	/140	**80**
DC.304 - Nombre d'ETPt salariés du SPANC	u	**8**
VP.305 - Existence d'un outil informatique de gestion des données relatives aux installations	O/N	**O**
INDICATEUR DE PARC DES INSTALLATIONS		
DC.306 - Nombre d'installations domestiques et assimilées, controlées ou non encore contrôlées, situées sur le territoire du SPANC	u	**24 500**
DC.307 - Nombre d'installations contrôlées de taille < ou = à 20 EH, domestiques et assimilées	u	**24 100**
DC.308 - Nombre d'installations contrôlées de taille > à 20 EH, domestiques et assimilées	u	**400**
DC.309 - installations d'ANC contrôlées par le SPANC desservant un logement unique ou une entreprise rejetant des eaux usées domestiques ou assimilées.	u	**non calculable**
DC.310 - Nombre d'installations contrôlées desservant plusieurs logements	u	**non calculable**
DC.311 - Nombre d'installations complètes contrôlées avec traitement par tranchée ou lit d'épandange dans le sol en place	u	**7 024**
DC.312 - Nombre d'installations complètes contrôlées avec traitement par sol reconstitué	u	**830**
DC.313 - Nombre d'installations agréées contrôlées	u	**427**
DC.314 - Nombre d'installations recensées relevant de filières non règlementaires (dont installations non complètes)	u	**4 494**
DC.315 - Nombre d'immeubles équipés en toilette sèches	u	**5**
DC.316 - Nombre d'installations d'ANC contrôlées avec évacuation par infiltration dans le sol	u	**470**
DC.317 - Nombre d'installations contrôlées avec évacuation par rejet vers le milieu hydraulique superficiel	u	**21**
DC.318 - Nombre d'installations contrôlées avec évacuation par puits d'infiltration	u	**0**
DC.319 - Nombre d'installations contrôlées avec autre type d'évacuation	u	**12 891**
INDICATEUR DE CONFORMITE		
VP.166 - Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité	u	**5 798**
VP.267 - Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement	u	**6 884**
VP. 167 - Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service	u	**13 498**
P301.3 - Taux de conformité des dispositifs d'ANC	%	**93,95**
DC.320 - Nombre d'immeubles contrôlés avec absence d'installation	u	**116**
DC.321 - Nombre d'installations présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque pour l'environnement au sens de l'arrêté contrôle	u	**818**
DC.322 - Nombre d'installations neuves ou réhabilitées, contrôlées non conformes au titre du contrôle de bon exécution depuis la création du service	u	**5**
INDICATEUR FINANCIER		
DC.196 - Tarif du contrôle de l'ANC	€	**110**
DC.197 - Montant des recettes provenant des contrôles	€	**288 656**
DC.198 - Montant financier des travaux réalisés	€	**non concerné**
DC.325 - Tarif TTC de l'examen préalable de la conception	€	**164**
DC.326 - Tarif TTC de vérification de l'exécution des travaux	€	**246**
DC.327 - Montant des recettes provenant de l'entretien et du traitement des matières de vidange	€	**non concerné**
DC.328 - Montant des recettes autres que celles issues des redevances usagers	€	**0**
DC.329 - Abondement par le budget général	€	**0**
DC.330 - Assujettissement à la TVA	O/N	**N**
INDICATEUR D'ACTIVITE ET NIVEAU DE SERVICE		
VP.168 - Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	O/N	**N**
VP.169 - Application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération	O/N	**O**
VP.170 - Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans	O/N	**O**
VP.171 - Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations	O/N	**O**
DC.333 - Nombre d'installations ayant fait l'objet d'une vérification de l'exécution des travaux dans l'année N	u	**234**
DC.331 - Nombre d'installations réhabilitées dans l'année N	u	**175**
DC.341 - Nombre d'opérations neuves dans l'année N	u	**59**
VP.342 - Nombre d'installations réhabilitées dans l'année N, par opérations groupées	u	**non calculable**
DC.343 - Nombre d'installations réhabilitées dans l'année N, par initiative individuelle	u	**non calculable**
DC.332 - Nombre d'installations ayant fait l'objet d'un examen préalable de la conception dans l'année N	u	**312**
VP.334 - Nombre d'installations ayant fait l'objet d'une vérification du fonctionnement et de l'entretien dans l'année N	u	**1 136**
VP.303 - Nombre d'installations entretenues et/ou faisant l'objet du traitement des matières de vidange par la collectivité dans l'année N	u	**non concerné**
VP.301 - Obligation de réaliser une étude de conception d'un dispositif d'ANC (O/N)	O/N	**O**
VP.323 - Fréquence du contrôle périodique	an	**10**
VP.324 - Modulation de la fréquence du contrôle périodique (O/N)	O/N	**O**
VP.335 - Existence d'une permanence téléphonique (O/N)	O/N	**O**
VP.338 - Existence d'un délai maximal d'intervention pour le contrôle de l'installation (O/N)	O/N	**O**
VP.339 - Existence d'un délai maximal pour la remise des rapports de contrôle (O/N)	O/N	**O**
VP.340 - Visite systématique sur site dans le cadre de l'examen préalable de la conception (O/N)	O/N	**N**
VP.302 - Suivi de l'entretien hors visite sur site (O/N)	O/N	**N**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

ANNEXE 2 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR COMMUNES/MODE DE GESTION

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

		Délégations de service public															
Indicateurs de performance du service public de l'eau potable	Unité	**Beaurecueil**	**Bouc Bel Air**	**Cabriès**	**Châteauneuf le Rouge**	**Coudoux**	**Eguilles**	**Fuveau**	**Jouques**	**La Roque d'Anthéron**	**Lambesc**	**Le Puy Sainte Réparade**	**Le Tholonet**	**Les Pennes Mirabeau**	**Meyrargues**	**Meyreuil**
INDICATEURS RELATIFS AUX TARIFS																
D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (facture INSEE)	€	**2,65**	**1,62**	**2,88**	**2,25**	**2,12**	**2,60**	**2,42**	**2,12**	**2,50**	**2,20**	**1,69**	**2,44**	**1,88**	**1,42**	**1,47**
VP.177 - Montant de la facture 120m³ revenant au délégataire	€	**167,71**	**116,18**	**245,44**	**178,30**	**116,03**	**203,84**	**195,43**	**172,80**	**184,96**	**160,88**	**99,17**	**216,02**	**158,10**	**107,18**	**113,26**
VP.178 - Montant de la facture 120m³ revenant à la collectivité	€	**96,40**	**27,52**	**39,60**	**44,52**	**85,19**	**48,00**	**39,71**	**27,44**	**58,59**	**52,80**	**50,00**	**24,00**	**16,42**	**12,00**	**12,00**
VP.179 - Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³	€	**53,77**	**50,95**	**59,99**	**47,70**	**52,85**	**60,69**	**54,71**	**54,06**	**56,44**	**49,73**	**53,78**	**53,21**	**51,38**	**50,86**	**51,20**
VP.190 - Montant de la part fixe revenant au délégataire	€	**82,03**	**40,46**	**40,29**	**21,18**	**30,90**	**62,32**	**36,12**	**54,00**	**43,58**	**35,12**	**18,06**	**16,96**	**10,36**	**14,92**	**21,78**
VP.191 - Montant de la part fixe revenant à la collectivité	€	**10,00**	**3,52**	**-**	**6,12**	**-**	**-**	**17,38**	**-**	**28,61**	**-**	**2,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
VP.213 - Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture	%	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**
VP.214 - Voies Navigables de France (VNF) prélèvements	€	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VP.215 - Agences de l'eau (protection de la ressource)	€	**0,03**	**0,06**	**0,07**	**-**	**0,05**	**0,09**	**0,05**	**0,06**	**0,06**	**0,02**	**0,08**	**0,04**	**0,05**	**0,07**	**0,07**
VP.216 - Agences de l'eau (redevance pollution)	€	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**
VP.219 - Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA)	€	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
INDICATEURS RELATIFS A LA QUALITE DE L'EAU																
VP126 - Nombre de prélèvements sur la microbiologie	u	**10**	**29**	**59**	**13**	**17**	**16**	**31**	**16**	**25**	**24**	**41**	**9**	**33**	**14**	**18**
VP127 - Nombre de prélèvements non conformes sur la microbiologie	u	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	%	**100**	**100**	**96,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
VP.128 - Nombre de prélèvements sur les paramètres physico-chimiques	u	**10**	**29**	**59**	**13**	**17**	**18**	**31**	**6**	**25**	**24**	**41**	**2**	**36**	**14**	**20**
VP.129 - Nombre de prélèvements non conformes sur les paramètres physico-chimiques	u	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	%	**100**	**100**	**100**	**92,30**	**94,10**	**100**	**93,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
VP.062 - Volume prélevé	m³	**49 535**	**1 196 982**	**580 788**	**267 319**	**858 265**	**609 470**	**774 581**	**227 876**	**557 440**	**506 758**	**366 790**	**0**	**0**	**212 306**	**537 398**
VP.059 - Volume produit	m³	**47 561**	**1 090 250**	**537 286**	**255 278**	**814 354**	**609 470**	**768 266**	**225 876**	**527 710**	**503 005**	**359 532**	**0**	**0**	**211 179**	**537 398**
VP.060 - Volume importé *(achats d'eau à d'autres services)*	m³	0	64 942	66 408	0	0	0	0	0	0	0	0	159 265	2 329 450	0	0
Volume importé depuis un service extérieur de la métropole	*m³*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	**46**	**39**	**38**	**40**	**40**	**40**	**40**	**60**	**80**	**40**	**40**	**60**	**40**	**60**	**20**
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION																
VP.061 - Volume exporté *(ventes d'eau à d'autres services)*	m³	**0**	**0**	**0**	**0**	**527 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 846**	**0**	**0**
Volume exporté hors métropole	*m³*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VP.063 - Volume comptabilisé domestique	m³	**40 292**	**951 921**	**494 223**	**225 070**	**216 971**	**513 893**	**590 997**	**163 319**	**398 859**	**439 399**	**272 527**	**129 778**	**1 835 141**	**181 627**	**336 099**
VP.201 - Volume comptabilisé non domestique	m³	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 124**	**0**	**0**	**0**	**45 300**	**0**	**7 064**
VP.232 - Volume consommé comptabilisé	m³	**40 292**	**951 921**	**494 223**	**225 070**	**216 971**	**513 893**	**590 997**	**163 319**	**399 983**	**439 399**	**272 527**	**129 778**	**1 880 441**	**181 627**	**343 163**
VP.221 - Volume consommé sans comptage	m³	**260**	**11 300**	**0**	**2 700**	**2 880**	**0**	**6 202**	**2 391**	**6 010**	**7 492**	**5 680**	**1 580**	**10 284**	**4 000**	**0**
VP.220 - Volume de service du réseau	m³	**2 348**	**10 562**	**11 149**	**1 428**	**5 862**	**20 379**	**8 915**	**4 783**	**8 156**	**6 335**	**21 098**	**1 060**	**18 278**	**2 198**	**16 214**
VP.077 - Linéaire de réseau *(hors branchements)*	km	**8,82**	**87,67**	**49,56**	**25,53**	**21,99**	**62,06**	**68,41**	**23,26**	**40,12**	**39,90**	**33,93**	**16,69**	**144,03**	**22,60**	**49,86**
P104.3 - Rendement du réseau de distribution	%	**90,20**	**84,30**	**83,70**	**89,80**	**92,50**	**87,70**	**78,90**	**75,50**	**78,50**	**90,10**	**83,20**	**83,10**	**82,00**	**88,90**	**66,90**
P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés	m³/km/j	**2,30**	**6,40**	**6,10**	**3,20**	**8,70**	**4,20**	**7,10**	**7,40**	**8,70**	**4,40**	**7,00**	**4,80**	**8,50**	**3,60**	**10,70**
P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau	m³/km/j	**1,40**	**5,70**	**5,40**	**2,80**	**7,60**	**3,30**	**6,50**	**6,50**	**7,80**	**3,40**	**4,90**	**4,40**	**8,00**	**2,80**	**9,80**
VP.140 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années	km	**0,21**	**4,40**	**0,50**	**0,09**	**0,57**	**0,54**	**0,80**	**0,00**	**1,78**	**1,37**	**1,44**	**0,55**	**1,32**	**0,54**	**0,11**
P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	%	**0,48**	**1,00**	**0,20**	**0,07**	**0,52**	**0,17**	**0,23**	**0,00**	**0,89**	**0,69**	**0,85**	**0,66**	**0,18**	**0,48**	**0,04**
P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	/120	**95**	**100**	**91**	**100**	**100**	**110**	**100**	**85**	**100**	**100**	**100**	**85**	**100**	**100**	**98**
INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L'USAGER																
VP.056 - Nombre d'abonnés	u	**171**	**5 181**	**2 988**	**1 023**	**1 633**	**3 425**	**3 475**	**1 338**	**2 001**	**3 066**	**1 714**	**643**	**8 238**	**1 049**	**2 171**
D101.0 - Nombre d'habitants desservis	u	**545**	**14 946**	**10 080**	**2 307**	**3 816**	**7 764**	**10 338**	**3 195**	**5 563**	**9 919**	**5 811**	**2 362**	**21 387**	**3 857**	**5 543**
VP.020 - Nombre d'interruptions de service non programmées	u	**1**	**18**	**18**	**3**	**0**	**0**	**6**	**0**	**5**	**2**	**6**	**0**	**0**	**4**	**4**
P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	u/1000 ab	**5,85**	**3,47**	**6,02**	**2,93**	**0,00**	**0,00**	**1,73**	**0,00**	**2,50**	**0,65**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**3,81**	**1,84**
D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	j	**1**	**8**	**8**	**8**	**8**	**2**	**8**	**1**	**8**	**8**	**8**	**1**	**2**	**8**	**2**
P152.1 - Taux de respect de délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**98**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites	u	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**1**	**20**	**4**	**0**	**1**	**5**	**7**	**1**	**2**
P155.1 - Taux de réclamations	u/1000 ab	**0,00**	**0,00**	**0,67**	**0,00**	**0,00**	**0,88**	**0,29**	**14,95**	**2,00**	**0,00**	**0,58**	**7,78**	**0,85**	**0,95**	**0,92**
INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE																
VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (FSL et fonds d'aide spécifique au territoire si existant, TVA exclue)	€	**0,00**	**53,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303,45**	**176,55**	**1 257,74**	**0,00**	**0,00**	**177,62**	**63,61**	**0,00**
Volume facturé 2020	*m³*	*30 082*	*912 885*	*443 333*	*206 269*	*211 474*	*513 893*	*569 375*	*157 374*	*354 726*	*437 184*	*240 841*	*130 487*	*1 882 287*	*177 464*	*343 163*
P109.0 - Montants des actions de solidarité	€/m³	**0,0000**	**0,0001**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0019**	**0,0005**	**0,0029**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0001**	**0,0004**	**0,0000**
VP.182 - Encours de la dette	€	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**
VP.183 - Epargne brute annuelle	€	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**
P153.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité	années	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**
Volume facturé 2019	*m³*	*29 509*	*873 222*	*437 669*	*208 815*	*215 897*	*497 499*	*538 079*	*127 082*	*319 917*	*435 502*	*251 063*	*136 038*	*1 769 111*	*145 697*	*357 314*
P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2019	%	**0,00**	**1,27**	**1,38**	**0,58**	**0,72**	**3,39**	**2,59**	**2,64**	**2,19**	**1,60**	**0,87**	**0,97**	**1,06**	**1,83**	**6,51**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

		Délégations de service public											Régies				
Indicateurs de performance du service public de l'eau potable	Unité	**Peynier**	**Peyrolles**	**Puyloubier**	**Rognes**	**Rousset**	**Saint Antonin**	**Saint Cannat**	**Trets**	**Vauvenargues**	**Ventabren**	**Vitrolles**	**Syndicat Durance-Luberon - Pertuis**	**Régie du Bassin Minier et du Garlaban (REABMG) - Gréasque**	**REABMG - Mimet**	**REABMG - Simiane-Collongue**	**Régie des Eaux du Pays d'Aix (REPA)**
INDICATEURS RELATIFS AUX TARIFS																	tarifs hors Gardanne
D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (facture INSEE)	€	**2,10**	**1,72**	**2,03**	**2,11**	**1,86**	**3,03**	**2,37**	**1,87**	**2,98**	**2,26**	**1,69**	**2,73**	**2,03**	**2,03**	**2,06**	**1,57**
VP.177 - Montant de la facture 120m³ revenant au délégataire	€	**188,89**	**133,15**	**181,58**	**153,41**	**141,26**	**196,39**	**145,54**	**127,82**	**203,06**	**187,13**	**137,16**				-	-
VP.178 - Montant de la facture 120m³ revenant à la collectivité	€	**12,00**	**21,60**	**9,60**	**43,40**	**30,00**	**114,98**	**84,00**	**45,00**	**101,60**	**29,52**	**18,60**		**198,46**	**198,46**	**197,75**	**139,97**
VP.179 - Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³	€	**51,56**	**51,68**	**52,29**	**56,53**	**52,46**	**52,57**	**55,04**	**51,28**	**53,47**	**54,96**	**46,55**		**45,09**	**45,09**	**49,76**	**48,74**
VP.190 - Montant de la part fixe revenant au délégataire	€	**14,58**	**15,63**	**50,42**	**40,14**	**10,94**	**32,73**	**9,50**	**39,18**	**21,90**	**10,72**	**5,28**				-	-
VP.191 - Montant de la part fixe revenant à la collectivité	€	-	-	-	**5,00**	-	**47,56**	-	**13,16**	**15,20**	**1,92**	-		**47,86**	**47,86**	**31,93**	**30,00**
VP.213 - Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture	%	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**		**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**
VP.214 - Voies Navigables de France (VNF) prélèvements	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
VP.215 - Agences de l'eau (protection de la ressource)	€	**0,04**	**0,06**	**0,05**	**0,08**	**0,06**	-	**0,06**	**0,05**	**0,01**	**0,06**	**0,02**		-	-	**4,46**	**0,04**
VP.216 - Agences de l'eau (redevance pollution)	€	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**		**32,40**	**32,40**	**32,40**	**0,28**
VP.219 - Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
INDICATEURS RELATIFS A LA QUALITE DE L'EAU																	
VP126 - Nombre de prélèvements sur la microbiologie	u	**21**	**19**	**12**	**21**	**18**	**6**	**27**	**24**	**10**	**17**	**116**	**NR**	**12**	**12**	**20**	**370**
VP127 - Nombre de prélèvements non conformes sur la microbiologie	u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**NR**	**0**	**0**	**0**	**0**
P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**NR**	**100**	**100**	**100**	**100**
VP.128 - Nombre de prélèvements sur les paramètres physico-chimiques	u	**21**	**19**	**12**	**10**	**18**	**6**	**14**	**24**	**10**	**17**	**116**	**NR**	**10**	**10**	**21**	**239**
VP.129 - Nombre de prélèvements non conformes sur les paramètres physico-chimiques	u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**NR**	**0**	**0**	**0**	**0**
P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**NR**	**100**	**100**	**100**	**100**
VP.062 - Volume prélevé	m³	**402 149**	**311 970**	**180 224**	**187 206**	**455 391**	**35 716**	**313 716**	**850 990**	**95 590**	**578 384**	**0**	**NR**	**483 928**	**402 547**	**379 417**	**67 508**
VP.059 - Volume produit	m³	**343 569**	**314 555**	**145 660**	**176 080**	**444 295**	**34 264**	**311 030**	**817 227**	**94 165**	**530 933**	**0**	**NR**	**448 412**	**373 004**	**329 047**	**14 656 865**
VP.060 - Volume importé *(achats d'eau à d'autres services)*	m³	0	0	0	8 699	0	0	0	0	0	0	4 572 770	0	0	0	0	41 680
Volume importé depuis un service extérieur de la métropole	*m³*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	**40**	**80**	**40**	**78**	**40**	**40**	**40**	**40**	**45**	**40**	**40**	**NR**	**40**	**40**	**40**	**42**
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION																	
VP.061 - Volume exporté *(ventes d'eau à d'autres services)*	m³	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Volume exporté hors métropole	*m³*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VP.063 - Volume comptabilisé domestique	m³	**276 437**	**259 733**	**130 277**	**125 379**	**372 241**	**27 697**	**243 980**	**731 409**	**82 070**	**463 067**	**3 279 634**	**NR**	**386 894**	**318 000**	**267 462**	**11 953 556**
VP.201 - Volume comptabilisé non domestique	m³	**0**	**192**	**1 569**	**0**	**13 541**	**0**	**0**	**94**	**0**	**0**	**75 736**	**NR**	**3 545**	**6 780**	**4 682**	**39 912**
VP.232 - Volume consommé comptabilisé	m³	**276 437**	**259 925**	**131 846**	**125 379**	**385 782**	**27 697**	**243 980**	**731 503**	**82 070**	**463 067**	**3 355 370**	**NR**	**390 439**	**324 780**	**279 264**	**11 993 468**
VP.221 - Volume consommé sans comptage	m³	**6 830**	**5 200**	**550**	**2 483**	**4 160**	**490**	**4 435**	**0**	**2 150**	**5 822**	**0**	**NR**	**0**	**0**	**0**	**187 231**
VP.220 - Volume de service du réseau	m³	**6 291**	**6 908**	**2 487**	**4 796**	**4 690**	**380**	**7 015**	**7 157**	**2 214**	**5 732**	**375 997**	**NR**	**3 874**	**3 222**	**3 000**	**107 724**
VP.077 - Linéaire de réseau *(hors branchements)*	km	**42,76**	**31,11**	**20,13**	**15,20**	**45,25**	**14,87**	**23,86**	**69,90**	**19,32**	**51,61**	**167,90**	**172,81**	**42,05**	**47,59**	**38,54**	**650,41**
P104.3 - Rendement du réseau de distribution	%	**84,30**	**86,50**	**92,60**	**71,80**	**88,80**	**83,40**	**82,10**	**90,40**	**91,80**	**89,40**	**81,60**	**NR**	**87,94**	**87,94**	**85,78**	**83,60**
P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés	m³/km/j	**4,30**	**4,80**	**1,90**	**10,70**	**3,50**	**1,20**	**7,70**	**3,40**	**1,70**	**3,60**	**19,90**	**NR**	**3,78**	**2,78**	**3,54**	**11,40**
P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau	m³/km/j	**3,50**	**3,70**	**1,50**	**9,40**	**3,00**	**1,00**	**6,40**	**3,10**	**1,10**	**3,00**	**13,70**	**NR**	**3,52**	**2,59**	**3,33**	**10,20**
VP.140 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années	km	**3,61**	**0,57**	**0,06**	**0,00**	**4,65**	**0,00**	**0,00**	**2,87**	**0,76**	**4,17**	**3,80**	**NR**	**0,60**	**2,55**	**0,81**	**2,36**
P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	%	**1,69**	**0,37**	**0,06**	**0,00**	**2,06**	**0,00**	**0,00**	**0,82**	**0,79**	**1,62**	**0,45**	**NR**	**0,29**	**1,07**	**0,42**	**0,07**
P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	/120	**100**	**100**	**100**	**95**	**100**	**90**	**95**	**100**	**100**	**100**	**110**	**NR**	**100**	**100**	**100**	**115**
INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L'USAGER																	
VP.056 - Nombre d'abonnés	u	**1 809**	**1 874**	**714**	**856**	**1 900**	**88**	**1 542**	**4 105**	**454**	**2 474**	**10 295**	**10 146**	**2 014**	**1 974**	**2 088**	**33 064**
D101.0 - Nombre d'habitants desservis	u	**3 612**	**5 194**	**1 895**	**2 135**	**4 971**	**127**	**3 729**	**10 775**	**1 027**	**5 604**	**33 462**	**22 321**	**4 331**	**4 424**	**5 818**	**143 892**
VP.020 - Nombre d'interruptions de service non programmées	u	**7**	**3**	**4**	**0**	**1**	**0**	**5**	**6**	**2**	**7**	**30**	**NR**	**1**	**2**	**0**	**187**
P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	u/1000 ab	**3,87**	**1,60**	**5,60**	**0,00**	**0,53**	**0,00**	**3,24**	**1,46**	**4,41**	**2,83**	**2,91**	**NR**	**0,50**	**1,01**	**0,00**	**5,66**
D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	j	**8**	**8**	**8**	**2**	**8**	**8**	**1**	**8**	**8**	**8**	**8**	**NR**	**2**	**2**	**2**	**2**
P152.1 - Taux de respect de délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**NR**	**100**	**100**	**100**	**100**
VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites	u	**0**	**1**	**0**	**9**	**1**	**0**	**25**	**3**	**1**	**5**	**1**	**NR**	**NR**	**NR**	**NR**	**356**
P155.1 - Taux de réclamations	u/1000 ab	**0,00**	**0,53**	**0,00**	**10,51**	**0,53**	**0,00**	**16,21**	**0,73**	**2,20**	**2,02**	**0,10**	**NR**	**NR**	**NR**	**NR**	**10,77**
INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE																	
VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (FSL et fonds d'aide spécifique au territoire si existant, TVA exclue)	€	**0,00**	**122,93**	**0,00**	**175,39**	**0,00**	**0,00**	**315,96**	**559,25**	**0,00**	**0,00**	**1 091,11**	**NR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Volume facturé 2020	*m³*	*289 257*	*250 342*	*118 813*	*119 952*	*361 743*	*28 834*	*228 626*	*578 512*	*82 465*	*420 790*	*3 064 946*	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*11 993 468*
P109.0 - Montants des actions de solidarité	€/m³	**0,0000**	**0,0005**	**0,0000**	**0,0015**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0014**	**0,0010**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0004**	**NR**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
VP.182 - Encours de la dette	€	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**11 299 214**	**6 733 503**	**350 000,00**			**16 923 026**
VP.183 - Epargne brute annuelle	€	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**1 561 002**	**2 758 751**	**0,00**			**4 087 547**
P153.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité	années	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**7,24**	**2,44**	**14,00**			**4,14**
Volume facturé 2019	*m³*	*274 052*	*231 452*	*108 042*	*92 307*	*340 137*	*23 488*	*165 242*	*595 381*	*76 466*	*399 436*	*1 865 105*	*NR*	*280 435*	*290 885*	*541 586*	*11 493 833*
P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2019	%	**0,52**	**3,49**	**1,47**	**0,69**	**1,08**	**4,76**	**4,15**	**3,23**	**2,39**	**1,40**	**2,03**	**NR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,58**

NR : non renseigné

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Indicateurs de performance du service public de l'assainissement collectif	Unité	Délégations de service public													
		Beaurecueil	Bouc Bel Air	Cabriès	Coudoux	Eguilles	Jouques	La Roque d'Anthéron	Lambesc	Le Puy Sainte Réparade	Le Tholonet	Les Pennes Mirabeau	Meyrargues	Meyreuil	Peynier
INDICATEURS RELATIFS AUX TARIFS															
D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (facture INSEE)	€	2,09	1,66	1,74	1,27	1,97	2,08	2,03	1,45	1,71	1,66	1,45	1,59	2,06	1,51
VP.177 : Montant de la facture 120m³ revenant au délégataire	€	189,78	122,29	158,84	90,16	155,06	185,54	148,24	119,06	72,90	143,60	113,24	126,83	146,39	110,87
VP.178 : Montant de la facture 120m³ revenant à la collectivité	€	20,14	41,12	13,20	30,16	42,00	23,78	55,08	21,60	95,60	19,20	26,65	28,36	60,00	36,00
VP.179 : Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³	€	40,79	36,14	37,00	31,83	39,51	40,73	40,13	33,87	36,65	36,08	33,79	35,32	40,44	34,49
VP.190 : Montant de la part fixe revenant au délégataire	€	21,34	17,76	-	17,04	44,30	57,50	43,60	25,44	-	20,52	4,06	-	19,82	-
VP.191 : Montant de la part fixe revenant à la collectivité	€	-	1,52	-	-	-	-	25,14	-	2,00	-	-	-	-	-
VP.213 Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
VP.217 Agences de l'eau (redevance modernisation des réseaux)	€	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
VP.218 Voies Navigables de France (VNF) Rejets	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP.219 Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE COLLECTE															
D.202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte	u	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0
VP.077 - Linéaire de réseau *(hors branchements)*	km	3,98	86,37	48,91	17,82	56,10	13,89	35,54	40,85	26,47	12,21	110,50	12,07	37,38	19,05
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées	/120	85	82	82	81	29	15	82	81	95	29	30	82	84	82
VP.046 - Nombre de points noirs	u	0	13	9	2	4	2	6	10	4	2	11	2	3	2
P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	u/100km	0,00	15,05	18,40	11,22	7,13	14,40	16,88	24,48	15,11	16,38	9,95	16,57	8,03	10,50
VP.140 : Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années	km	0,00	7,97	0,00	0,34	0,31	0,00	0,85	2,29	0,87	0,44	2,22	0,28	0,00	2,07
P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées	%	0,00	1,85	0,00	0,38	0,11	0,00	0,48	1,12	0,66	0,72	0,40	0,46	0,00	2,17
P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100
P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	/120	90	100	100	100	90	0	100	100	100	30	100	100	20	100
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A L'EPURATION															
VP.176 - Charge moyenne entrante en DBO5 (kg DBO5/j)	*kg DBO5/j*	*19*	*610*	*249*	*755*	*488*	*78*	*238*	*273*	*163*	*cf STEP Aix La Pioline (REPA)*	*cf STEP Vitrolles*	*84*	*223*	*125*
P204.3 - Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
P254.3 - Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel	%	0	87,50	83,30	83,30	100	100	95,80	88	100			100	93,30	100
D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	1,00	255,90	69,00	213,00	143,70	35,80	78,60	96,80	14,50			37,20	69,00	26,40
P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon les filières conformes à la réglementation	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L'USAGER															
VP.056 - Nombre d'abonnés	u	72	4 681	2 605	1 341	2 417	1 152	1 711	2 612	1 383	564	6 576	824	1 892	1 051
D201.0 - Nombre d'habitants desservis	u	263	14 617	9 561	3 666	7 996	2 751	5 442	5 204	5 204	1 960	15 658	3 370	4 760	2 386
VP.124 - Nombre potentiels d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif	u	72	4 681	2 658	1 341	2 417	1 304	1 746	2 612	1 441	564	6 576	832	1 892	1 062
P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	%	100	100	98,01	100	100	88,34	98,00	100	95,98	100	100	99,04	100	98,96
VP.023 - Nombre d'inondations dans les locaux de l'usager	u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P251.1 - Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers	u/1000ab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites	u	0	0	0	0	10	19	0	0	0	0	7	0	1	0
P258.1 - Taux de réclamations	u/1000ab	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,53	0,00
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE															
VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité *(FSL et fonds d'aide spécifique au territoire si existant, TVA exclue)*	€	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	20,00	37,65	765,75	0,00	0,00	14,93	7,82	0,00	0,00
Volume facturé 2020	*m³*	*14 031*	*852 781*	*401 604*	*173 183*	*368 742*	*112 044*	*324 845*	*383 081*	*207 242*	*115 576*	*950 115*	*129 259*	*240 874*	*142 910*
P207.0 - Montants des actions de solidarité	€/m³	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0001	0,0020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000
VP.182 - Encours total de la dette	€	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596	17 442 596
VP.183 - Epargne brute annuelle	€	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838	5 146 838
P256.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité	années	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Volume facturé 2019	*€*	*15 861*	*1 705 689*	*370 302*	*1 013 092*	*325 781*	*92 369*	*285 216*	*375 755*	*204 393*	*121 037*	*1 093 039*	*111 282*	*236 176*	*127 351*
P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2019	%	0,00	1,27	1,38	0,72	3,59	2,05	2,19	1,60	0,87	0,97	0,98	1,83	6,89	0,52

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

		Délégations de service public									Régies				
Indicateurs de performance du service public de l'assainissement collectif	Unité	**Peyrolles**	**Puyloubier**	**Rognes**	**Rousset**	**Saint Cannat**	**Trets**	**Vauvenargues**	**Ventabren**	**Vitrolles**	**Syndicat Durance-Luberon - Pertuis**	**Régie du Bassin Minier et du Garlaban (REABMG) - Gréasque**	**REABMG - Mimet**	**REABMG - Simiane-Collongue**	**Régie des Eaux du Pays d'Aix (REPA)**
INDICATEURS RELATIFS AUX TARIFS															tarifs Agence d'Aix
D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (facture INSEE)	€	**1,85**	**1,68**	**2,37**	**2,73**	**1,44**	**1,60**	**1,70**	**1,27**	**1,26**	**2,27**	**1,78**	**1,78**	**2,37**	**1,54**
VP.177 : Montant de la facture 120m³ revenant au délégataire	€	**180,32**	**122,34**	**182,49**	**219,68**	**137,87**	**111,78**	**126,37**	**56,71**	**89,96**		**0**	**0**	**0**	**-**
VP.178 : Montant de la facture 120m³ revenant à la collectivité	€	**3,60**	**42,40**	**57,60**	**60,00**	**1,20**	**45,28**	**40,80**	**63,60**	**29,40**		**176,6**	**176,6**	**240,48**	**149,72**
VP.179 : Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³	€	**38,19**	**36,27**	**43,81**	**47,77**	**33,71**	**35,51**	**36,52**	**31,83**	**31,74**		**37,46**	**37,46**	**43,85**	**34,77**
VP.190 : Montant de la part fixe revenant au délégataire	€	**15,60**	**22,50**	**16,52**	**10,88**	**9,40**	**33,38**	**-**	**-**	**5,24**		**0**	**0**	**0**	**-**
VP.191 : Montant de la part fixe revenant à la collectivité	€	**-**	**28,00**	**12,00**	**-**	**-**	**25,86**	**-**	**-**	**-**		**48,2**	**48,2**	**0**	**4,50**
VP.213 Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture	%	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**		**10**	**10**	**10**	**10,00**
VP.217 Agences de l'eau (redevance modernisation des réseaux)	€	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**		**18**	**18**	**18**	**0,15**
VP.218 Voies Navigables de France (VNF) Rejets	€	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**
VP.219 Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA)	€	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE COLLECTE															
D.202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte	u	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63**	**NR**	**0**	**0**	**0**	**40**
VP.077 - Linéaire de réseau *(hors branchements)*	km	**25,16**	**9,35**	**11,18**	**28,59**	**19,43**	**41,16**	**3,62**	**31,36**	**144,06**	72,48	25,17	17,28	21,79	**577,30**
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées	/120	**82**	**84**	**29**	**83**	**85**	**30**	**84**	**82**	**30**	**NR**	**64**	**64**	**64**	**92**
VP.046 - Nombre de points noirs	u	**6**	**4**	**1**	**2**	**3**	**8**	**0**	**4**	**19**	**NR**	**4**	**3**	**1**	**38**
P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	u/100km	**23,85**	**42,78**	**8,94**	**7,00**	**15,44**	**19,44**	**0,00**	**12,76**	**13,19**	**NR**	**15,89**	**17,36**	**4,59**	**6,58**
VP.140 : Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années	km	**0,80**	**0,74**	**0,05**	**0,76**	**0,00**	**3,12**	**0,81**	**0,47**	**2,24**	NR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,62**
P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées	%	**0,64**	**1,58**	**0,09**	**0,53**	**0,00**	**1,52**	**4,48**	**0,30**	**0,31**	**NR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**
P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**NR**	**NR**	**NR**	**100**
P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	/120	**100**	**100**	**80**	**100**	**80**	**90**	**90**	**100**	**110**	**NR**	**NR**	**NR**	**NR**	**20**
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A L'EPURATION															
VP.176 - Charge moyenne entrante en DBO5 (kg DBO5/j)	*kg DBO5/j*	*178*	*41*	*57*	*440*	*163*	*307*	*17*		*2 508*					*7 649*
P204.3 - Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100**	**100**				**100**
P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	*cf Coudoux*	**100**	**100**	*cf Fuveau*	*cf STEP Gardanne (REPA)*	*cf Bouc-Bel-Air*	**100**
P254.3 - Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel	%	**100**	**0**	**100**	**91,70**	**100**	**95,80**	**100**		**96,80**	**100**				**99,70**
D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	**63,80**	**28,00**	**32,90**	**103,50**	**0,00**	**117,00**	**0,00**		**865,50**	**420**				**3 358,60**
P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon les filières conformes à la réglementation	%	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**0**		**100**	**100**				**100**
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L'USAGER															
VP.056 - Nombre d'abonnés	u	**1 603**	**607**	**751**	**1 452**	**1 484**	**3 328**	**184**	**1 582**	**10 291**	**9 940**	**1 545**	**955**	**1 570**	**33 262**
D201.0 - Nombre d'habitants desservis	u	**5 089**	**1 710**	**1 873**	**4 328**	**3 589**	**8 629**	**454**	**4 311**	**23 287**	**20 768**	**3 322**	**2 140**	**4 375**	**160 746**
VP.124 - Nombre potentiels d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif	u	**1 619**	**607**	**751**	**1 452**	**1 484**	**3 328**	**190**	**1 582**	**10 291**	**9 980**	**1 545**	**955**	**1 570**	**33 262**
P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	%	**99,01**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**96,84**	**100**	**100**	**99,60**	**NR**	**NR**	**NR**	**100**
VP.023 - Nombre d'inondations dans les locaux de l'usager	u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**
P251.1 - Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers	u/1000ab	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,36**
VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites	u	**0**	**0**	**7**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
P258.1 - Taux de réclamations	u/1000ab	**0,00**	**0,00**	**9,32**	**0,00**	**18,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE															
VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité *(FSL et fonds d'aide spécifique au territoire si existant, TVA exclue)*	€	**24,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**NR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Volume facturé 2020	*m³*	*217 458*	*75 801*	*94 180*	*306 372*	*206 232*	*437 710*	*23 924*	*251 321*	*2 494 833*	*NR*	*207 317*	*135 681*	*178 143*	*9 024 404*
P207.0 - Montants des actions de solidarité	€/m³	**0,0001**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0001**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**NR**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
VP.182 - Encours total de la dette	€	**17 442 596**	**17 442 596**	**17 442 596**	**17 442 596**	**17 442 596**	**17 442 596**	**17 442 596**	**17 442 596**	**17 442 596**	**22 055 220**		**873 000**		**38 182 022**
VP.183 - Epargne brute annuelle	€	**5 146 838**	**5 146 838**	**5 146 838**	**5 146 838**	**5 146 838**	**5 146 838**	**5 146 838**	**5 146 838**	**5 146 838**	**2 188 658**		**0**		**5 110 278**
P256.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité	années	**3,39**	**3,39**	**3,39**	**3,39**	**3,39**	**3,39**	**3,39**	**3,39**	**3,39**	**10,08**		**24**		**7,47**
Volume facturé 2019	*€*	*203 019*	*71 806*	*87 827*	*308 083*	*197 332*	*454 478*	*21 900*	*227 505*	*2 630 468*	*NR*	*207 137*	*130 117*	*176 262*	*11 645 545*
P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2019	%	**3,49**	**1,47**	**0,75**	**1,08**	**2,64**	**3,23**	**2,39**	**1,40**	**2,03**	**NR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48**

NR : non renseigné

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

ANNEXE 3 : FICHES ARS – QUALITE DES EAUX

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **AIX-COUTERON**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : COUTERON Procédure de protection en cours

Station de production : COUTERON

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,2 mg/L Valeur moyenne : 1,2 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 18,2 °F Valeur minimale atteinte : 18,2 °F Valeur maximale atteinte : 18,2 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
N.M.	N.M.

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **AIX-MERINDOLE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : MERINDOLE Procédure de protection en cours

Station de production : MERINDOLE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,3 mg/L Valeur moyenne : 1,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 18,4 °F Valeur minimale atteinte : 18,3 °F Valeur maximale atteinte : 18,5 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
N.M.	N.M.

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **AIX-EN-PROVENCE NORD**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : PUY DU ROI Procédure de protection en cours

Station de production : PUY DU ROI

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 26 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,8 mg/L Valeur moyenne : 1,2 mg/L	Nombre de prélèvements : 6 Valeur moyenne : 18,6 °F Valeur minimale atteinte : 17,9 °F Valeur maximale atteinte : 19,1 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 3 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1830 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,06 mg/L Valeur moyenne : 0,037 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **AIX-EN-PROVENCE CENTRE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SAINT-EUTROPE Procédure de protection en cours

Station de production : SAINT-EUTROPE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 178 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 24 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,8 mg/L Valeur moyenne : 1 mg/L	Nombre de prélèvements : 24 Valeur moyenne : 18,5 °F Valeur minimale atteinte : 17,4 °F Valeur maximale atteinte : 27,3 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 5 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 3050 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L Valeur moyenne : 0,036 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **BEAURECUEIL**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : LA CASCADE Procédure de protection terminée
Captage : SCP BEAURECUEIL Procédure de protection en cours
Station de production : BEAURECUEIL
Station de production : LA CASCADE



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 10 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 4 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 5,5 mg/L Valeur moyenne : 3,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 4 Valeur moyenne : 29,6 °F Valeur minimale atteinte : 17,4 °F Valeur maximale atteinte : 42,4 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1219 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,16 mg/L Valeur moyenne : 0,08 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **BOUC-BEL-AIR VILLE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : TERRE BLANCHE Procédure de protection en cours

Station de production : TERRE BLANCHE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 29 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,1 mg/L Valeur moyenne : 0,9 mg/L	Nombre de prélèvements : 5 Valeur moyenne : 18,3 °F Valeur minimale atteinte : 16,9 °F Valeur maximale atteinte : 20,5 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,05 mg/L Valeur moyenne : 0,025 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **CALAS**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : CALAS Procédure de protection en cours

Station de production : CALAS

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 17 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1 mg/L Valeur moyenne : 0,7 mg/L	Nombre de prélèvements : 5 Valeur moyenne : 18 °F Valeur minimale atteinte : 16,1 °F Valeur maximale atteinte : 20 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,06 mg/L Valeur moyenne : 0,03 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **CABRE D'OR GOLF RESIDENCE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : CABRE D'OR Procédure de protection en cours

Station de production : CABRE D'OR

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 10 Nombre de non conformités : 2 Pourcentage de conformité : 80 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,9 mg/L Valeur moyenne : 0,8 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 17,9 °F Valeur minimale atteinte : 16,6 °F Valeur maximale atteinte : 19,2 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L Valeur moyenne : 0,07 mg/L

Conclusion sanitaire :

80 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **CABRIES LOT LES VERGERS-PARC CLUB ARBOIS**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LES GIRAUDETS GARDANNE Procédure de protection en cours

Station de production : GIRAUDETS GARDANNE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 9 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 2,8 mg/L Valeur moyenne : 1,8 mg/L	Nombre de prélèvements : 6 Valeur moyenne : 20,9 °F Valeur minimale atteinte : 18,8 °F Valeur maximale atteinte : 24,5 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 3 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1830 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,09 mg/L Valeur moyenne : 0,073 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_V36_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **CABRIES MARIE MAURON**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : MARIE MAURON Procédure de protection en cours

Station de production : MARIE MAURON

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 9 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,2 mg/L Valeur moyenne : 0,8 mg/L	Nombre de prélèvements : 3 Valeur moyenne : 17,8 °F Valeur minimale atteinte : 16,7 °F Valeur maximale atteinte : 19,5 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,09 mg/L Valeur moyenne : 0,09 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **CABRIES**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : CABRIES Procédure de protection en cours

Station de production : CABRIES

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 14 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1 mg/L Valeur moyenne : 0,9 mg/L	Nombre de prélèvements : 3 Valeur moyenne : 18,1 °F Valeur minimale atteinte : 16,3 °F Valeur maximale atteinte : 20,4 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,05 mg/L Valeur moyenne : 0,05 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_V36_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **CHATEAUNEUF-LE-ROUGE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : CHATEAUNEUF-LE-ROUGE Procédure de protection en cours

Station de production : CHATEAUNEUF-LE-ROUGE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 13 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 4 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,1 mg/L Valeur moyenne : 0,9 mg/L	Nombre de prélèvements : 4 Valeur moyenne : 19 °F Valeur minimale atteinte : 17,3 °F Valeur maximale atteinte : 20,7 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Cependant, sur le plan physico-chimique, le contrôle de la turbidité en sortie de traitement a montré une défaillance ponctuelle du système de filtration au cours du mois de janvier. La turbidité de l'eau a pour origine la présence de matières en suspensi

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **RESEAU COUDOUX**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : COUDOUX -LA FARE Procédure de protection en cours

Station de production : STATION COUDOUX-LA FARE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 17 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 3,2 mg/L Valeur moyenne : 2,2 mg/L	Nombre de prélèvements : 6 Valeur moyenne : 21,8 °F Valeur minimale atteinte : 18,7 °F Valeur maximale atteinte : 25 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L Valeur moyenne : 0,035 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Cependant, sur le plan physico-chimique, le contrôle de la turbidité en sortie de traitement a montré une défaillance ponctuelle du système de filtration au cours du mois de septembre. La turbidité de l'eau a pour origine la présence de matières en suspen

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **EGUILLES**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : STE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : EGUILLES Procédure de protection en cours

Station de production : EGUILLES

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 21 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,7 mg/L Valeur moyenne : 1,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 5 Valeur moyenne : 18,1 °F Valeur minimale atteinte : 17,1 °F Valeur maximale atteinte : 19,2 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L Valeur moyenne : 0,035 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021-CT2-r136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **FUVEAU**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LA FOUX Procédure de protection en cours

Station de production : LA FOUX

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 24 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,3 mg/L Valeur moyenne : 1,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 6 Valeur moyenne : 18,1 °F Valeur minimale atteinte : 17,2 °F Valeur maximale atteinte : 18,7 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Cependant, sur le plan physico-chimique, le contrôle de la turbidité en sortie de traitement a montré une défaillance ponctuelle du système de filtration au cours du mois de février.La turbidité de l'eau a pour origine la présence de matières en suspensio

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **ZAC ST CHARLES HAMEAU CHATEAU ARC**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : ZAC ST CHARLES Procédure de protection en cours

Station de production : STATION TRAITEMENT ZAC ST CHARLES

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 7 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 4 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,2 mg/L Valeur moyenne : 1,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 4 Valeur moyenne : 18,2 °F Valeur minimale atteinte : 16,5 °F Valeur maximale atteinte : 18,9 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Cependant, sur le plan physico-chimique, le contrôle de la turbidité en sortie de traitement a montré une défaillance ponctuelle du système de filtration au cours du mois de janvier. La turbidité de l'eau a pour origine la présence de matières en suspensi

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **GARDANNE EST**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LA CAMBRETTE Procédure de protection en cours
Station de production : LE BALLON

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 27 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,3 mg/L Valeur moyenne : 0,8 mg/L	Nombre de prélèvements : 5 Valeur moyenne : 18,6 °F Valeur minimale atteinte : 17,3 °F Valeur maximale atteinte : 21,3 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,08 mg/L Valeur moyenne : 0,07 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **GARDANNE OUEST**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LES GIRAUDETS GARDANNE Procédure de protection en cours
Station de production : GIRAUDETS GARDANNE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 23 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 2,8 mg/L Valeur moyenne : 1,8 mg/L	Nombre de prélèvements : 6 Valeur moyenne : 20,9 °F Valeur minimale atteinte : 18,8 °F Valeur maximale atteinte : 24,5 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 3 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1830 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,09 mg/L Valeur moyenne : 0,073 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **S.I.DU BASSIN MINIER EST**

Gestionnaire du réseau : AMP CT4-PAYS D'AUBAGNE &DE L'ETOILE

Exploitation du réseau : REABMG

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : LE MALTRAIT Procédure de protection en cours
Captage : L'OUVIERE Procédure de protection en cours
Réseau interconnecté : S.I. DU BASSIN MINIER OUEST_CT2
Réseau interconnecté : S.I. DU BASSIN MINIER OUEST_CT4
Station de production : LE MALTRAIT
Station de production : L'OUVIERE



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 74 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 12 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,5 mg/L Valeur moyenne : 0,7 mg/L	Nombre de prélèvements : 12 Valeur moyenne : 17,7 °F Valeur minimale atteinte : 16 °F Valeur maximale atteinte : 18,9 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 6 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 3660 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L Valeur moyenne : 0,04 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **JOUQUES**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SUEZ EAU FRANCE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : TRACONNADE Procédure de protection terminée

Captage : TRACONNADE SCP Procédure de protection en cours

Station de production : TRACONNADE



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau très calcaire.**
Nombre de prélèvements : 15 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 3,7 mg/L Valeur moyenne : 3,2 mg/L	Nombre de prélèvements : 3 Valeur moyenne : 32,5 °F Valeur minimale atteinte : 30,8 °F Valeur maximale atteinte : 33,7 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **LA ROQUE-D'ANTHERON BARCOT**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : ENTRÉE STATION LE BARCOT Procédure de protection en cours

Station de production : STATION DU BARCOT

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 4 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 2,5 mg/L Valeur moyenne : 2,5 mg/L	Nombre de prélèvements : 1 Valeur moyenne : 20,2 °F Valeur minimale atteinte : 20,2 °F Valeur maximale atteinte : 20,2 °F

PESTICIDES (µg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).
N.M.

FLUOR (mg/l)
Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).
N.M.

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **LA ROQUE D'ANTHERON**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : LA BORDE Procédure de protection terminée
Captage : LE CASTELLAS Procédure de protection terminée
Station de production : LA BORDE
Station de production : LE CASTELLAS



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau très calcaire.**
Nombre de prélèvements : 21 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 8 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 15,2 mg/L Valeur moyenne : 6,4 mg/L	Nombre de prélèvements : 8 Valeur moyenne : 36,1 °F Valeur minimale atteinte : 28,6 °F Valeur maximale atteinte : 43,1 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 3 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1830 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,12 mg/L Valeur moyenne : 0,077 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **LAMBESC**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : BERTOIRE Procédure de protection en cours

Captage : BERTOIRE SCP Procédure de protection en cours

Station de production : BERTOIRE



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 24 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 8,1 mg/L Valeur moyenne : 5,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 5 Valeur moyenne : 28,7 °F Valeur minimale atteinte : 17,4 °F Valeur maximale atteinte : 35,7 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,1 mg/L Valeur moyenne : 0,085 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **PUY-STE-REPARADE LES ARNAJONS**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LA CRIDE Procédure de protection en cours

Station de production : LA CRIDE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,1 mg/L Valeur moyenne : 1 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 18,6 °F Valeur minimale atteinte : 18 °F Valeur maximale atteinte : 19,2 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,06 mg/L Valeur moyenne : 0,06 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **CHATEAU LACOSTE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : CHATEAU LACOSTE Procédure de protection en cours

Station de production : CHATEAU LACOSTE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,5 mg/L Valeur moyenne : 1,2 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 18,3 °F Valeur minimale atteinte : 18,1 °F Valeur maximale atteinte : 18,4 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **PUY-STE-REPARADE SAINT CANADET**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SAINT CANADET SCP Procédure de protection en cours

Station de production : STK STCANADET

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1 mg/L Valeur moyenne : 1 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 18,1 °F Valeur minimale atteinte : 17,8 °F Valeur maximale atteinte : 18,5 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **PUY-STE-REPARADE VILLE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : CHENERILLES Procédure de protection en cours
Captage : LA CRIDE Procédure de protection en cours
Captage : LES TAILLADES Procédure de protection en cours
Station de production : CHENERILLES
Station de production : LA CRIDE
Station de production : LES TAILLADES



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau très calcaire.**
Nombre de prélèvements : 20 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 8 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 35,1 mg/L Valeur moyenne : 22,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 8 Valeur moyenne : 35,2 °F Valeur minimale atteinte : 18 °F Valeur maximale atteinte : 43,1 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 3 Valeur maximale atteinte : 0.039 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1830 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,19 mg/L Valeur moyenne : 0,14 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **THOLONET**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : VEOLIA INDUSTRIE BERRE PROVENCE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SAINT-EUTROPE Procédure de protection en cours

Station de production : SAINT-EUTROPE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 33 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 24 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,8 mg/L Valeur moyenne : 1 mg/L	Nombre de prélèvements : 24 Valeur moyenne : 18,5 °F Valeur minimale atteinte : 17,4 °F Valeur maximale atteinte : 27,3 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 5 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 3050 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L Valeur moyenne : 0,036 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **PENNES MIRABEAU CADENEAUX**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : STE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : VALLON D'OL Procédure de protection en cours
Réseau interconnecté : MARSEILLE VALLON D'OL
Station de production : VALLON D'OL



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 67 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 48 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,7 mg/L Valeur moyenne : 0,9 mg/L	Nombre de prélèvements : 48 Valeur moyenne : 17,8 °F Valeur minimale atteinte : 15,9 °F Valeur maximale atteinte : 19,9 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 8 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 4880 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 8 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,06 mg/L Valeur moyenne : 0,041 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **LES PENNES-MIRABEAU VILLE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : STE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LES GIRAUDETS SIOM Procédure de protection en cours

Station de production : LES GIRAUDETS SIOM

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 56 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 36 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 5 mg/L Valeur moyenne : 2,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 36 Valeur moyenne : 20,9 °F Valeur minimale atteinte : 17 °F Valeur maximale atteinte : 25,4 °F

PESTICIDES (µg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).
Nombre de prélèvements : 6 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 3660 Nombre de non-conformités : 0

FLUOR (mg/l)
Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).
Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,08 mg/L Valeur moyenne : 0,033 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **MEYRARGUES**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LE LION D'OR (MEYRARGUES) Procédure de protection terminée

Station de production : LE LION D'OR (MEYRARGUES)

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau très calcaire.**
Nombre de prélèvements : 14 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 4 mg/L Valeur moyenne : 3,7 mg/L	Nombre de prélèvements : 3 Valeur moyenne : 32,5 °F Valeur minimale atteinte : 31,6 °F Valeur maximale atteinte : 33,8 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,08 mg/L Valeur moyenne : 0,08 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **MEYREUIL**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : STE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : BALLON Procédure de protection en cours

Station de production : BALLON

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 18 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1 mg/L Valeur moyenne : 0,5 mg/L	Nombre de prélèvements : 5 Valeur moyenne : 18,4 °F Valeur minimale atteinte : 16,5 °F Valeur maximale atteinte : 21,5 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **ADDUCTION SYND.MIXTE PERTUIS**

Gestionnaire du réseau : SIVOM DURANCE LUBERON

Exploitation du réseau : SIVOM DURANCE LUBERON

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : CAPTAGE DU VIDALET Procédure de protection terminée
Captage : PRISE D'EAU EN DURANCE Procédure de protection en cours
Station de production : STATION DU VIDALET
Station de production : STATION TRAITEMENT PONT DURANCE



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 mL)	NITRATES (mg/L)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/L)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau très calcaire.**
Nombre de prélèvements : 103 Nombre de non conformité : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 18 Nombre de non conformité : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 20,9 mg/L Valeur moyenne : 11,9 mg/L	Nombre de prélèvements : 18 Valeur moyenne : 34,8 °F Valeur minimale atteinte : 20 °F Valeur maximale atteinte : 44 °F

PESTICIDES (µg/L)	FLUOR (mg/L)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/L).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/L).**
Nombre de prélèvements : 9 Valeur maximale atteinte : 0.071 µg/L Nombre de mesures : 1089 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 9 Nombre de non conformité : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,18 mg/L Valeur moyenne : 0,088 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.
Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables.

Edité en mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale de Vaucluse - 1, avenue du 7ème génie - CS 60075 - 84918 AVIGNON CEDEX 9
Email: ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr
Les fiches du bilan annuel de la qualité de l'eau distribuée sont consultables sur le site internet de l'ARS PACA : http://www.ars.paca.sante.fr/Fiches-Infofactures.169416.0.html

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **PEYNIER LES MICHELS**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LES MICHELS Procédure de protection en cours

Station de production : LES MICHELS

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 8 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1 mg/L Valeur moyenne : 1 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 18,2 °F Valeur minimale atteinte : 18,2 °F Valeur maximale atteinte : 18,3 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,05 mg/L Valeur moyenne : 0,05 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021-CT2-V36-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **PEYNIER CHEF-LIEU**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : CHEF-LIEU Procédure de protection en cours

Station de production : CHEF-LIEU

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 13 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,1 mg/L Valeur moyenne : 0,9 mg/L	Nombre de prélèvements : 3 Valeur moyenne : 17,8 °F Valeur minimale atteinte : 17,4 °F Valeur maximale atteinte : 18,2 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **PEYROLLES**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LES TAILLONS ZALONI Procédure de protection terminée

Station de production : CINQ ONCES

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau très calcaire.**
Nombre de prélèvements : 19 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 26,4 mg/L Valeur moyenne : 21,6 mg/L	Nombre de prélèvements : 5 Valeur moyenne : 38,3 °F Valeur minimale atteinte : 35 °F Valeur maximale atteinte : 41,2 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1219 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,06 mg/L Valeur moyenne : 0,06 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_V36_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **PUYLOUBIER**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : PUYLOUBIER SCP Procédure de protection en cours

Station de production : PUYLOUBIER

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 12 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,3 mg/L Valeur moyenne : 1 mg/L	Nombre de prélèvements : 3 Valeur moyenne : 18,1 °F Valeur minimale atteinte : 17,1 °F Valeur maximale atteinte : 19,2 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L Valeur moyenne : 0,07 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **C.E.S LES GARRIGUES**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SUEZ EAU FRANCE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LES GARRIGUES Procédure de protection en cours

Station de production : LES GARRIGUES

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,5 mg/L Valeur moyenne : 1,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 18 °F Valeur minimale atteinte : 17,6 °F Valeur maximale atteinte : 18,3 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **ROGNES**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SUEZ EAU FRANCE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : CHAPELLE SAINT-DENIS Procédure de protection terminée

Captage : ROGNES SCP Procédure de protection en cours

Station de production : ROGNES



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau très calcaire.**
Nombre de prélèvements : 15 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 26,2 mg/L Valeur moyenne : 25,4 mg/L	Nombre de prélèvements : 3 Valeur moyenne : 35,1 °F Valeur minimale atteinte : 34,3 °F Valeur maximale atteinte : 35,9 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0.035 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,11 mg/L Valeur moyenne : 0,11 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **ZI DE ROUSSET**

Gestionnaire du réseau : AMP-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : PUITS DE L'ARC Procédure de protection en cours

Station de production : PUITS DE L'ARC

Qualité de l'eau distribuée en 2018

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.**
Nombre de prélèvements : 9 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	N.M	N.M

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
N.M	N.M

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le19 mars 2019

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation Départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris - 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **ROUSSET**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : ROUSSET Procédure de protection en cours

Station de production : ROUSSET

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 18 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 4 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,3 mg/L Valeur moyenne : 1,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 4 Valeur moyenne : 18,2 °F Valeur minimale atteinte : 17,6 °F Valeur maximale atteinte : 18,8 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SCP BEAURECUEIL (ST-A.) Procédure de protection en cours

Station de production : SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1 mg/L Valeur moyenne : 0,8 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 19,2 °F Valeur minimale atteinte : 17,1 °F Valeur maximale atteinte : 21,3 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,06 mg/L Valeur moyenne : 0,06 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **SAINT-CANNAT ZONE ARTISANALE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SUEZ EAU FRANCE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : ENTREE STATION ZONE ARTISANALE Procédure de protection en cours

Station de production : STATION DE LA ZONE ARTISANALE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 8 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1 mg/L Valeur moyenne : 1 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 17,6 °F Valeur minimale atteinte : 17,2 °F Valeur maximale atteinte : 18 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,05 mg/L Valeur moyenne : 0,05 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **SAINT-CANNAT**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SUEZ EAU FRANCE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : CANAL DE PROVENCE Procédure de protection en cours

Station de production : SAINT-CANNAT

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 18 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,1 mg/L Valeur moyenne : 0,7 mg/L	Nombre de prélèvements : 6 Valeur moyenne : 20,1 °F Valeur minimale atteinte : 17,2 °F Valeur maximale atteinte : 30,3 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **SAINT-ESTEVE-JANSON**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : SAINT VALENTIN Procédure de protection terminée

Captage : VALLON DE L'ESCALE Procédure de protection terminée

Station de production : SAINT ESTEVE JANSON



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 7,6 mg/L Valeur moyenne : 6,4 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 27,8 °F Valeur minimale atteinte : 26,3 °F Valeur maximale atteinte : 29,3 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,12 mg/L Valeur moyenne : 0,12 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **SAINT-MARC-JAUMEGARDE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : PRISE SCP (ST MARC DE JAUMEGARDE) Procédure de protection en cours

Station de production : PLATEAU DE LA KEYRIE

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 10 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,2 mg/L Valeur moyenne : 0,9 mg/L	Nombre de prélèvements : 3 Valeur moyenne : 18,3 °F Valeur minimale atteinte : 18,1 °F Valeur maximale atteinte : 18,7 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE ZONE INDUSTRIELLE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : CADARACHE Procédure de protection terminée
Réseau interconnecté : CADARACHE
Station de production : CADARACHE



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 11 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 8 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 3,3 mg/L Valeur moyenne : 2,3 mg/L	Nombre de prélèvements : 8 Valeur moyenne : 22,7 °F Valeur minimale atteinte : 19,6 °F Valeur maximale atteinte : 25 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 3 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1830 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,08 mg/L Valeur moyenne : 0,063 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : CADARACHE Procédure de protection terminée
Captage : FONT REYNAUDE Procédure de protection terminée
Réseau interconnecté : CADARACHE
Réseau interconnecté : SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE ZONE INDUSTRIELLE
Station de production : CADARACHE
Station de production : SAINT-PAUL



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 20 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 10 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 19 mg/L Valeur moyenne : 4,8 mg/L	Nombre de prélèvements : 10 Valeur moyenne : 25,3 °F Valeur minimale atteinte : 19,6 °F Valeur maximale atteinte : 35,8 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 18 Valeur maximale atteinte : 0.033 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1845 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,08 mg/L Valeur moyenne : 0,063 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021-CT2-136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **SIMIANE-COLLONGUE VILLE**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REABMG

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LES MOLX Procédure de protection en cours

Station de production : LES MOLX

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 20 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 7 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,1 mg/L Valeur moyenne : 0,8 mg/L	Nombre de prélèvements : 7 Valeur moyenne : 19,3 °F Valeur minimale atteinte : 16,8 °F Valeur maximale atteinte : 21,5 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L Valeur moyenne : 0,06 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Cependant, sur le plan physico-chimique, le contrôle de la turbidité en sortie de traitement a montré une défaillance ponctuelle du système de filtration au cours du mois de janvier. La turbidité de l'eau a pour origine la présence de matières en suspensi

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **TRETS**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : LES BLAQUES Procédure de protection en cours

Station de production : LES BLAQUES

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 24 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,4 mg/L Valeur moyenne : 0,9 mg/L	Nombre de prélèvements : 5 Valeur moyenne : 17,9 °F Valeur minimale atteinte : 16,7 °F Valeur maximale atteinte : 18,5 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0 mg/L Valeur moyenne : 0 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **VAUVENARGUES**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : LE CHATEAU (SOURCE DU LAVOIR) Procédure de protection terminée

Captage : PRISE SCP (VAUVENARGUES) Procédure de protection en cours

Station de production : VAUVENARGUES



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 10 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1 mg/L Valeur moyenne : 0,9 mg/L	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 18,9 °F Valeur minimale atteinte : 18 °F Valeur maximale atteinte : 19,8 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,06 mg/L Valeur moyenne : 0,06 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **PARC DES SPORTS**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : PARC DES SPORTS Procédure de protection en cours

Station de production : PARC DES SPORTS

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,1 mg/L Valeur moyenne : 0,9 mg/L	Nombre de prélèvements : 3 Valeur moyenne : 18,2 °F Valeur minimale atteinte : 17,7 °F Valeur maximale atteinte : 19 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 1 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 610 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L Valeur moyenne : 0,07 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **VENELLES**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : VENELLES Procédure de protection en cours

Station de production : VENELLES

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau peu calcaire.**
Nombre de prélèvements : 23 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1,2 mg/L Valeur moyenne : 1 mg/L	Nombre de prélèvements : 6 Valeur moyenne : 18,2 °F Valeur minimale atteinte : 17,8 °F Valeur maximale atteinte : 19 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 3 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1830 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 3 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,05 mg/L Valeur moyenne : 0,017 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021-CT2-V36-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **RESEAU VENTABREN**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : VENTABREN PRISE D'EAU EN CANAL Procédure de protection en cours

Station de production : STATION DE VENTABREN

Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 17 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 3,2 mg/L Valeur moyenne : 2,2 mg/L	Nombre de prélèvements : 5 Valeur moyenne : 21,9 °F Valeur minimale atteinte : 19,1 °F Valeur maximale atteinte : 24,3 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 2 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 1220 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 2 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L Valeur moyenne : 0,035 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **VITROLLES**

Gestionnaire du réseau : AMP CT2-PAYS D'AIX

Exploitation du réseau : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : LES BARJAQUETS Procédure de protection en cours
Captage : LES GIRAUDETS SIOM Procédure de protection en cours
Station de production : LES BARJAQUETS
Station de production : LES GIRAUDETS SIOM



Qualité de l'eau distribuée en 2020

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	**Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)**	**Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.** **Eau calcaire.**
Nombre de prélèvements : 116 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 42 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 5 mg/L Valeur moyenne : 2,1 mg/L	Nombre de prélèvements : 42 Valeur moyenne : 21 °F Valeur minimale atteinte : 17 °F Valeur maximale atteinte : 25,4 °F

PESTICIDES (µg/l)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	**Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).**
Nombre de prélèvements : 9 Valeur maximale atteinte : 0.031 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 5490 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 9 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,08 mg/L Valeur moyenne : 0,028 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15 mars 2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_136_DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

2021_CT2_436

OBJET : Environnement, cadre de vie, développement durable, déchets et cycle de l'eau - Cycle de l'eau et assainissement - Approbation du Rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l'eau et de l'assainissement du Territoire du Pays d'Aix

---

Vote sur le rapport

Inscrits	58
Votants	52
Abstentions	0
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	52
Majorité absolue	27
Pour	52
Contre	0
Ne prennent pas part au vote	0

Etai(en)t présent(s) et ont voté contre :
Néant

Etai(en)t excusé(s) et ont voté contre :
Néant

Etai(en)t présent(s) et se sont abstenus :
Néant

Etai(en)t excusé(s) et se sont abstenus :
Néant

Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire adopte à l'unanimité le rapport ci-joint et le transforme en délibération.

Ont signé le Président et les membres du Conseil de Territoire présents
Maryse JOISSAINS MASINI

Signé, le 13 OCT. 2021

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_436-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021