ANNEXE 3 : PLAN DE LOCALISATION DE L'ETABLISSEMENT ET DU BRANCHEMENT AU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT

Plan de localisation

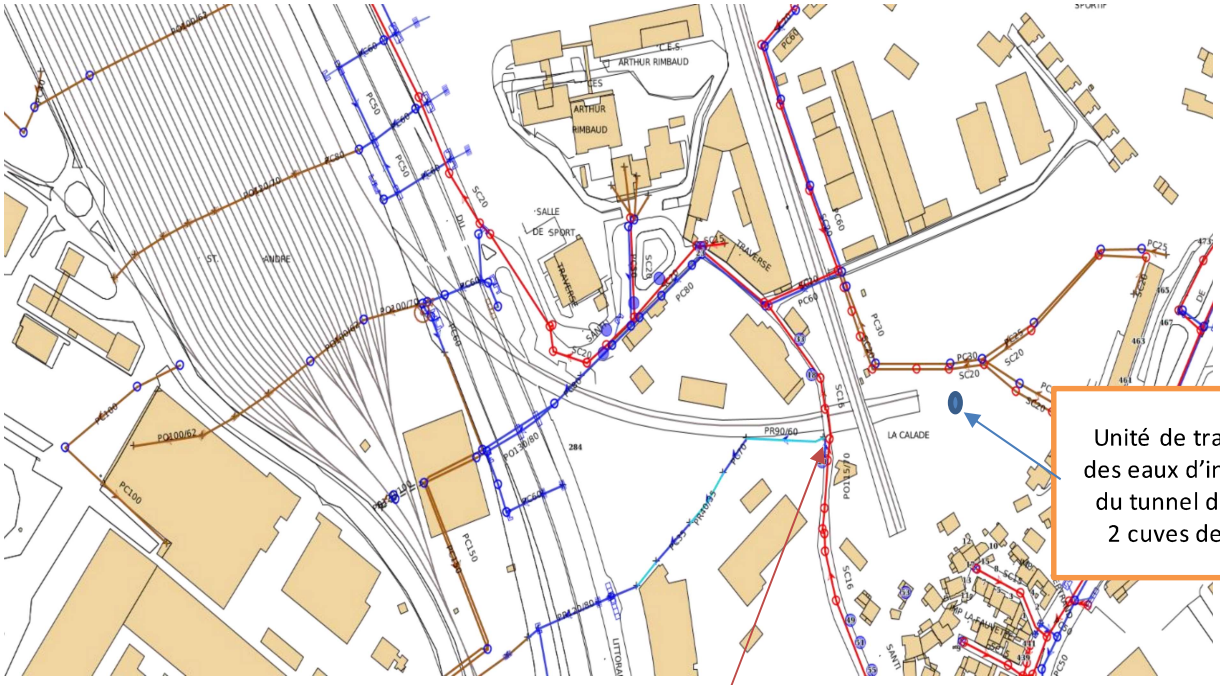

Unité de traitement des eaux d'infiltration du tunnel de Soulat
2 cuves de 15 m³

Rejet des eaux d'infiltration après traitement épuratoire et conformité analytique au niveau de la canalisation SC 16 Traverse Santi.
Une pompe de relevage installée en sortie de la 2e cuve de traitement permettra le raccordement situé sur le pont Traverse Santi

Localisation du branchement au système d'assainissement

Raccordement sur ce regard assainissement situé Traverse Santi

Reçu au Contrôle de légalité le 21 novembre 2023